



MẶT ĐÚNG

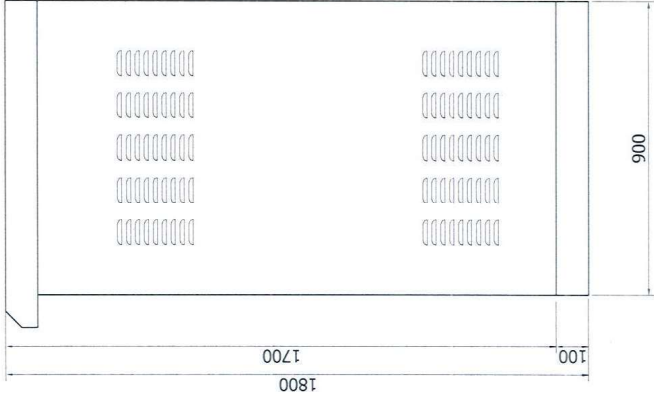

MẶT CẠNH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 320/QĐ-PCBĐINH
ngày 30...tháng 02...năm 2023...
Ký tên:

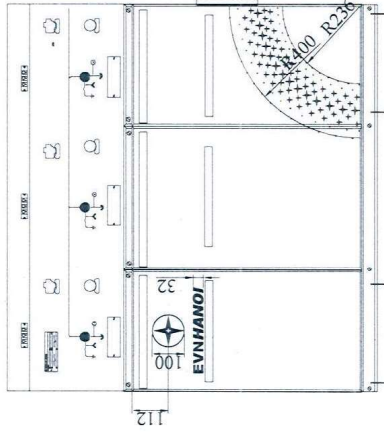


BỐ TRÍ NHẬN ĐIỆN THƯƠNG HIỆU TRÊN TỦ RMU

- Độ dày tôn khung vỏ nóc tủ dày 2.0mm, sơn tĩnh điện RAL 7044.
- Độ dày tôn đế 3.0mm. Để mạ kẽm nhúng nóng, vỏ trạm ghép có thể tháo rời khi cần thiết.
- Tiêu chuẩn chất lượng IP54.
- Tủ RMU đặt trên bệ xây.

STT	Nội dung	Kích thước (m)	Quy cách	Số lượng	Trọng lượng		Ghi chú
					Đơn vị /m2	Tổng	
1	Tấm nóc	1x1,6x0,1	dày 2	1	15.7	36.61	Sơn tĩnh điện
2	Thân vỏ	0,9x1,4x1,6	dày 2	1	15.7	148.87	Mạ kẽm
3	Đế tủ	0,9x1,4x0,1	dày 3	1	23.55	44.56	
Tổng cộng:						230.04	kg

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:	CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN VÀ XÂY LẬP	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
P. Giám đốc: Nguyễn Trường Giang	CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH
C.N.T.K: Nguyễn Trường Giang	NĂNG CAO NĂNG LỰC CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN
C.T.T.K.Đ: Nguyễn Văn Hùng	TRUNG ÁP THUỘC CÁC LỘ 487E1.8, 457E1.14, 475E1.8, 464E1.14, 453E1.63 TRÊN ĐỊA BÀN
Thiết kế: Nguyễn Văn Hùng	QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2026

TÊN BẢN VẼ:	
VỎ TỦ ĐIỆN HÌNH TBA NGUYỄN KHẮC NHU	
BCKTKT	2025
TỶ LỆ	GD.25119-29

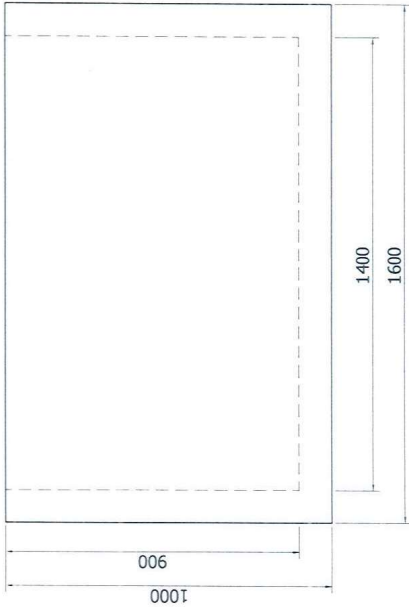

MẶT BẰNG