

Ghi chú:

1. Tất cả các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TC Việt Nam.
2. Chiều cao đường hàn h = 6mm.
3. Khoảng cách các cờ tiếp địa sẽ được chuẩn xác và hàn trực tiếp tại hiện trường

Dây leo tiếp địa 7M

TT	Tên chi tiết	Mã hiệu, quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng đơn vị (kg/m)	Khối lượng toàn bộ (kg)
1	Dây leo tiếp địa	CT3-Ø10	7000	1	0.62	4.34
2	Tai bắt tiếp địa	Dẹt 40x4	100	1	1.25	0.13
3	Bu lông, đai ốc	M10x30	40	2	1.21	0.10
Khối lượng tổng cộng						4.47

Dây leo tiếp địa 3,5M

TT	Tên chi tiết	Mã hiệu, quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng đơn vị (kg/m)	Khối lượng toàn bộ (kg)
1	Dây leo tiếp địa	CT3-Ø10	3500	1	0.62	2.17
2	Tai bắt tiếp địa	Dẹt 40x4	100	1	1.25	0.13
3	Bu lông, đai ốc	M10x30	40	2	1.21	0.10
Khối lượng tổng cộng						2.30

Đến hệ thống nối đất chung
Khi thi công hàn trực tiếp vào
hệ thống nối đất chung



CÔNG TRÌNH:
SỬA CHỮA DÂY THOÁT SÉT CSV

DÂY LEO TIẾP
ĐỊA TBA


P. Giám đốc
TP. Kỹ thuật
Vẽ

Vũ Thế Luân
Lê Văn Nhật
Nguyễn Xuân Thành



Tháng /2025

BV: DLTD

PAKT

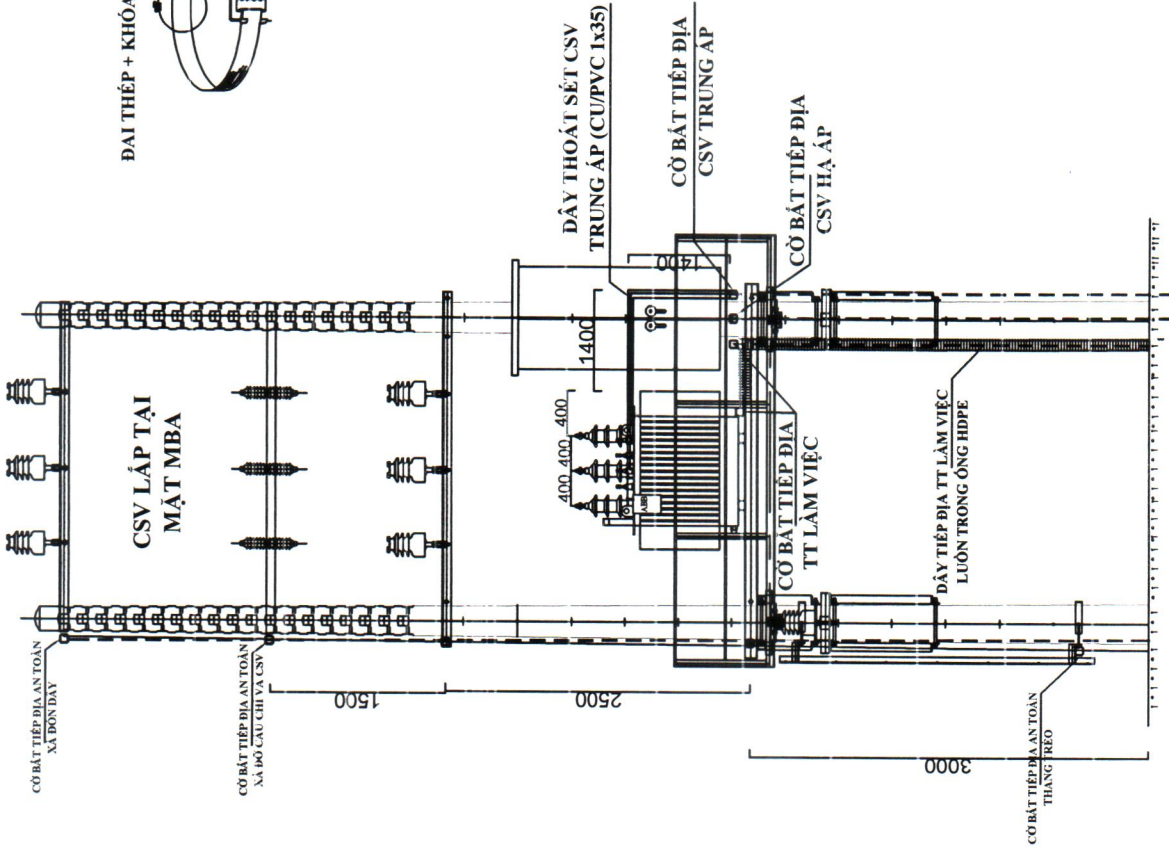

ĐẠI THIẾP + KHÓA ĐẠI KHÔNG GÌ

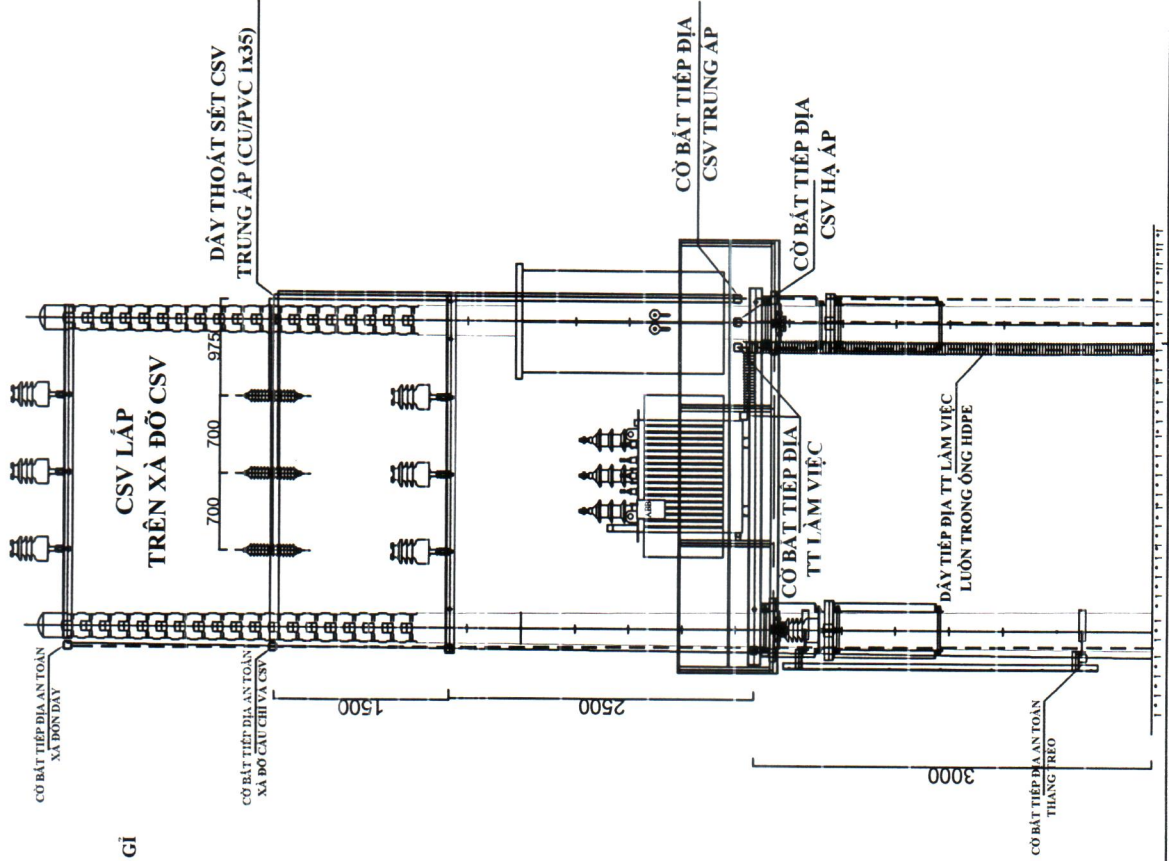

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
ĐIỆN LỰC TIỀN YÊN



CÔNG TRÌNH:
SỬA CHỮA DÂY THOÁT SÉT CSV

**BỐ TRÍ ĐI DÂY THOÁT SÉT,
DÂY TIẾP ĐỊA TBA**

P. Giám đốc

Vũ Thế Lân

TP. Kỹ thuật

Lê Văn Nhật


Vẽ

Nguyễn Xuân Thành


PAKT

BV: TBA

Tháng 0. /2025

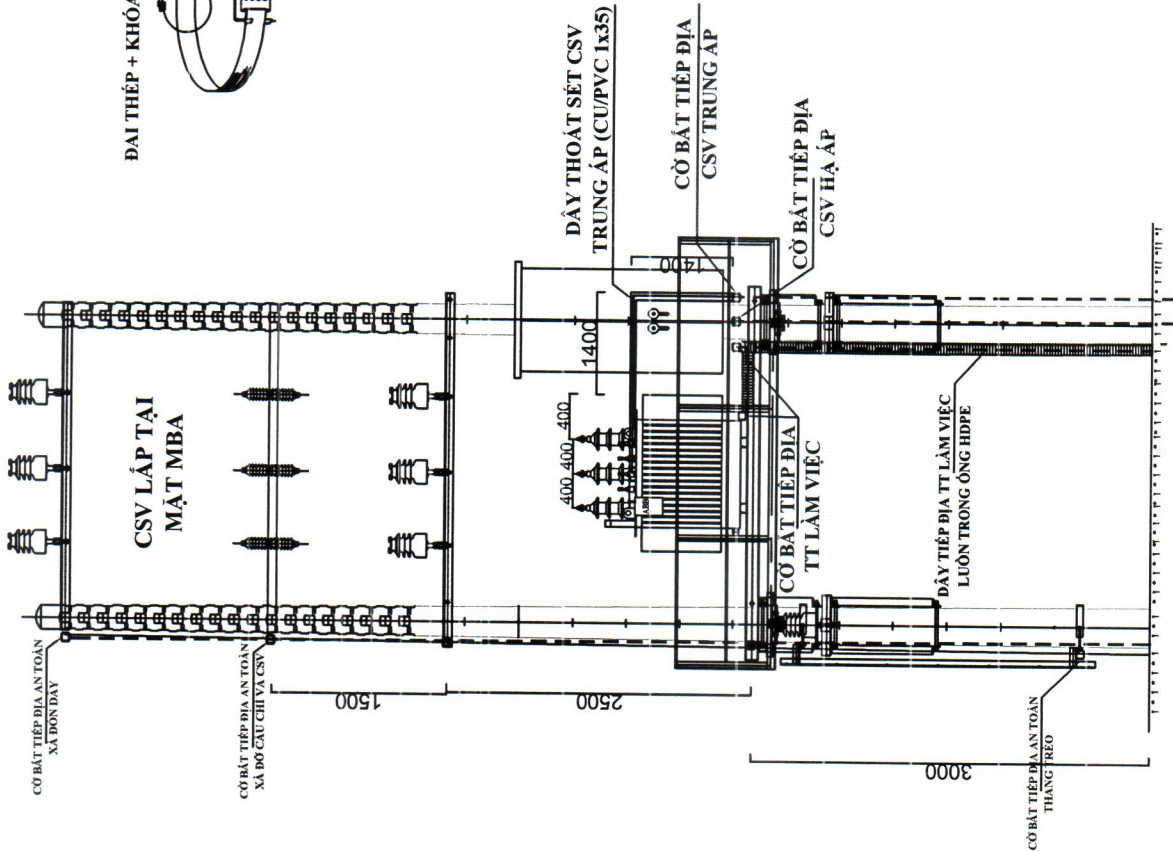

ĐẠI THIẾP + KHÓA ĐẠI KHÔNG GỈ




CHI TIẾT DÂY THOÁT SÉT CSV (CU/PVC 1x35)

Sтт	Dây pha A	Dây pha B	Dây pha C	Dây nối TB CSV hạ thế	Tổng cộng (m)
1	1,400	1,400	1,400	1,000	
2	1,400	1,400	1,400		
3	400	400	400		
4		400	400		
5			400		
Cộng	3,200	3,600	Làm tròn 4,000	1,000	11.8
					12

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH ĐIỆN LỰC TIỀN YÊN		CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA DÂY THOÁT SÉT CSV	
P. Giám đốc Vũ Thế Lâm	CHỖ ĐÓNG LƯC QUẢNG NINH K. TIỀN YÊN	BỐ TRÍ ĐI DÂY THOÁT SÉT, DÂY TIẾP ĐỊA TBA	
TP. Kỹ thuật Lê Văn Nhật		PAKT	BV: TBA
Vẽ Nguyễn Xuân Thành			Tháng 0 2025

TBA CSV lắp trên xà đỡ

Stt	Dây pha A	Dây pha B	Dây pha C	Dây nối TD CSV hạ thế	Tổng cộng (m)
1	1,500	1,500	1,500	1,000	
2	2,500	2,500	2,500		
3	975	975	975		
4		700	700		
5			700		
Cộng	4,975	5,675	6,375	1,000	18.025
			Làm tròn		18

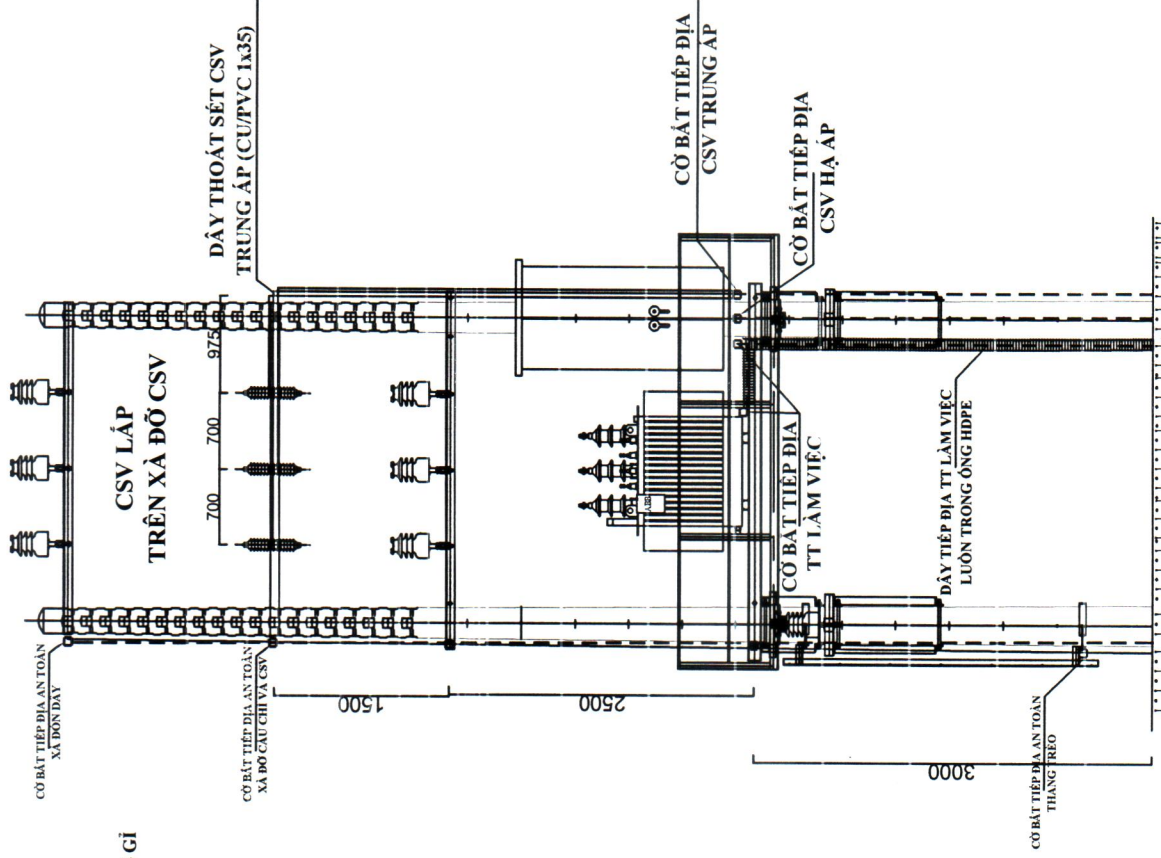

SỬA CHỮA DÂY THOÁT SÉT CSV

ĐIỀN LỰC TIỀN YÊN

P. Giám đốc

TP. Kỹ thuật

BV⁷: TBA

PAKT

Nguyễn Xuân Thành

Vě

Tháng 0: '202