

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ ĐẮK LẮK



EVNCPC

PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA LỚN

CÔNG TRÌNH: THAY THỂ DCL 112-2 TBA 110KV
BUÔN MA THUỘT NĂM 2026

THUYẾT MINH – TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ CẦN THIẾT SỬA CHỮA

Người lập : Nguyễn Tiến Pháp CV Phòng Tổng hợp

TP.KH-KT: Lê Văn Quang P. ĐT Đội QLVH ĐZ và TBA 110kV

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2025
XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ ĐẮK LẮK

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Được

Tháng 7, năm 2025

NỘI DUNG BIÊN CHẾ PHƯƠNG ÁN

Phương án: “Thay thế DCL 112-2 TBA 110kV Buôn Ma Thuật năm 2026”
được biên chế thành 1 tập bao gồm các hạng mục và nội dung sau:

PHẦN I: THUYẾT MINH

Chương 1: Tổng quan


Chương 2: Phương án sửa chữa

PHẦN II: TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ CẦN THIẾT SỬA CHỮA

1. Biên bản kiểm tra hiện trạng và kiến nghị đưa vào sửa chữa lớn.
2. Các biên bản thí nghiệm.
3. Các tài liệu chứng minh sự cần thiết sửa chữa công trình như biên bản thí nghiệm, biên bản điều tra sự cố, phiếu kiểm tra định kỳ, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất
4. Các hình ảnh (cụ thể và tổng thể của tài sản cần sửa chữa).



Vị trí tổ hợp DCL 112-2 mới

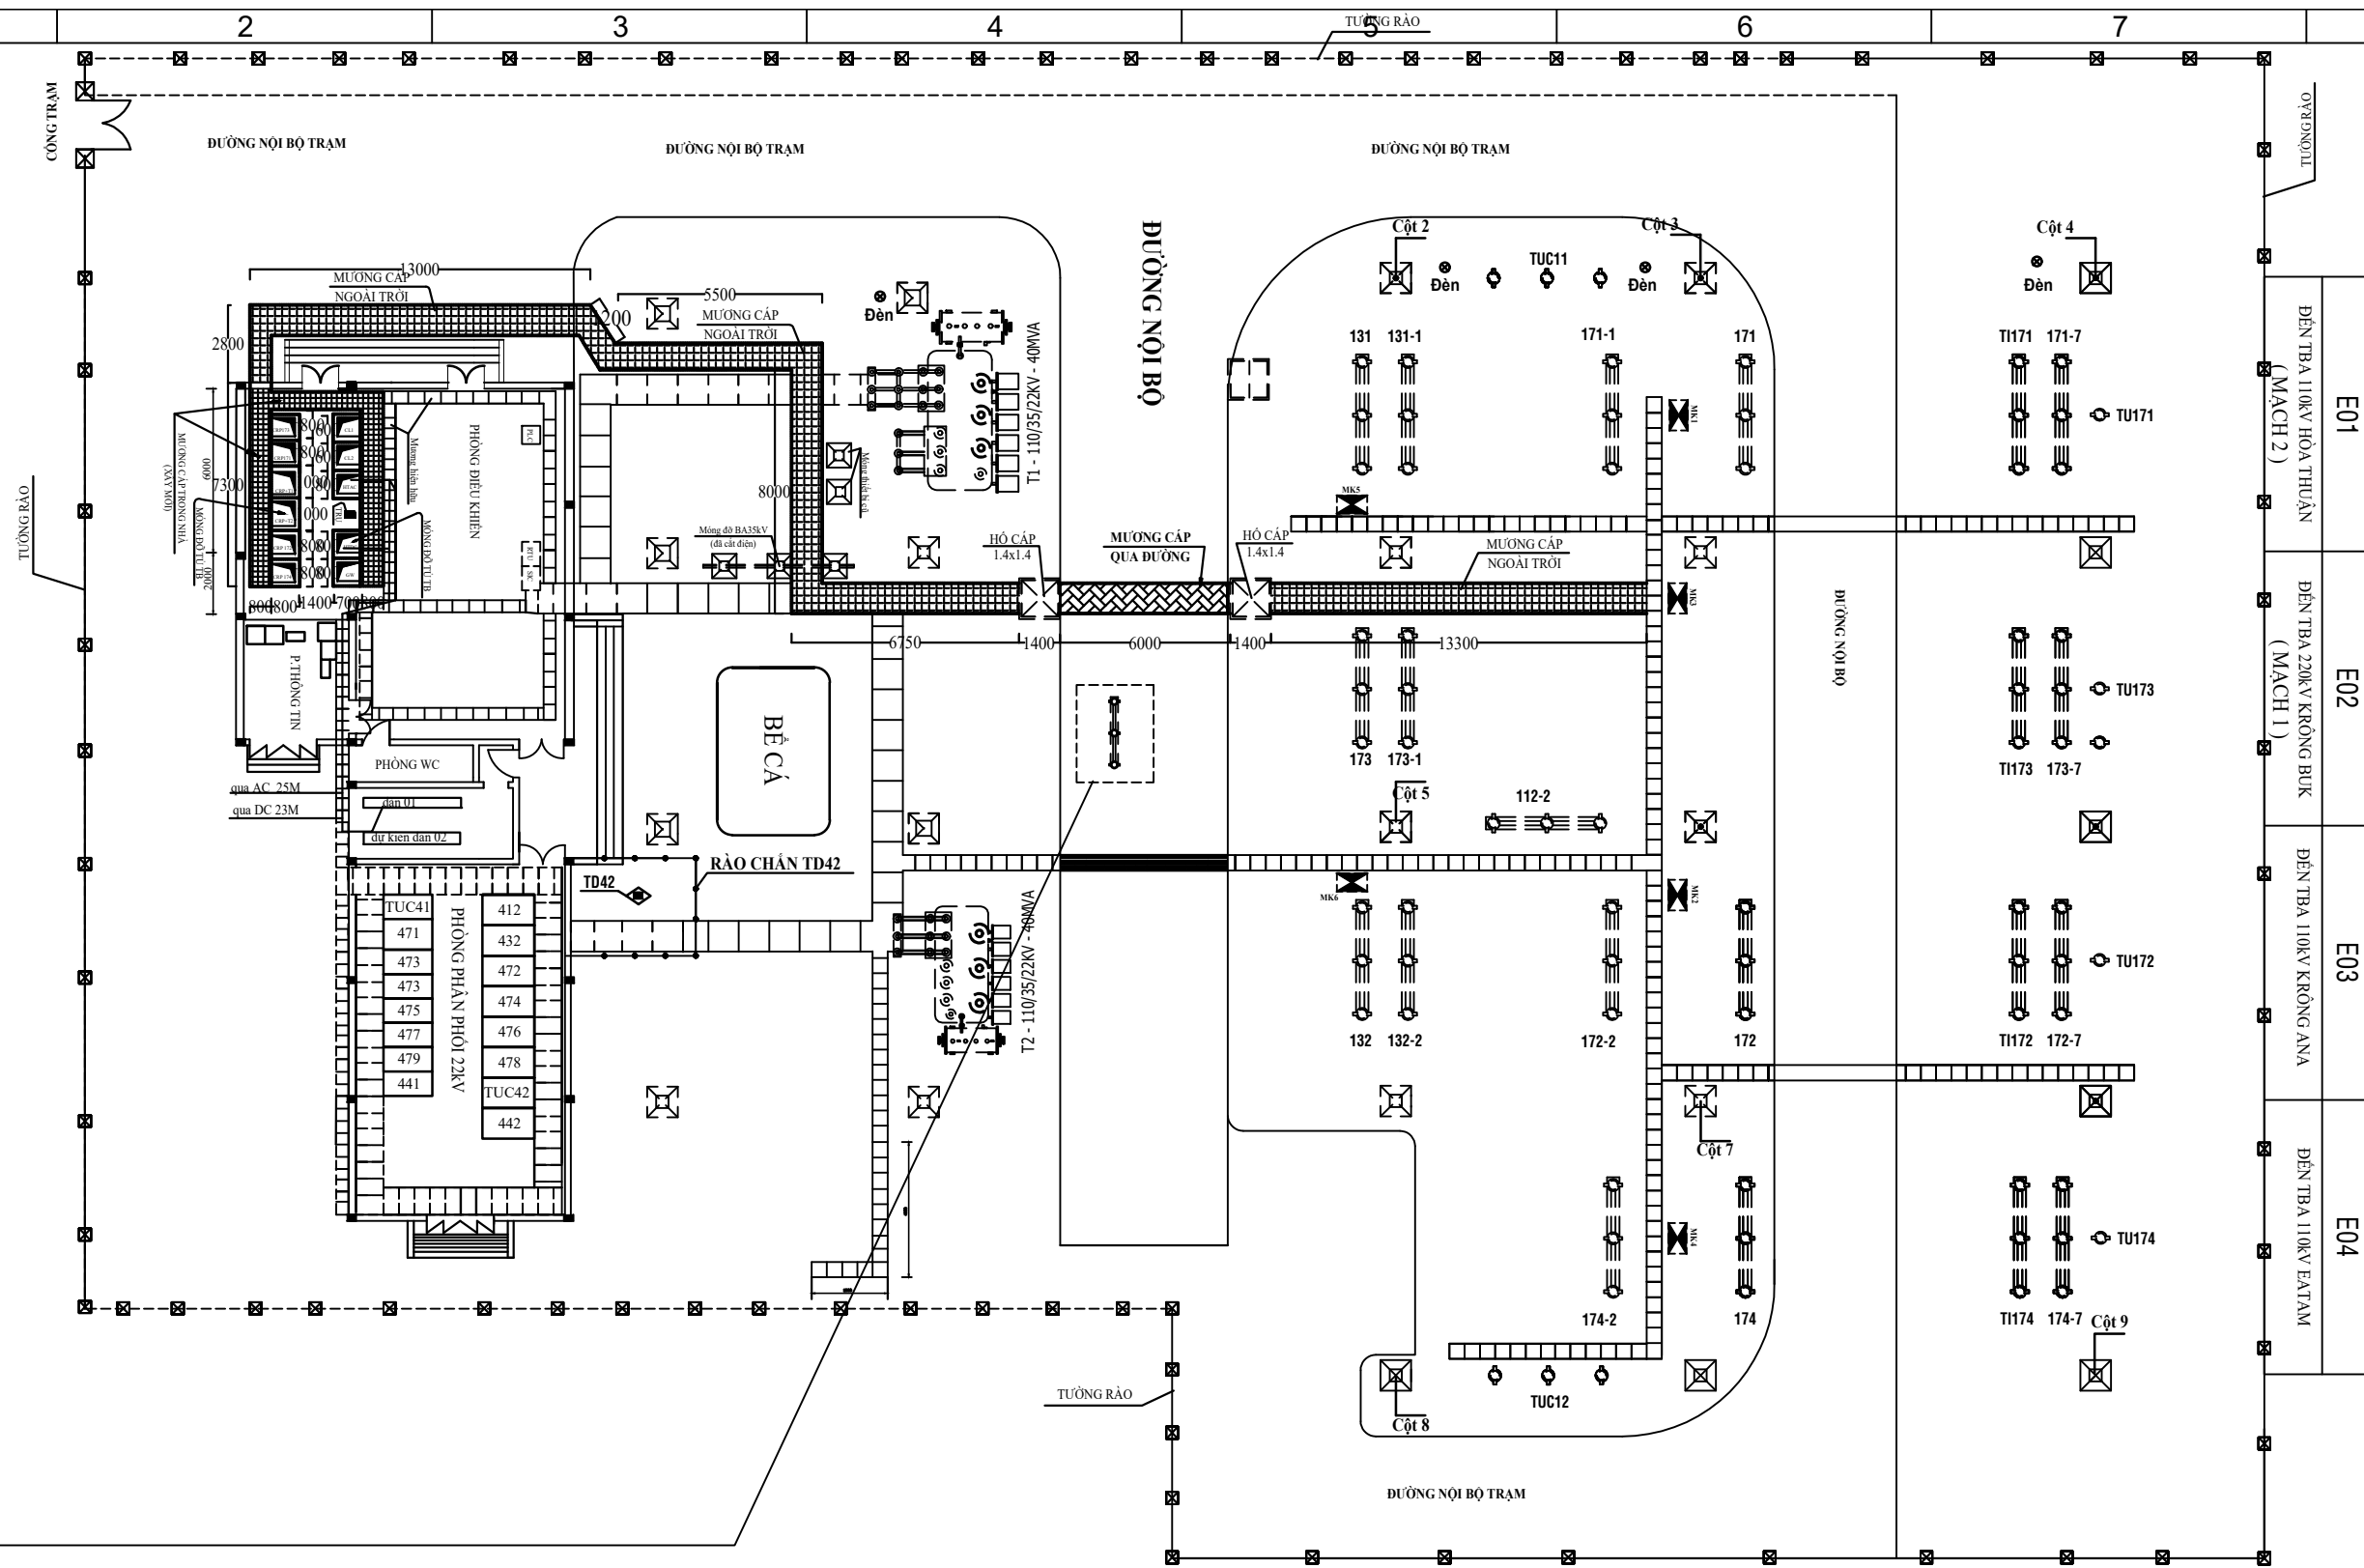

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK			CÔNG TRÌNH: THAY THẾ DCL 112-2 TBA 110KV BUỒN MA THUỐT NĂM 2025		
P.Giám đốc	Trần Tấn Phùng		BẢN VẼ VỊ TRÍ TỔ HỢP DCL 112-2 MỚI TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT		
C.N.Đ.A	Trương Hữu Trí				
Kiểm tra	Hoàng Trọng Được		Tỉ lệ:	TKBVTC	Total:
Người vẽ	Nguyễn Tiến Pháp		07/2025		Sheet: