

Trụ BTLT nút
đường bộ và
X124.COM nút không
FCO nút không

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không, sử
treo hư

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không,
FCO hư

473/139

473/137

473/133

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

473/130/11

473/130/9

473/130/6

473/130/5

473/130/3

473/130

473/129

473/128

473/98

473/97

Trụ BTLT Trụ BTLT
nút không nút không,
FCO hư hỏng

473/93

473/91

Trụ BTLT Trụ BTLT
nút không nút không

473/84

473/79

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

473/61

473/52

Trụ BTLT
nút không

Trụ BTLT
nút không

MẶT BẰNG TUYẾN 473 VÀ NR 473/130 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /

ngày 28-07-2025 m 20

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505 /QĐ-PCLD

ngày 24-07-2025, năm 20

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ

Đội phó

Nguyễn Văn Nhu

Tổ Kỹ thuật

Đỗ Văn Hón

Thiết lập

Ngô Văn Lắc

CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẺ PHỤ QUÝ NĂM 2026

BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 473 VÀ NR
473/130 HIỆN HỮU

BẢN VẼ: MB

NGÀY: 15/7/2025

Thay 2 trụ
BTLT 12m,
1 bộ xà
XI24.COM,
3 FCO

Thay 1 try
BTLT 12m

Thay 1 try
BTLT 12m

Thay 1 trũ
BTLT 12m

Thay 1 trý
BTLT 12m

Thay 2 Trữ BTLT 14m, 12 cách diện tức	Thay 1 trữ BTLT 14m	Thay 2 trữ BTLT 14m, 3 FCO
--	------------------------	----------------------------------

Thay 1 try	BTLT 14m,
BTLT 14m	3 FCO

473/139 473/137 473/133

473/137 473/133

Thay 1 tr
BTLT 14Thay 1 tr
BTLT 14

473/130/11

473/130/9

473/130/6

473/130/5

473/130/3

473/130

473/129

473/128

473/98 473/97

Thay 1	Thay 2
try	BTLT 14
BTLT	3 FCO
14m	

Thay 1 tr
BTLT 14Thay 1 tr
BTLT 14Thay 1 to
BTLT 14Thay 1 in
BTLT 14Thay 1 to
BTLT 14Thay 1
BTLT 1

MẬT BẢNG TUYỂN 473 VÀ NR 473/130 DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

五
十
三

Theo Quy định số 505/QĐ-PCLĐ

Ngày...2...4...tháng...10...năm 2025.....

kyōten:

THÂM ĐÌNH
Theo Văn bản 2.90.07-2025 /
ngày tháng năm 20.....
Ký tên:

Kỷ tân:

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ**

Đội phó
Nguyễn Văn Nhu

Tổ Kỹ thuật

Thiết lập




CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026

**BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYÊN 473 VÀ NR
473/130 DỰ KIẾN**

BẢN VẼ: MB




NGÀY: 05/7/2025

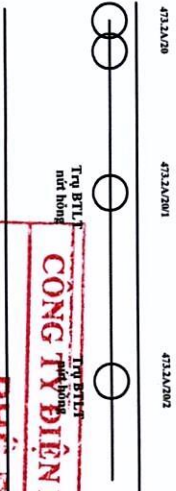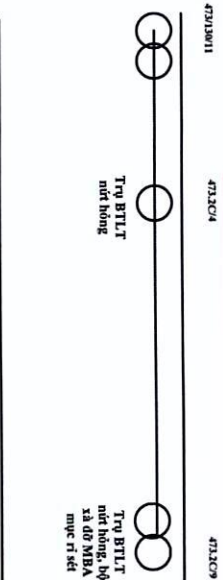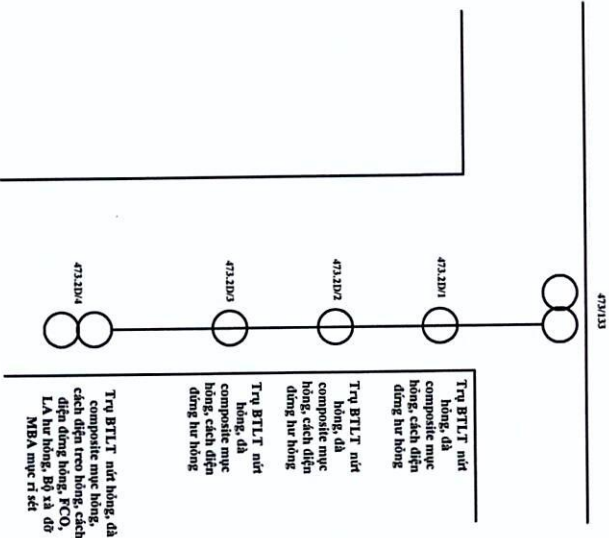CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH	
Theo Văn bản số 684/.....	
ngày 23/07/2025	thẩm định năm 20.....
Ký tên:	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYẾT	
Theo Quyết định số 505/QĐ-PCLD ngày 24/07/2025 năm 20.....	
Ký tên :	

MẶT BẰNG NR 473.2D, 473.2A/20 VÀ 473.2C HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẺ PHỤ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG NR 473.2D, 473.2A/20 VÀ 473.2C HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025	




CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /

ngày 23-07-2025m 20

Ký tên:

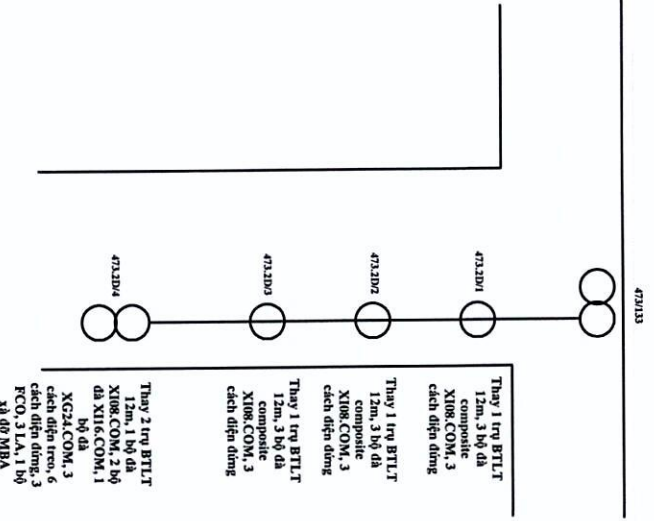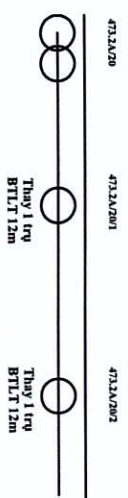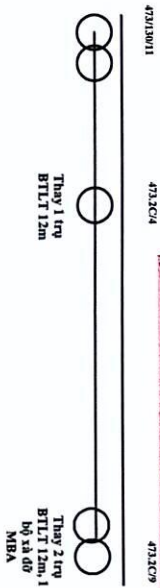

MẶT BẰNG NR 473.2D, 473.2A/20 VÀ 473.2C DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505 /QĐ-PCLD

ngày 24-07-2025năm 20

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG NR 473.2D, 473.2A/20 VÀ 473.2C DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hớn		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THAM GI

Theo Văn bản số /
ngày 23-07-2025 20.....

Ký tên:

**Trụ BTLT nưi hồng
bồ đỏ dây trung hòa**

Trụ BTL
nút hồng, đồ
dây trung hòa

Trụ BTL	Trụ BTL
nút hồng, đồ	nút hồng, đồ
dây trung hòa	dây trung hòa
ri sét hồng	ri sét hồng

Trụ BTLT	Trụ BTLT
đặt hồng, đồ	nút hồng, đồ
y trung hòa	dây trung hòa
ĩ sét hồng	ĩ sét hồng

Trụ BTLT	Trụ BTLT
hồng, đở	nút hồng, đở
trung hòa	dây trung hòa
sét hồng	ti sét hồng

trụ BTLT	trụ BTLT
trung hòa	trung hòa
sét hồng	sét hồng

sét hồng, đà comp
mực hồng, cách
đứng hồng, FCC
hư hồng

Y
I
ic

473.2A/7 473.2A/8

○ 73.2N/10 47.3.2N/11

2/12 43.2/13

22/14 473.2/15

473.2A/17

473.2N/24

473/106

BẢN VẼ MẶT BẰNG NR 473.2A

HIỆN HỮU

GÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 505/QĐ-PC/L

ngày 2...4...10 tháng 2 năm 2025...

Ký tên

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ**

CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026

Đội phó

Nguyễn Văn Nhu

Tổ Kỹ thuật



Đỗ Văn Hớn

Thiết lập

Ngô Văn Lão

BẢN VẼ: MI

NGAY: 8/7/2025

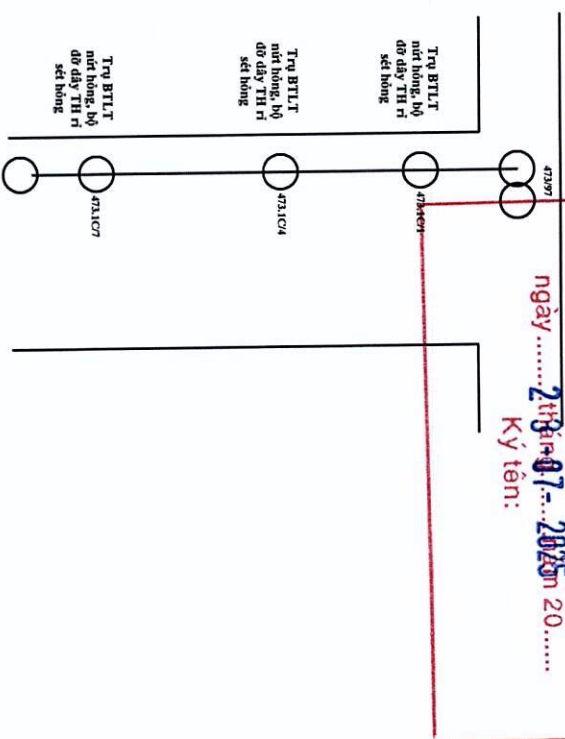
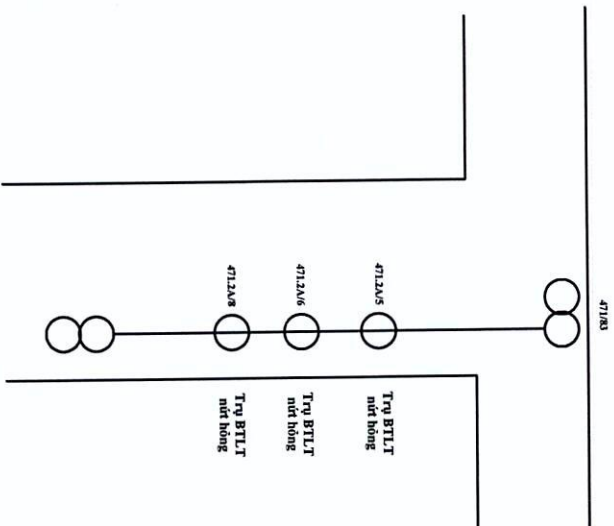


MẶT BẰNG TUYẾN 471 VÀ NR 473.1C,
471.2A HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 6.8.4.../...
ngày 24-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
THẨM DUYẾT
Theo Quyết định số 5.0.5.../QĐ-PCLD
ngày 24-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUY		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẺ PHỤ QUY NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 471 VÀ NR 473.1C, 471.2A HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025

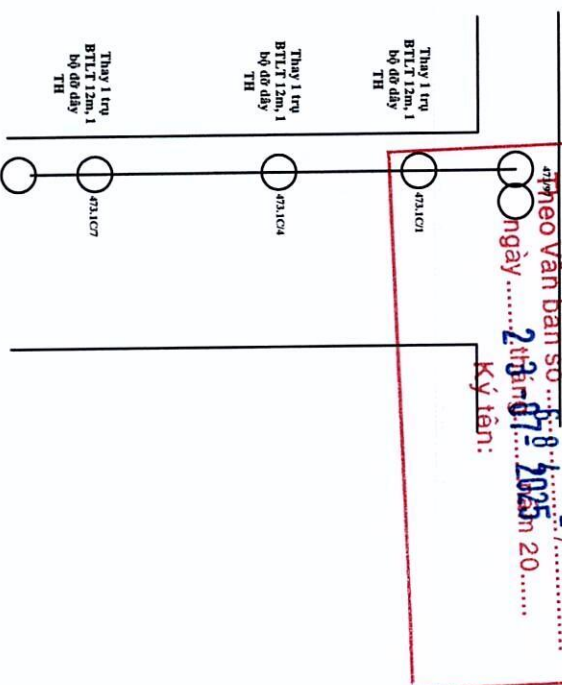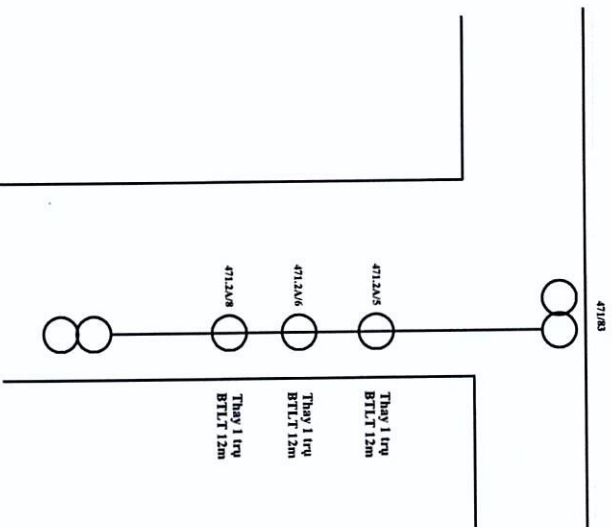

MẶT BẰNG TUYẾN 471 VÀ NR 473.1C,
471.2A DỰ KIẾN



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 2.18-07/2025
ngày 28-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
Duyệt


Theo Quyết định số 5.05/QĐ-PCLD
ngày 28-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QÚY			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QÚY NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 471 VÀ NR 473.1C, 471.2A DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc			
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/2025


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH -	
Theo Văn bản số /	
ngày 24 tháng 07 năm 2025	
Ký tên:	

MẶT BẰNG TUYẾN 471.1F HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số 5.0.5./QĐ-PCLD	
ngày 24 tháng 07 năm 2025	
Ký tên:	

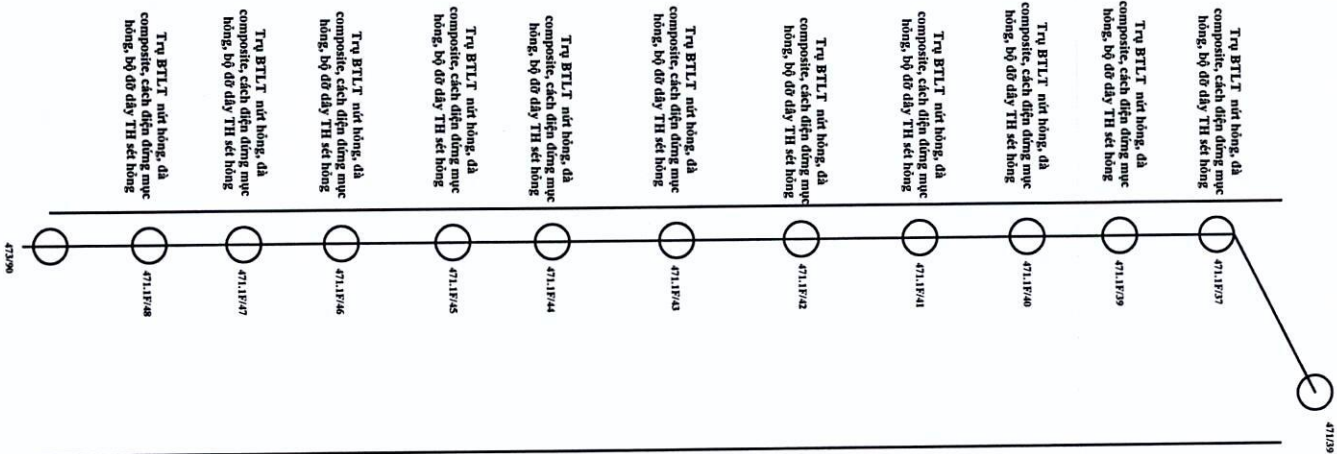

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 471.1F HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY VẼ: 17/2025

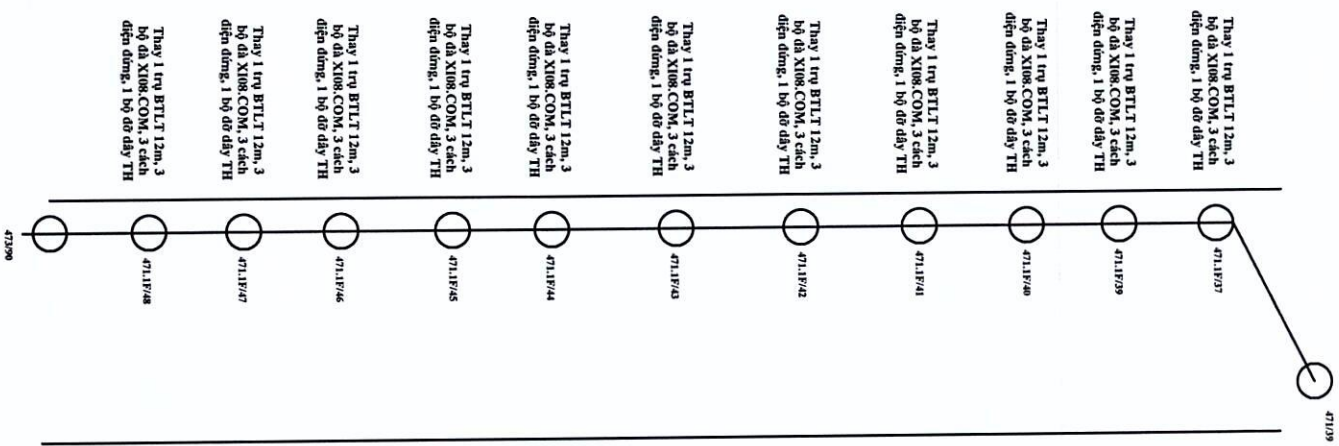

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số/.....
ngày **2.3.07.2025** năm 20.....

Ký tên:

MẶT BẰNG TUYẾN 471.1F DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số **5.0.5.0D-PCLD**
ngày **2.4.07.2025** năm 20.....


Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 471.1F DỰ KIẾN		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 3/7/2025	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số/.....
ngày 2...3...07/2025 năm 20.....
Ký tên:

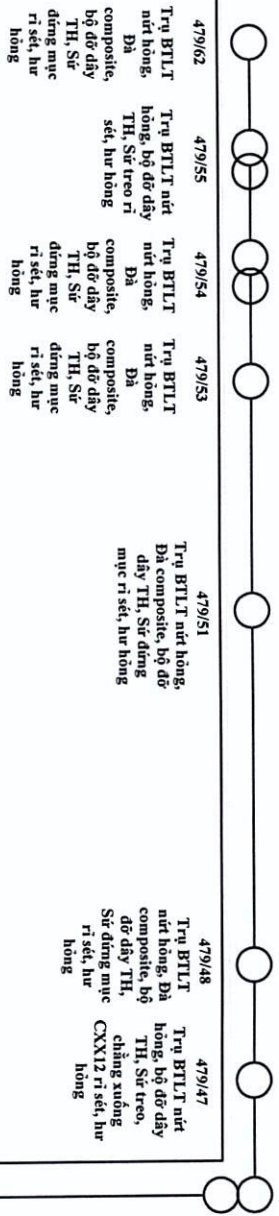

MẶT BẰNG TUYẾN 479 HIỆN HỮU

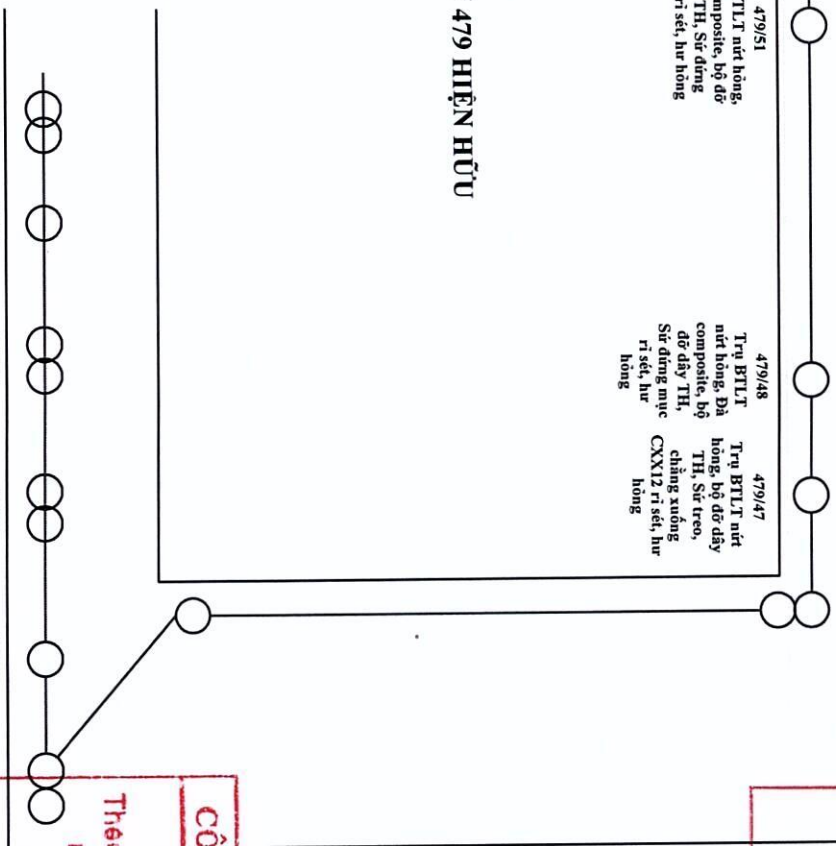

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 5.05.../QĐ-PCLD
ngày 2...4...07/2025 năm 20.....
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẺ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Như	BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 479 HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 5/7/2025

THAM DINH

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /.....
ngày 23 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

479/62	Thay 1 trụ BTLT 12m, 3 xà XG08.COM, 1 bộ đỡ dầy TH, 3 Sứ dưng	Thay 2 trụ BTLT 12m, 1 bộ đỡ dầy TH, 6 Sứ treo	Thay 2 trụ BTLT 12m, 3 xà XG08.COM, 1 bộ đỡ dầy TH, 6 Sứ đưng	479/53	Thay 1 trụ BTLT 12m, 3 xà XG08.COM, 1 bộ đỡ dầy TH, 3 Sứ dưng	479/51	Thay 1 trụ BTLT 12m, 3 xà XG08.COM, 1 bộ đỡ dầy TH, 6 sứ dưng, 1 bộ chằng CXK12m	479/48	Thay 1 trụ BTLT 12m, 3 xà XG08.COM, bộ đỡ dầy TH, 3 Sứ treo, 1 bộ 6 Sứ dưng	479/47	Thay 1 trụ BTLT 12m, 1 bộ đỡ dầy TH, 3 Sứ treo, 1 bộ chằng CXK12m
--------	---	--	---	--------	---	--------	---	--------	--	--------	---

MẶT BẰNG TUYẾN 479 DỰ KIẾN

PHIẾ DUYỆT

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
PHÊ DUYỆT
505/00-PCLD
Thuyết Quyết định số

Ngày 24/07/2025 năm 20.....
Thay 1 tru Ký tên:

Thay 1 trụ
BTLT 12m, 3
xà XI08.COM,
1 bộ đỡ dây
TH.3 Sứ đứng

Thay 1 trụ
BTLT 12m, 3
xà XI08.COM,
1 bộ đỡ dây
TH.3 Sứ đứng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ


CÔNG TRÌNH
CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026

1992

Đỗ Văn Hồn

Ngô Văn Lắc

NGÀY: 7/7/2025

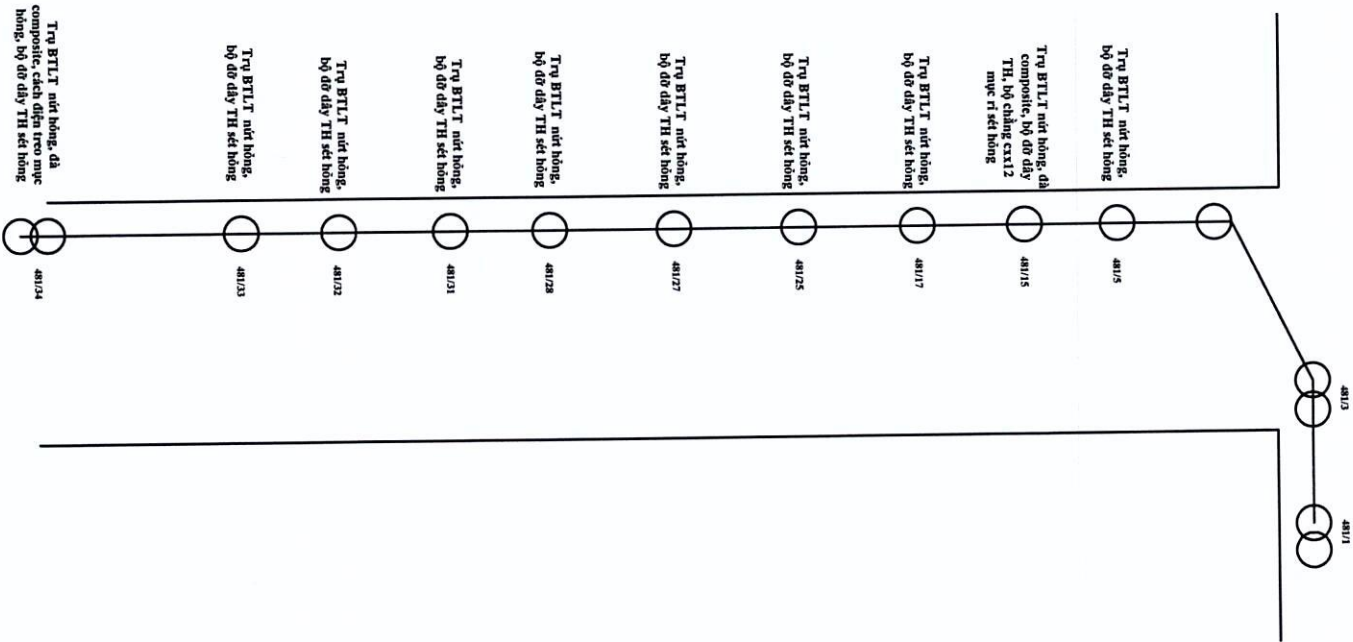

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số **684** /.....

ngày **23** /**07** /**2025** năm 20.....

Ký tên:

MẶT BẰNG TUYẾN 481 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số **5.0.5** /QĐ-PCLD

ngày **24** /**07** /**2025** năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG			CÔNG TRÌNH		
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ		
			THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 481 HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 15/7/2025	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684/...../.....
ngày 2.3.10/2025 năm 20.....

Ký tên:

MẶT BẰNG TUYẾN 481 DỰ KIẾN

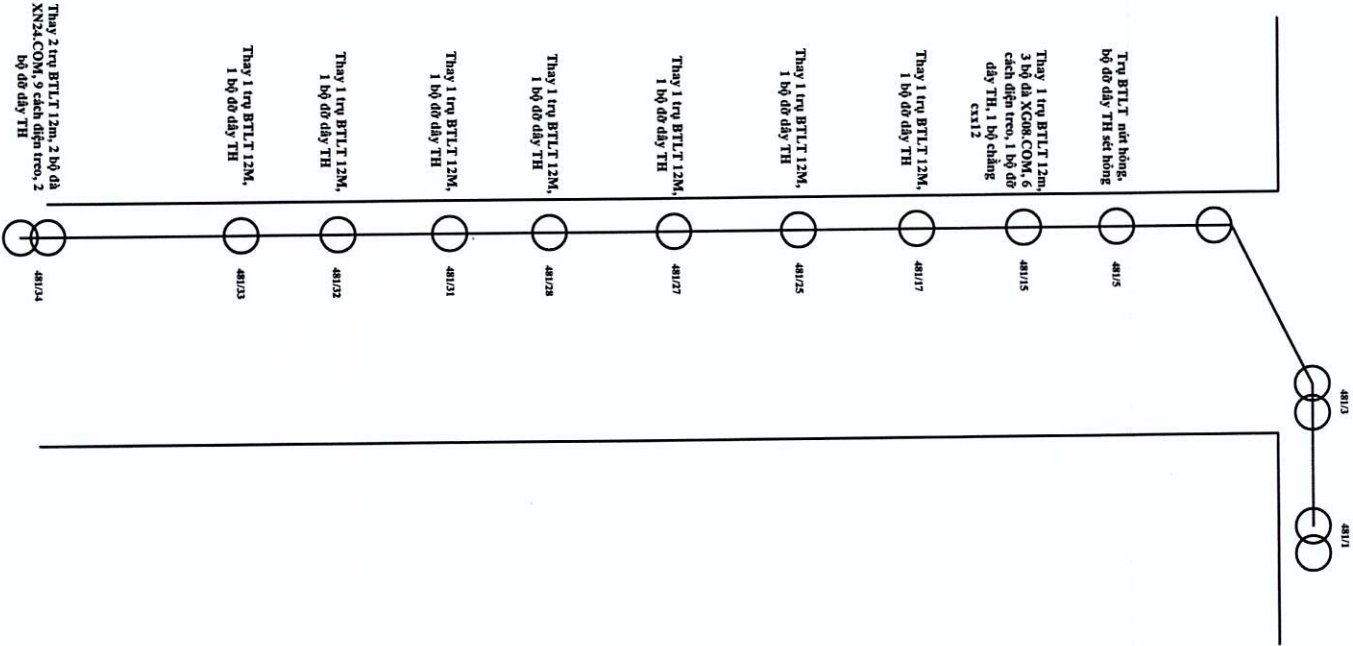

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 50.5/QĐ-PCLD
ngày 2.4.10/2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 481 DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 31/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684/...../.....

ngày 2.3.2025 năm 20.....

Ký tên:


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 5.05/OĐ-PCLD

ngày 2.4.2025 năm 20.....

Ký tên:

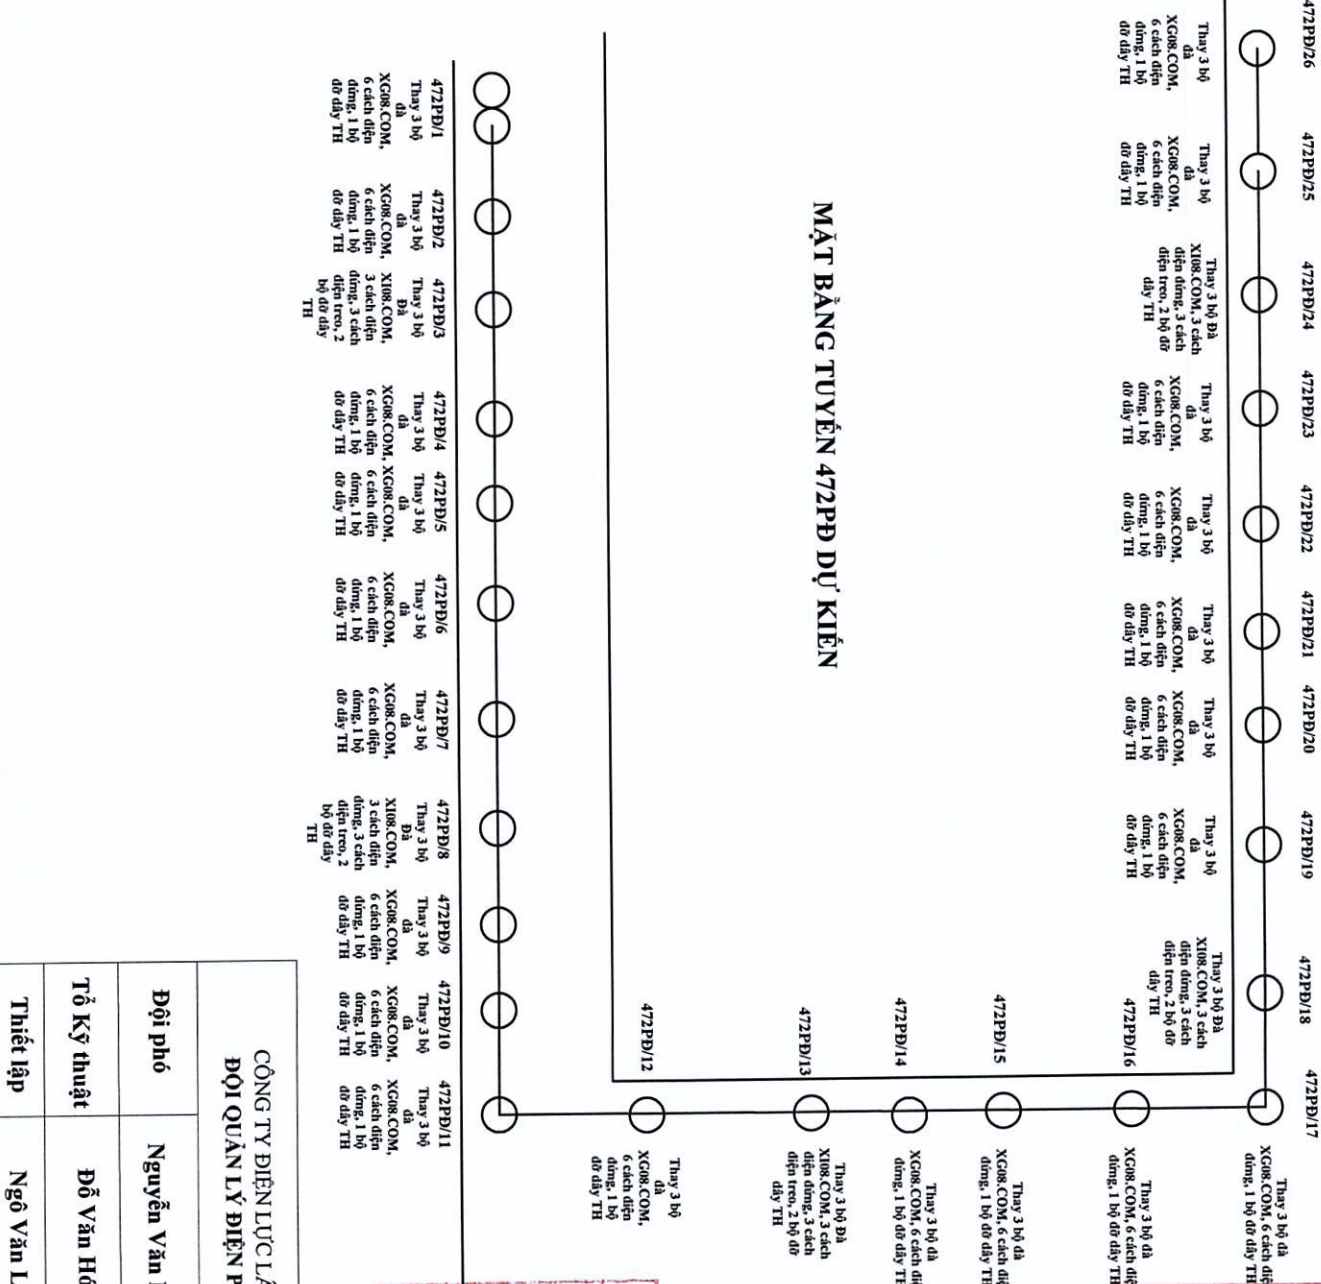


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG TUYẾN 472PB HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 15/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THE
6821

Theo Văn bản số 084 /
ngày 23-07-2025 năm 20.....

Ký tên:

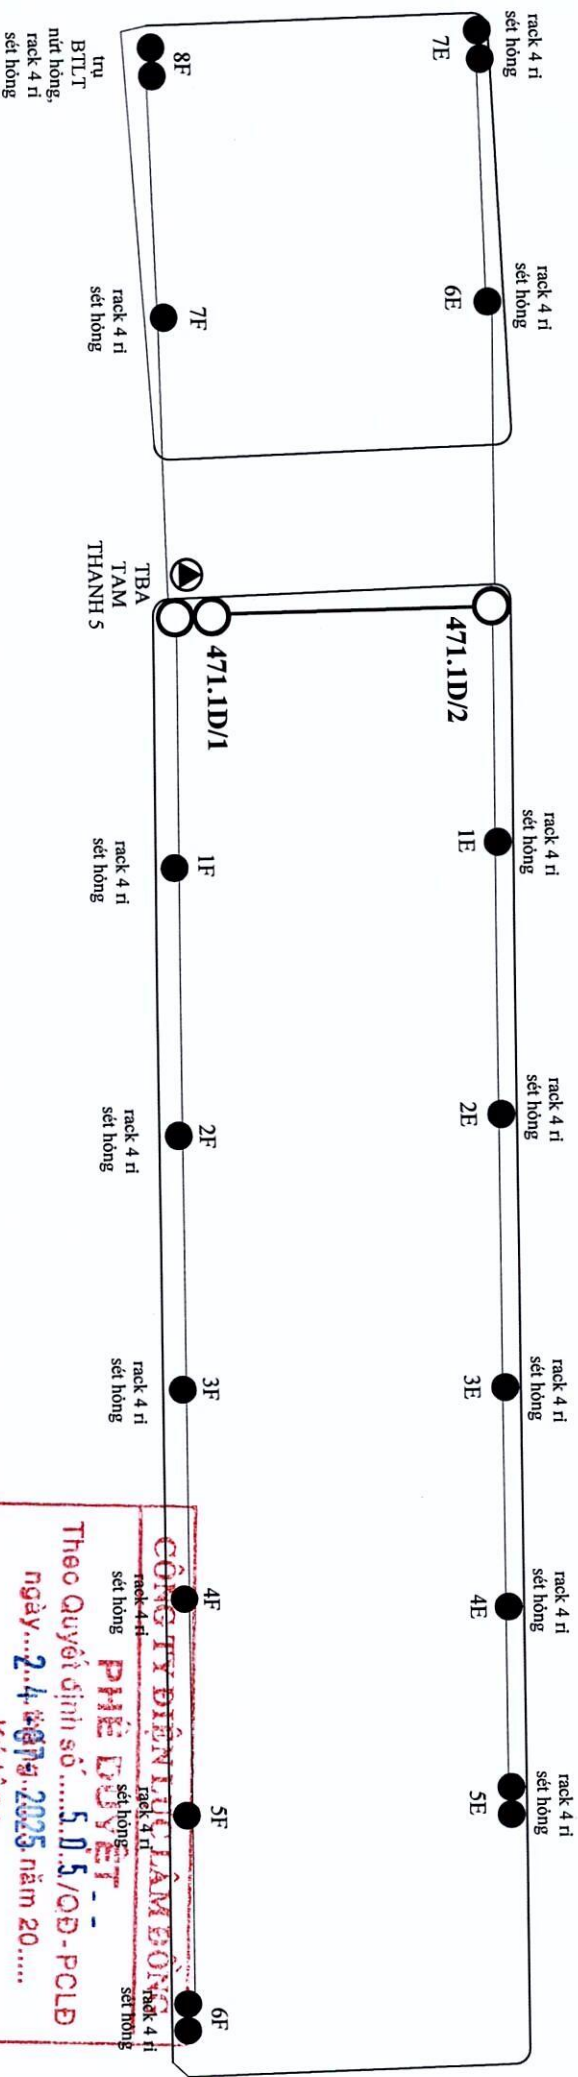

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ TAM THANH 5 HIỆN HỮU

4F

CÔNG TY ĐIỆN THƯƠNG MẠI BÔNG

trắc 4 t

sét hồng

PHIẾ ĐUYẾT

sét hồng

trắc 4 t

5F

Theo Quyết định số 5.0.5/OĐ-PCLD




ngày...2.4.2025 năm 20.....

Ký tên :

trắc 4 t

sét hồng

6F

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUY		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THIE PHU QUY NAM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THIE TRAM TAM THANH 5 HIEN HUU
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 5/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số...**6.8.4**...../.....
ngày...**2.3.07**...**2025**...năm 20.....

Ký tên:

Theo Văn bản số 584 /
ngày 23-07-2025 năm 20.....

Ký tên:



MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THỂ TAM THANH 5 DỰ KIẾN


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		CÔNG TRÌNH	
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ	
		THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM TAM THANH 5 DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hôn		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /
ngày 23/07/2025 năm 20.....

Ký tên:

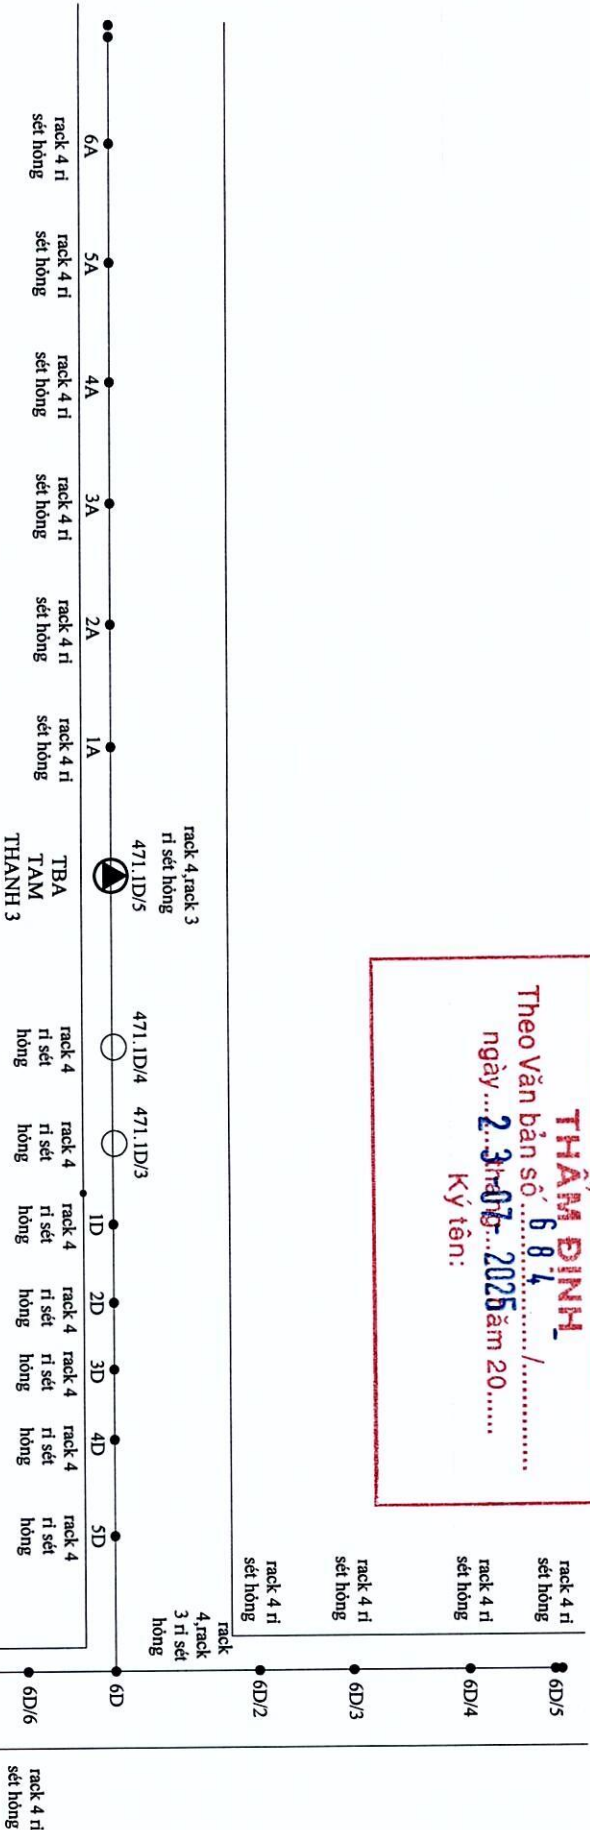

MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TAM THANH 3 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 505/QĐ-PCLD
ngày 24/09/2025 năm 20.....

Ký tên:


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	19/02/	BẢN VẼ MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM TAM THANH 3 HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm	10/02/			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc	24/02/	BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/12/2025	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH-
6

Theo Văn bản số/.....
ngày...2.3.10/5...2025...năm 20.....

Ký tên:

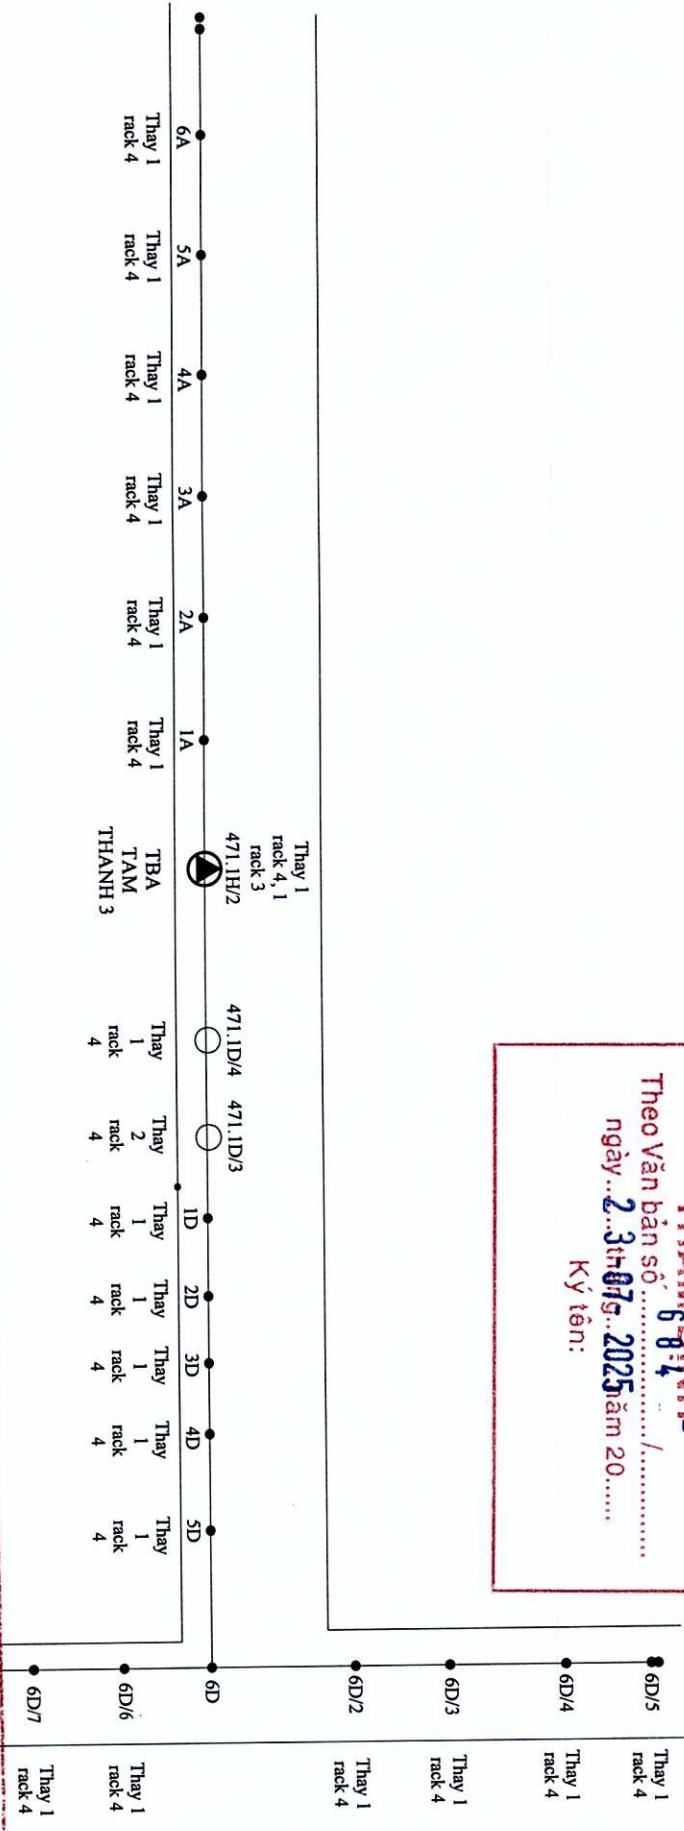

MẶT BẢNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TAM THANH 3 DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số5.0.5/OĐ-PCLD
ngày...2.4...6/11/2025...năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẢNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM TAM THANH 3 DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY VẼ: 3/7/2025

471.1E/3
TBA CHỢ TAM
THANH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH	
Theo Văn bản số 684 /.....	
ngày 23/07/2025 năm 20.....	
Ký tên:	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số 505 /QĐ-PCLD	
ngày 24/07/2025 năm 20.....	
Ký tên:	

21/5
Tủ BTLT
nút hồng,
rack ri sét
hồng


MẬT BẢNG DƯỠNG DÂY HẠ THẾ CHỢ TAM THANH HIỆN HỮU




CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUỠY			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỠNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUỠY NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẬT BẢNG DƯỠNG DÂY HẠ THẾ TRẠM CHỢ TAM THANH HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/7/2025	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH -	
Theo Văn bản số/.....	
ngày ..2..3 th07g..2025 năm 20.....	
Ký tên:	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số ...5.0.5.70Đ-PCLD	
ngày...2..4 th07g..2025 năm 20.....	
Ký tên :	

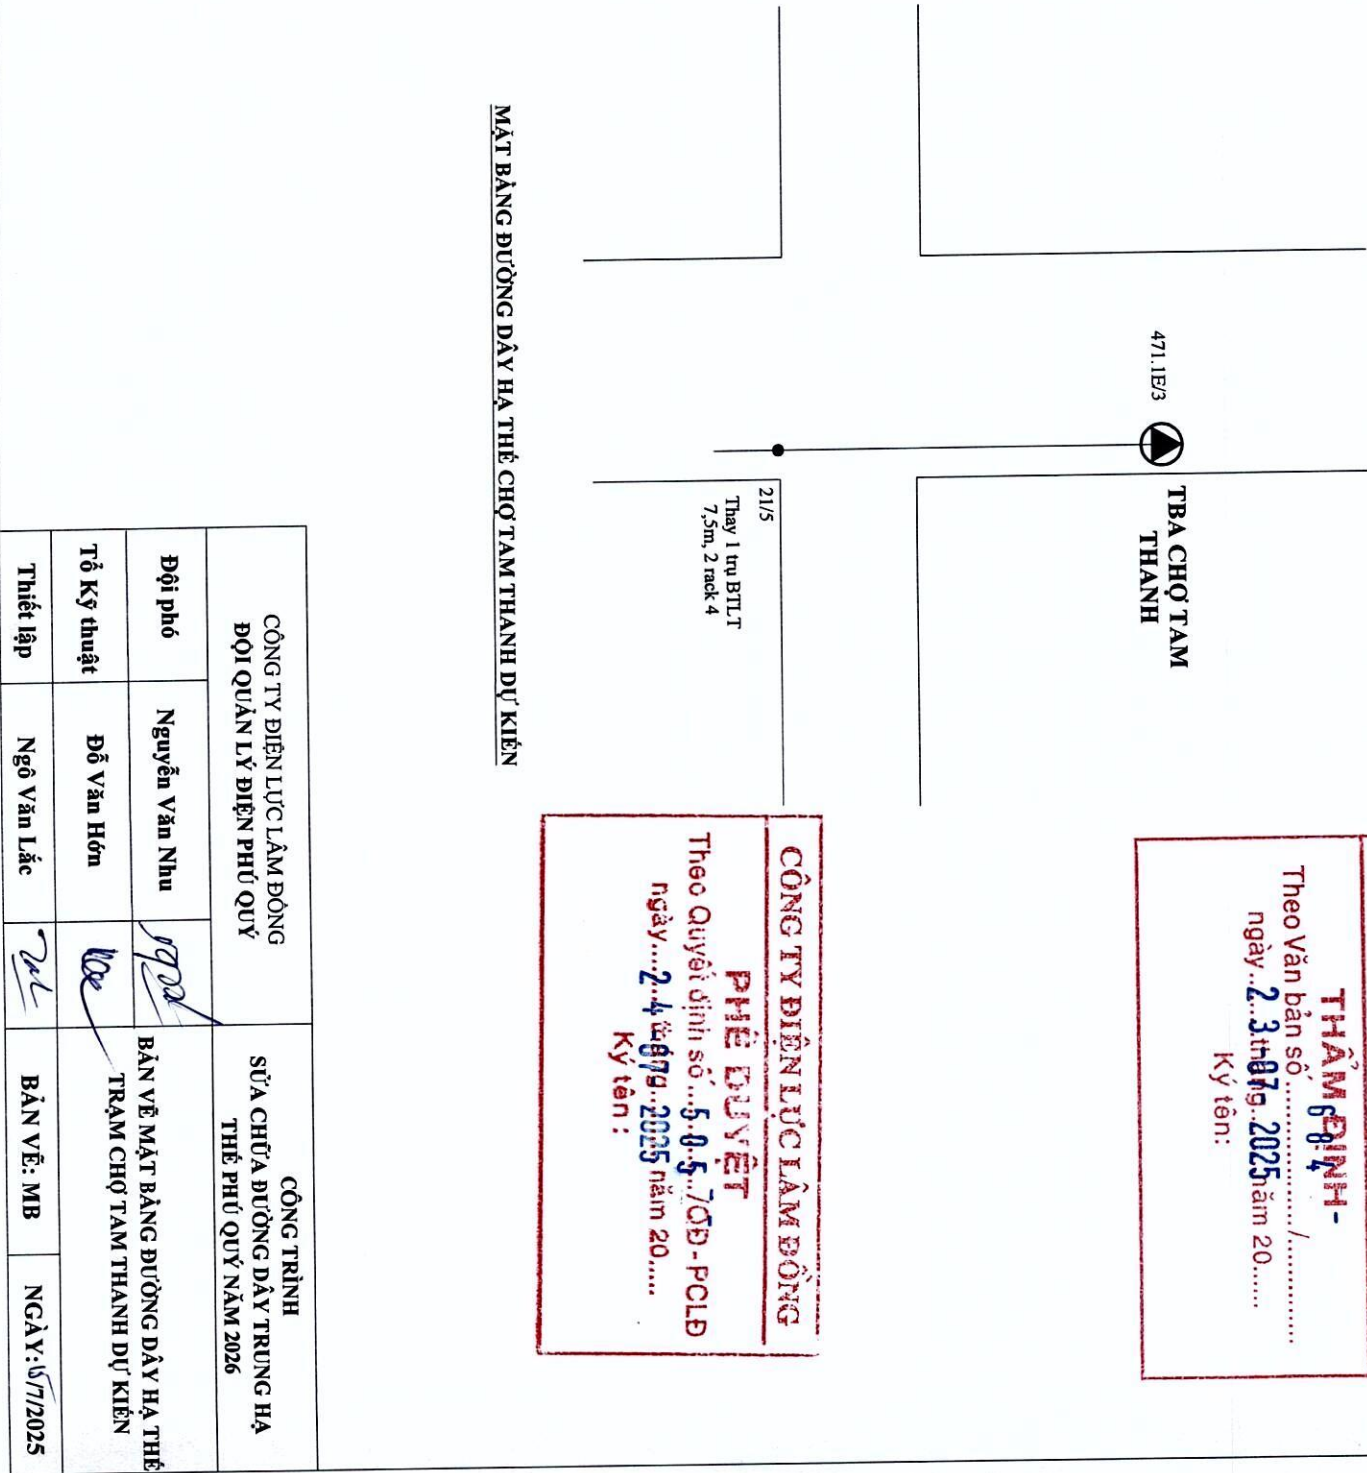MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ CHỢ TAM THANH DỰ KIẾN



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM CHỢ TAM THANH DỰ KIẾN		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
BẢN VẼ: MB			NGÀY: 05/7/2025		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH	
Theo Văn bản số 684/.....	
ngày 24/05/2025 năm 20.....	
Ký tên:	

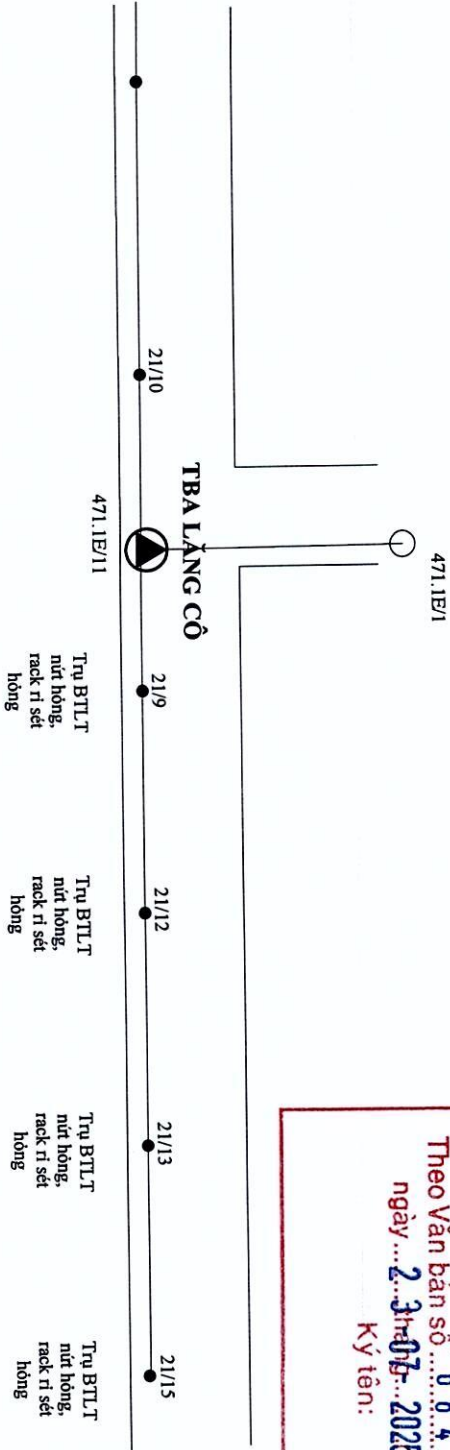

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ LĂNG CỎ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số 3505/QĐ-PCLD	
ngày 24/05/2025 năm 20.....	
Ký tên:	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRÀM LĂNG CỎ HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 5/7/2025	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH -

Theo Văn bản số/.....

ngày2.4.2025 năm 20.....

Ký tên:

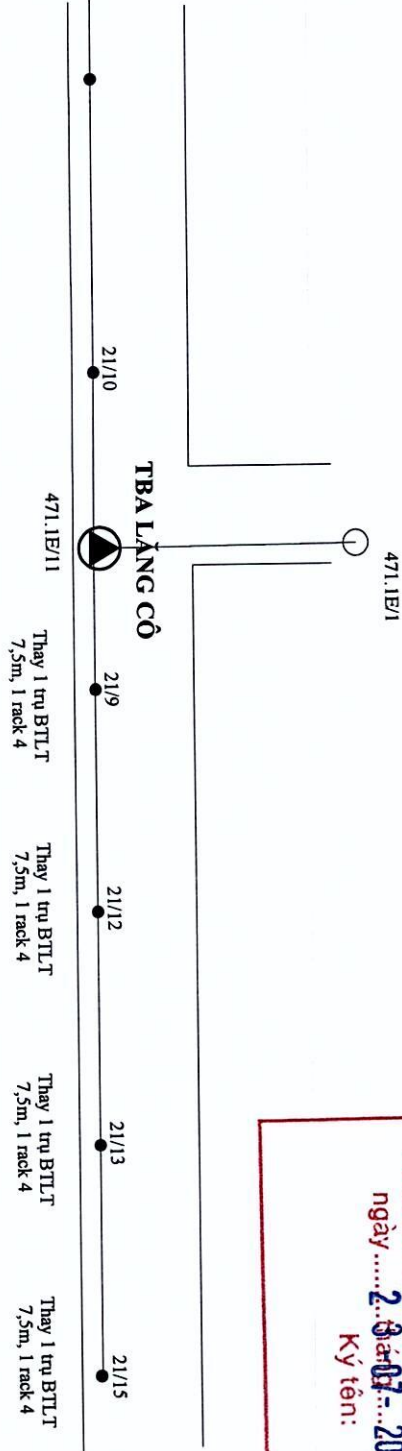

MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THÉ LĂNG CỎ DỰ KIẾN




CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT


Theo Quyết định số...5.0.5./QĐ-PCLD

ngày.....2.4.2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THÉ TRÀM LĂNG CỎ DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc			
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 6/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH -	
Theo Văn bản số	684 /
ngày	23 tháng 07 năm 2025
Ký tên:	

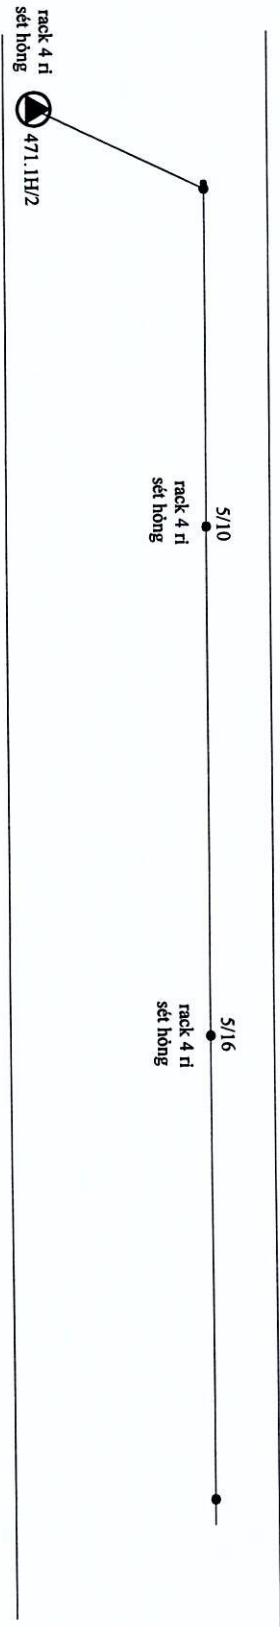

MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THÉ VHTT HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT -	
Theo Quyết định số	503 /QĐ-PCLD
ngày	24 tháng 07 năm 2025
Ký tên:	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THÉ TRẠM VHTT HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /
ngày 24-07-2025 năm 20.....

Ký tên:

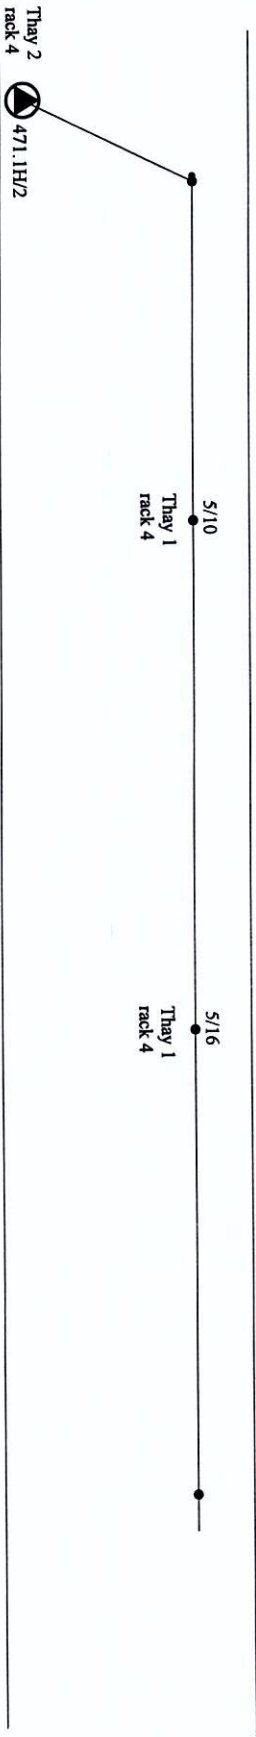

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THÉ VHTT DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505 /QĐ - PCLĐ
ngày 24-07-2025 năm 20.....

Ký tên :


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THÉ TRẠM VHTT DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc			
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 /
ngày 23 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

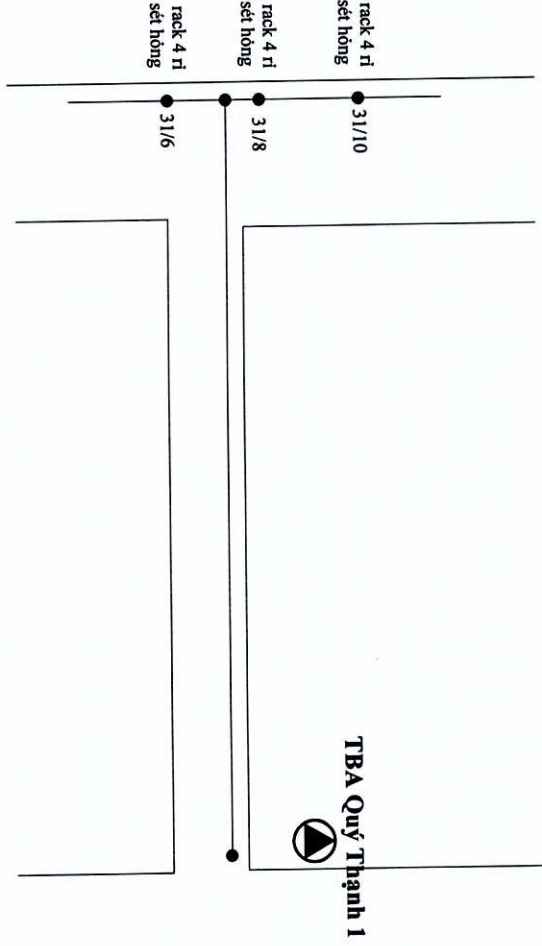

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 505 /QĐ-PCLD
ngày 24 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRÀM QUÝ THÀNH 1 HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 5/7/2025	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 6.84 /
ngày 2.3.07 ng 2025 năm 20.....

Ký tên:

MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ QUỲ THÀNH 1 DỰ KIẾN

Thay 1
rack 4
31/10

Thay 1
rack 4
31/8

Thay 1
rack 4
31/6

TBA Quỳ Thành 1



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ QUYẾT

Theo Quyết định số 5.05./QĐ-PCLD
ngày 2.4.07 ng 2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUỲ

Đội phó

Nguyễn Văn Nhu

Tổ Kỹ thuật

Đỗ Văn Hón

Thiết lập

Ngô Văn Lắc

CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẾ PHỤ QUỲ NĂM 2026

BẢN VẼ MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
TRÀM QUỲ THÀNH 1 DỰ KIẾN

BẢN VẼ: MB


NGÀY: 17/2/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số/.....
ngày 2...3...47/2025 năm 20.....

Ký tên:

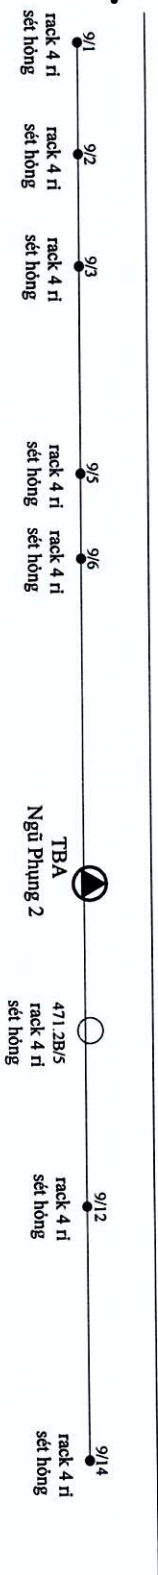

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGỦ PHỤNG 2 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số5.0.5/OĐ-PCLD
ngày 2...4...47/2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM NGỦ PHỤNG 2 HIỆN HỮU		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 27/7/2025	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH -	
Theo Văn bản số 684/.....	
ngày 23 tháng 07 năm 2025	
Ký tên:	



MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGỦ PHỤNG 2 DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYẾT - -	
Theo Quyết định số 505/QĐ-PCLD	
ngày 24 tháng 07 năm 2025	
Ký tên :	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QÚY		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QÚY NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRÀM NGỦ PHỤNG 2 DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THÂM ĐỊNH -

Theo Văn bản số **604** /.....

ngày **23** tháng **07** năm **2025**.....

Ký tên:

Theo Văn bản số 084 /
ngày 23 tháng 7 năm 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THÂM ĐỊNH -

Theo Văn bản số **604** /.....

ngày **23** tháng **07** năm **2025**.....

Ký tên:

473.2B/3

rack 4 ri
sét hông

29/5

29/6

rack 4 ri
sét hông

rack 4 ri
sét hông

29/9

29/10

rack 4 ri
sét hông

29/10/1P
sét hông

rack 4 ri
sét hông

29/12

29/13

rack 4 ri
sét hông

rack 4 ri
sét hông

29/15

rack 4 ri
sét hông

29/15/1

rack 3 ri
sét hông

29/15/2

rack 3 ri
sét hông

29/21

rack 4 ri
sét hông

29/21 TỰ BUILT nút hông.
rack 4 ri sét hông

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM BÔNG

PHIẾ DUYỆT

Theo Quyết định số 50.5/QĐ-PCLD
ngày 24-07-2025 Ban hành năm 20.....

Ký tên :

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM BÔNG

PHIẾ DUYỆT


Theo Quyết định số 50.5/OĐ-PCLE
ngày 24-07-2025 tháng năm 20.....

Ký tên :

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÉ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THÉ TRẠM THƯỜNG CHẤU HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/12/2025

THẨM ĐỊNH -
Theo Văn bản số 684/.....
ngày 23-07-2025 năm 20.....
Ký tên:

Châu

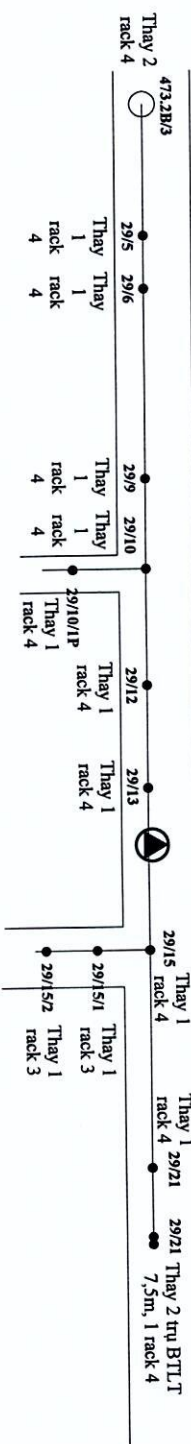

MẬT BẢNG DƯỠNG DÂY HẠ THỂ THƯỜNG CHÂU DỰ KIẾN

PHIẾ DUYỆT --
 Theo Quyết định số 505/QĐ-PCLD
 ngày 24/04/2025.. năm 20.....
 Ký tên :


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM THUƠNG CHÂU DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THAM DINH

Theo Văn bản số...../.....
ngày...~~23~~thg...~~2025~~ năm 20.....

Ký tên:

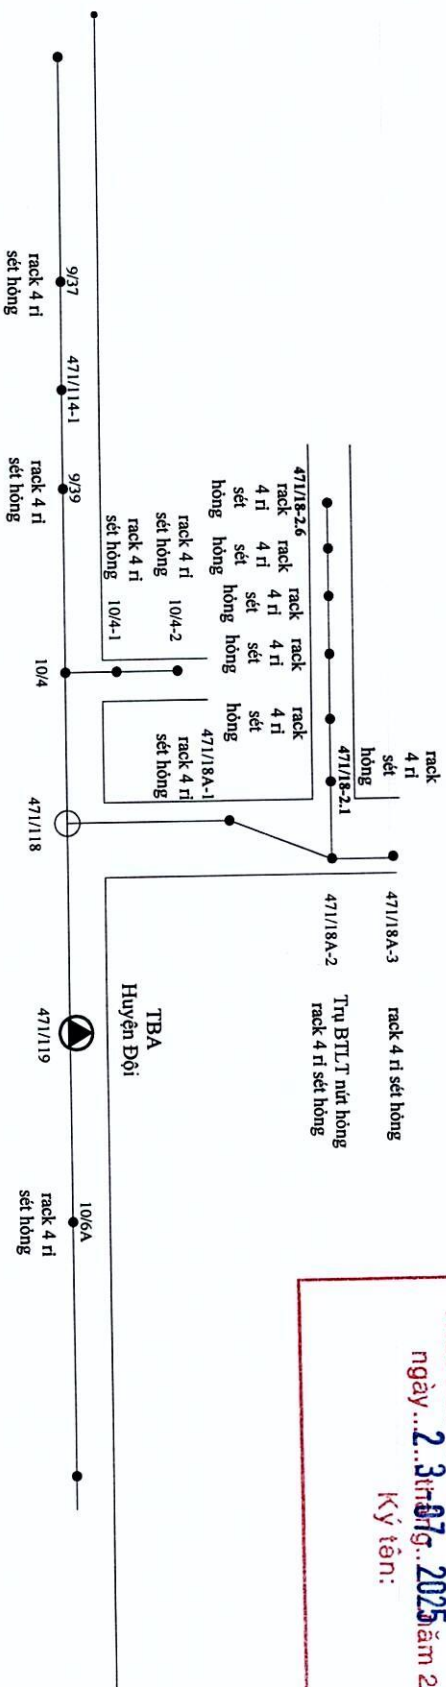

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY BỜ

THE
DAILY
MAIL

Theo Quyết định số 5.05.../QĐ-PCLD
ngày 24-07-2025... năm 20....

Kỳ tên:

MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HÀ THỂ HUYỆN ĐỘI HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THÈ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THÈ TRÀM HUYỆN ĐỘI HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 07/7/2025

THAN

Ký tên:




卷之四

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM HUYỆN ĐỘI DỰ KIẾN	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		
		BẢN VẼ: MB	NGÀY: 15/7/2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH	
Theo Văn bản số 6.8.4...../.....	
ngày...2...3...03...2025...năm 20.....	
Ký tên:	

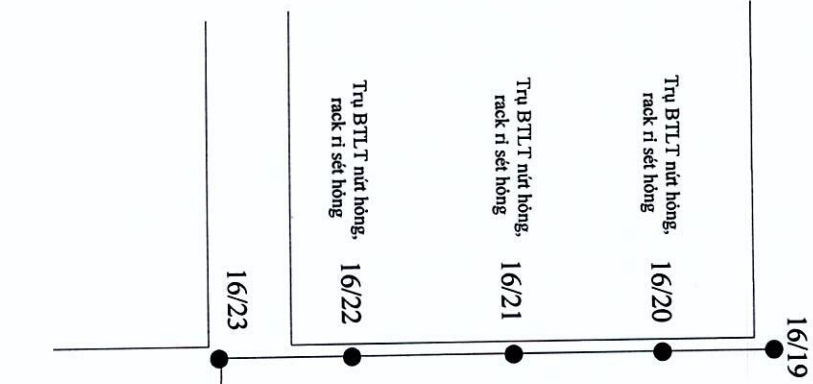

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số.....5.0.5./QĐ-PCLD	
ngày...2...4...03...2025...năm 20.....	
Ký tên:	

MẶT BẢNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TÂN HẢI 1 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		CÔNG TRÌNH	
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẶT BẢNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM TÂN HẢI 1 HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 6.8.4/.....
ngày 2.3.2025 năm 20.....
Ký tên:

16/19

Thay 1 trụ BTLT
7,5m, 1 rack 4

Thay 1 trụ BTLT
7,5m, 1 rack 4

Thay 1 trụ BTLT
7,5m, 1 rack 4

16/20
16/21
16/22
16/23



TBA Tân Hải 1

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 5.8.5/TCB - PCLĐ
ngày 2.4.2025 năm 20.....
Ký tên:

MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ TÂN HẢI 1 DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ TRẠM TÂN HẢI 1 DỰ KIẾN		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hóm				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 11/7/2025	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684/

ngày 23 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

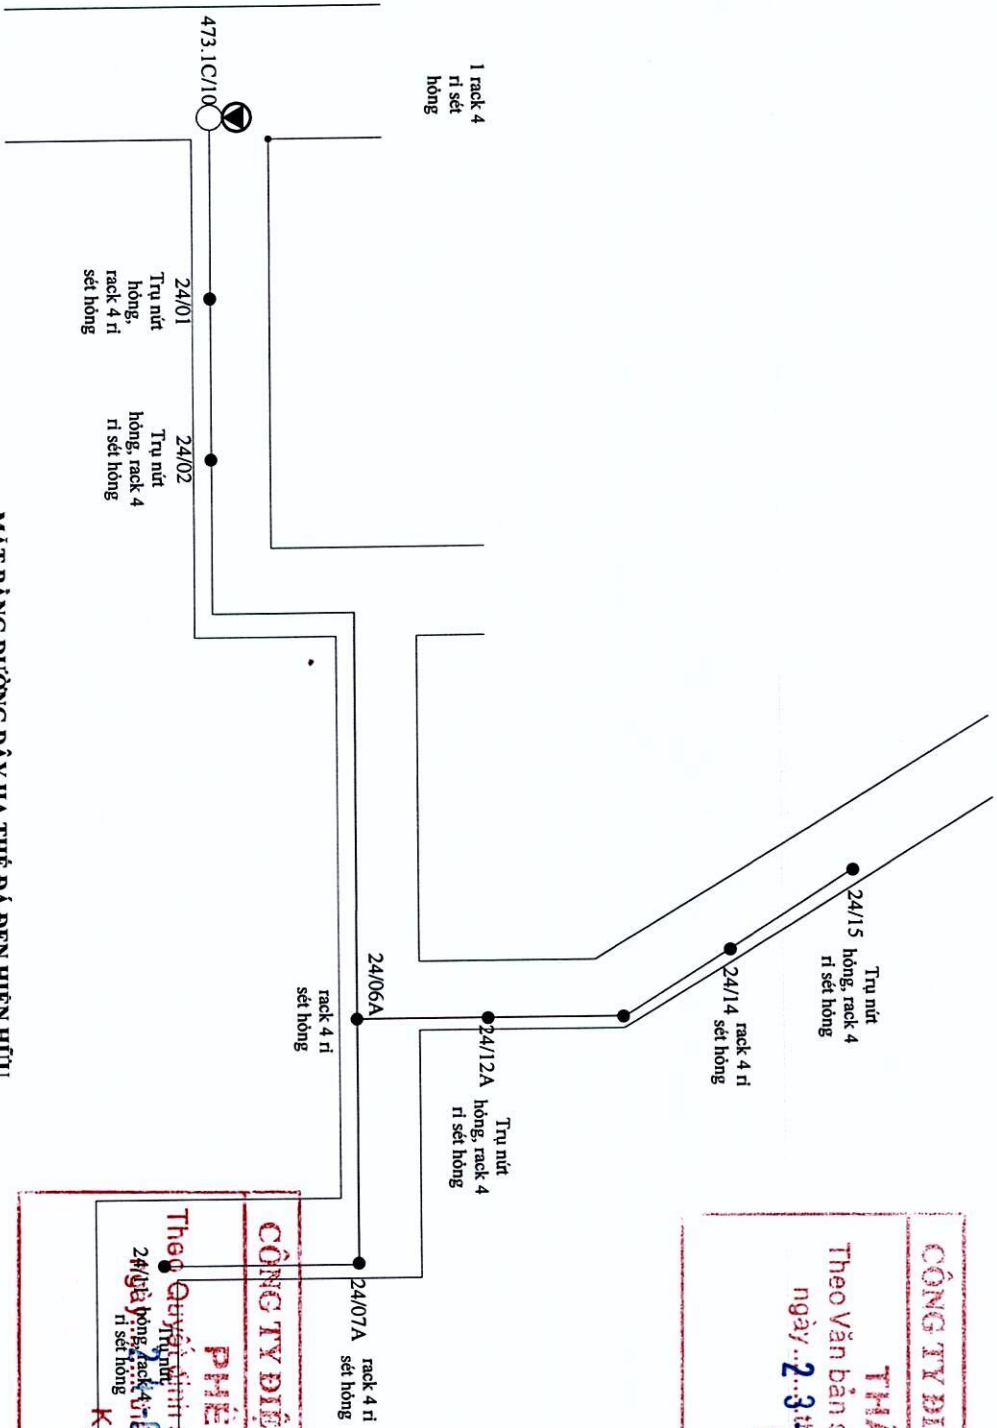

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505/GĐ-PCLĐ

ngày 27 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ DẠ ĐEN HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM DẠ ĐEN HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc			
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 6/7/2025


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 6.04/2025

ngày 23 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

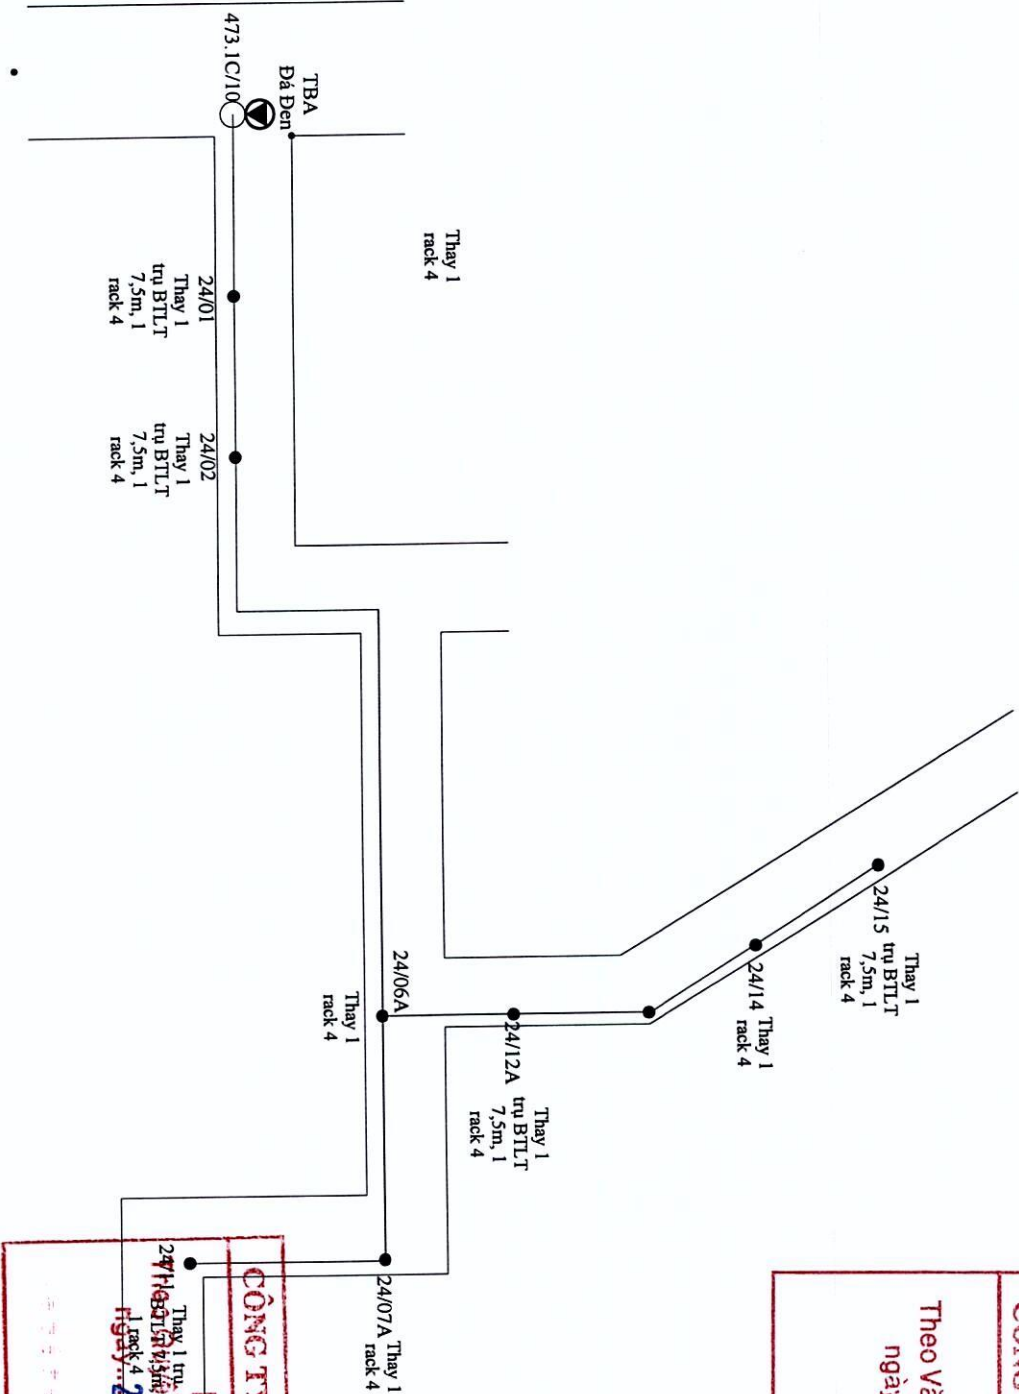

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT




Thay 1 trụ BTLT 7,5m, 1 rack 4

24/06A

Ngày 24 tháng 07 năm 2025

Ký tên:

MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ ĐÁ ĐEN DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM ĐÁ ĐEN DỰ KIẾN		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
BẢN VẼ: MB			NGÀY: 07/2025		







CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH -

Theo Văn bản số 684 /

ngày 23.10.2025 năm 20.....

Ký tên:

473.1A/2	473.1A/5	473.1A/7	473.1A/8	473.1A/9	473.1A/10
					
1 rack 4 rì sét hòng	1 rack 4 rì sét hòng	1 rack 4 rì sét hòng	1 rack 4 rì sét hòng	1 rack 4 rì sét hòng	1 rack 4 rì sét hòng

MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HÀ THẺ QUANG HẢI HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYẾT -

Theo Quyết định số 503 /QĐ-PCLD

ngày 24.10.2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẺ PHÚ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu	BẢN VẼ MẬT BẢNG ĐƯỜNG DÂY HÀ THẺ TRÀM QUANG HẢI HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hơn		
Thiết lập	Ngô Văn Lắc		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH -	
Theo Văn bản số 684 /.....	
ngày 23-07-2025 năm 20.....	
Ký tên:	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
PHÊ DUYỆT	
Theo Quyết định số 505 /QĐ - POLD	
ngày 24-07-2025 năm 20.....	
Ký tên :	

MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ QUANG HẢI DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHÚ QUÝ NĂM 2026		
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRÀM QUANG HẢI DỰ KIẾN		
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón				
Thiết lập	Ngô Văn Lắc				
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 6.84 /
ngày 23/07/2025 năm 20.....

Ký tên:

TBA Tân Hải 2

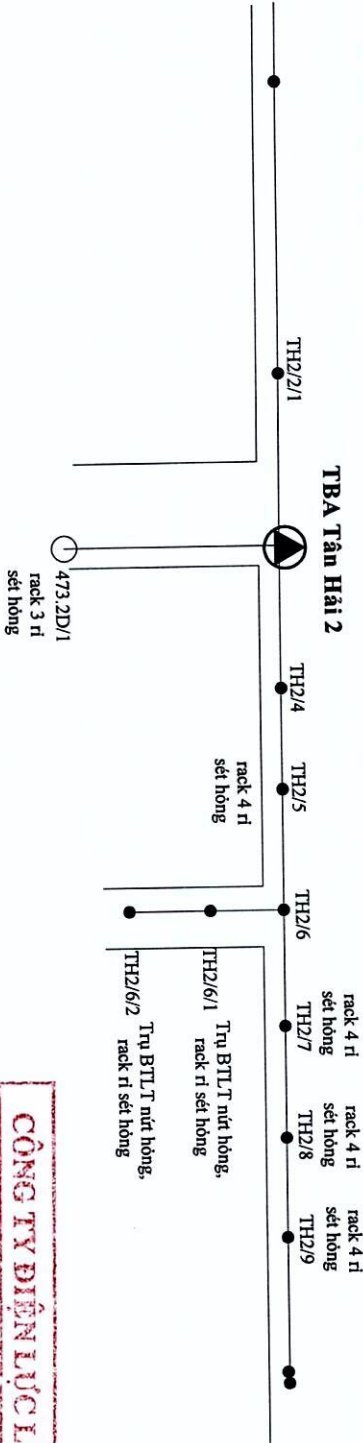




MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TÂN HẢI 2 HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505 /QĐ - PCLĐ
ngày 24/07/2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ			CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
Đội phó	Nguyễn Văn Nhu		BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRẠM TÂN HẢI 2 HIỆN HỮU	
Tổ Kỹ thuật	Đỗ Văn Hón			
Thiết lập	Ngô Văn Lắc			
			BẢN VẼ: MB	NGÀY: 17/7/2025


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684/.....
ngày 23-07-2025 năm 20.....

Ký tên:

TBA Tân Hải 2

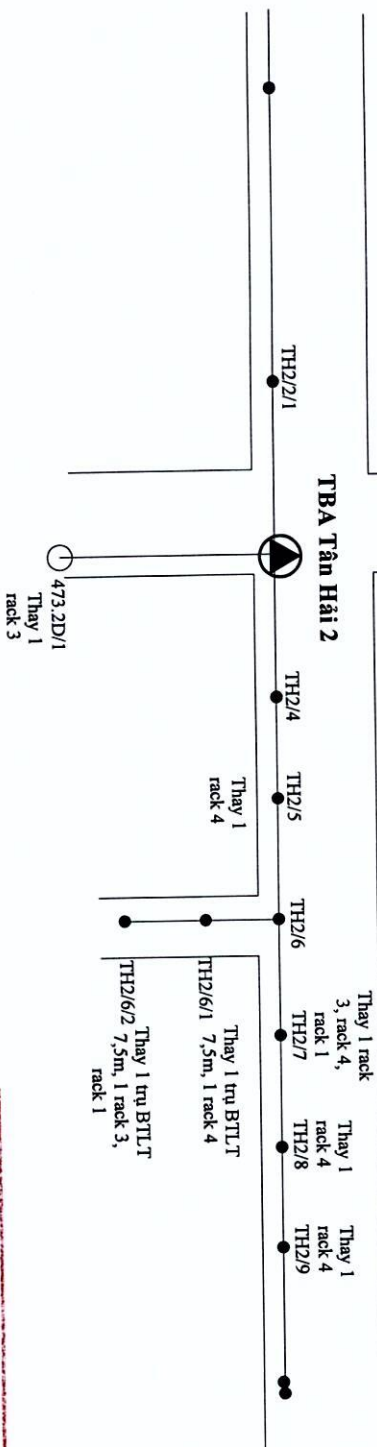

MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ TÂN HẢI 2 DỰ KIẾN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 505/OĐ-PCLD
ngày 24-07-2025 năm 20.....

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHỤ QUÝ

CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA DƯỜNG DÂY TRUNG HẠ
THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026

Đội phó

Nguyễn Văn Nhu

BẢN VẼ MẶT BẰNG DƯỜNG DÂY HẠ THẾ
TRÀM TÂN HẢI 2 DỰ KIẾN

Tổ Kỹ thuật

Đỗ Văn Hóm

Thiết lập

Ngô Văn Lắc



BẢN VẼ: MB

NGÀY: 15/7/2025

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG BỘ QL&P PHỤ QY	ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ	
TỔ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘN					
BỘ XÀ BỜ GỐC 0,8M COMPOSITE			CÔNG TRÌNH			SỬA CHỮA BƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QY NĂM 2026
NGÀY: 15/7/2025		BV: XG08.COM				

MỨC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bả Composite 110x80x5 - 800mm	Cải	2	
2	Thanh chống dả 60x10x810mm	Cải	2	
3	Boulon 16x120 TK	Cải	4	
4	Boulon 16x300 TK	Cải	1	
5	Boulon 16x450 TK	Cải	1	
6	Boulon 16x450 VRS	Cải	1	
7	Long dền vuông TK-D18 50x50x2,5	Cải	6	

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

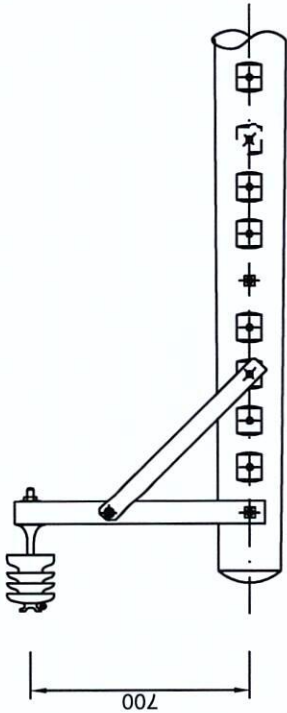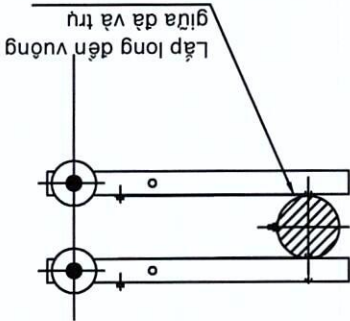

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
PHE DUYỆT
Theo Quyết định số 5.0.5 / QĐ-PCLB
ngày 27-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 684 /
ngày 23-07-2025
Ký tên:

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		BỘ XÀ BỜ GÓC COMPOSITE 2,4M	BV: XG24.COM
TỜ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘN			NGÀY: 15/7/2025
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ		CÔNG TRÌNH	SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ NĂM 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG				

MỨC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Dã Composite 110x80x5 - 2400mm	Cải	2	
2	Thanh chống dũa 40x10x920mm	Cải	4	
3	Boulon 16x120 TK	Cải	4	
4	Boulon 16x300 TK	Cải	1	
5	Boulon 16x400 TK	Cải	1	
6	Boulon 16x400 VRS	Cải	2	
7	Long dũa vuông TK-D18 50x50x2,5	Cải	20	

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHE DUYỆT

Theo Quyết định số 5.05.09-PCLD

ngày 24-07-2025 năm 20.....

Ký tên :

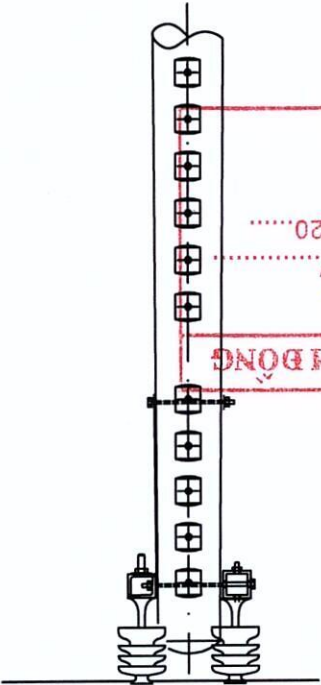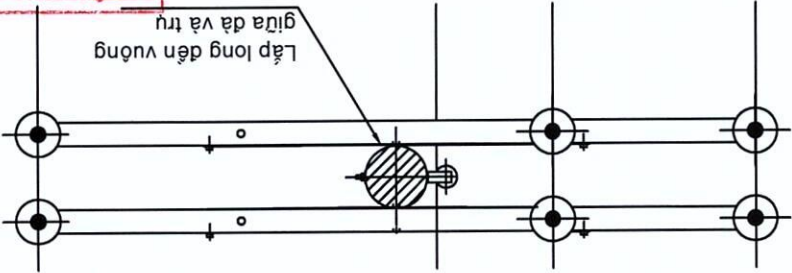


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 5.05.09-PCLD

ngày 23-07-2025 năm 20.....

Ký tên :


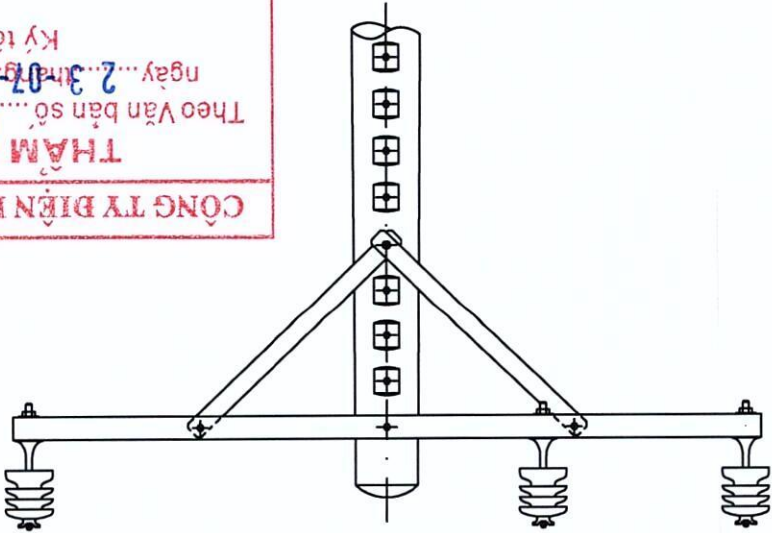


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	<i>Tr</i>	BỘ XÃ ĐỒ THẠNH COMPOSITE 2,4M	BV: X124.COM
TỜ KỸ THUẬT	ĐỖ VĂN HÒN	<i>mm</i>		
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ	<i>Free</i>	CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUY NĂM 2026	NGÀY: 15/7/2025
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM BÔNG ĐỘI QLB PHỤ QUY				

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bà Composite 110x80x5 - 2400mm	Cái	1	
2	Thanh chống dâ 40x10x920mm	Cái	2	
3	Boulon 16x120 TK	Cái	2	
4	Boulon 16x250 TK	Cái	1	
5	Boulon 16x350 TK	Cái	1	
6	Long đến vuông TK-D18 50x50x2,5	Cái	8	

BẢNG LIẾT KÊ VẬT TƯ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM BÔNG
PHE DUYET
Theo Quyết định số 5.05/OB-PCLB
ngày 24-07-2025 năm 20...
Ký tên:

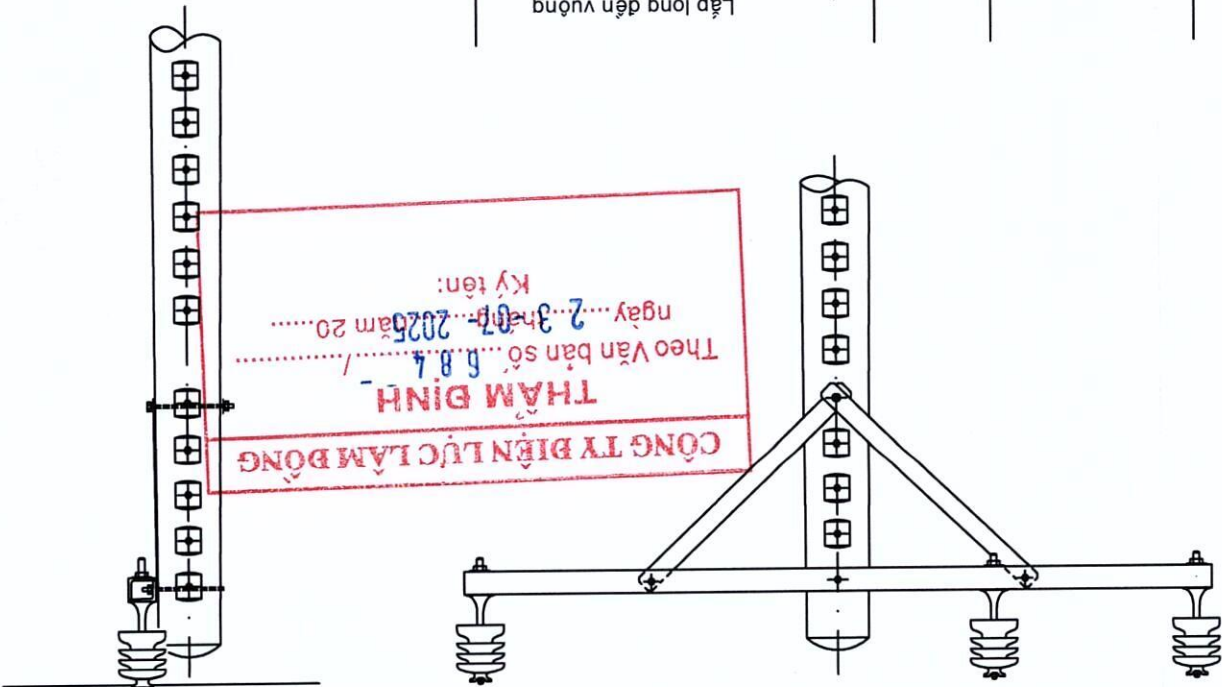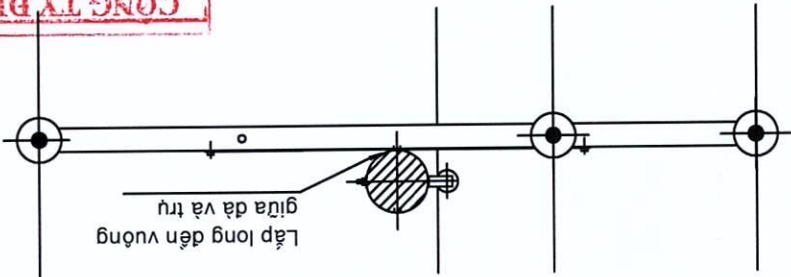


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM BÔNG
THAM DINH
Theo Văn bản số 6.84
ngày 23-07-2025 năm 20...
Ký tên:

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	<i>TL</i>	CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QL&PHT PHỤ QUY	CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUY NĂM 2026
TỜ KỸ THUẬT	ĐỖ VĂN HÒN	<i>mm</i>		
ĐỘI PHÓ	NGUYỄN VĂN NHU	<i>gpc</i>		
BỘ XÀ NẸO NGỪNG COMPOSITE 2,4M		BV: XN24.COM	NGÀY: 15/7/2025	

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Dây Composite 110x80x5 - 2400mm	Cái	2	
2	Thanh chống dâ 40x10x920mm	Cái	4	
3	Boulon 16x120TK	Cái	4	
4	Boulon 16x150 TK	Cái	6	
5	Boulon 16x550 TK	Cái	1	
6	Boulon 16x700 VRS	Cái	5	
7	Thanh sắt liên kết dâ bắt sứ treo PL 50x5x700	Cái	3	
8	Long đèn vuông TK-D18 50x50x2,5	Cái	38	

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

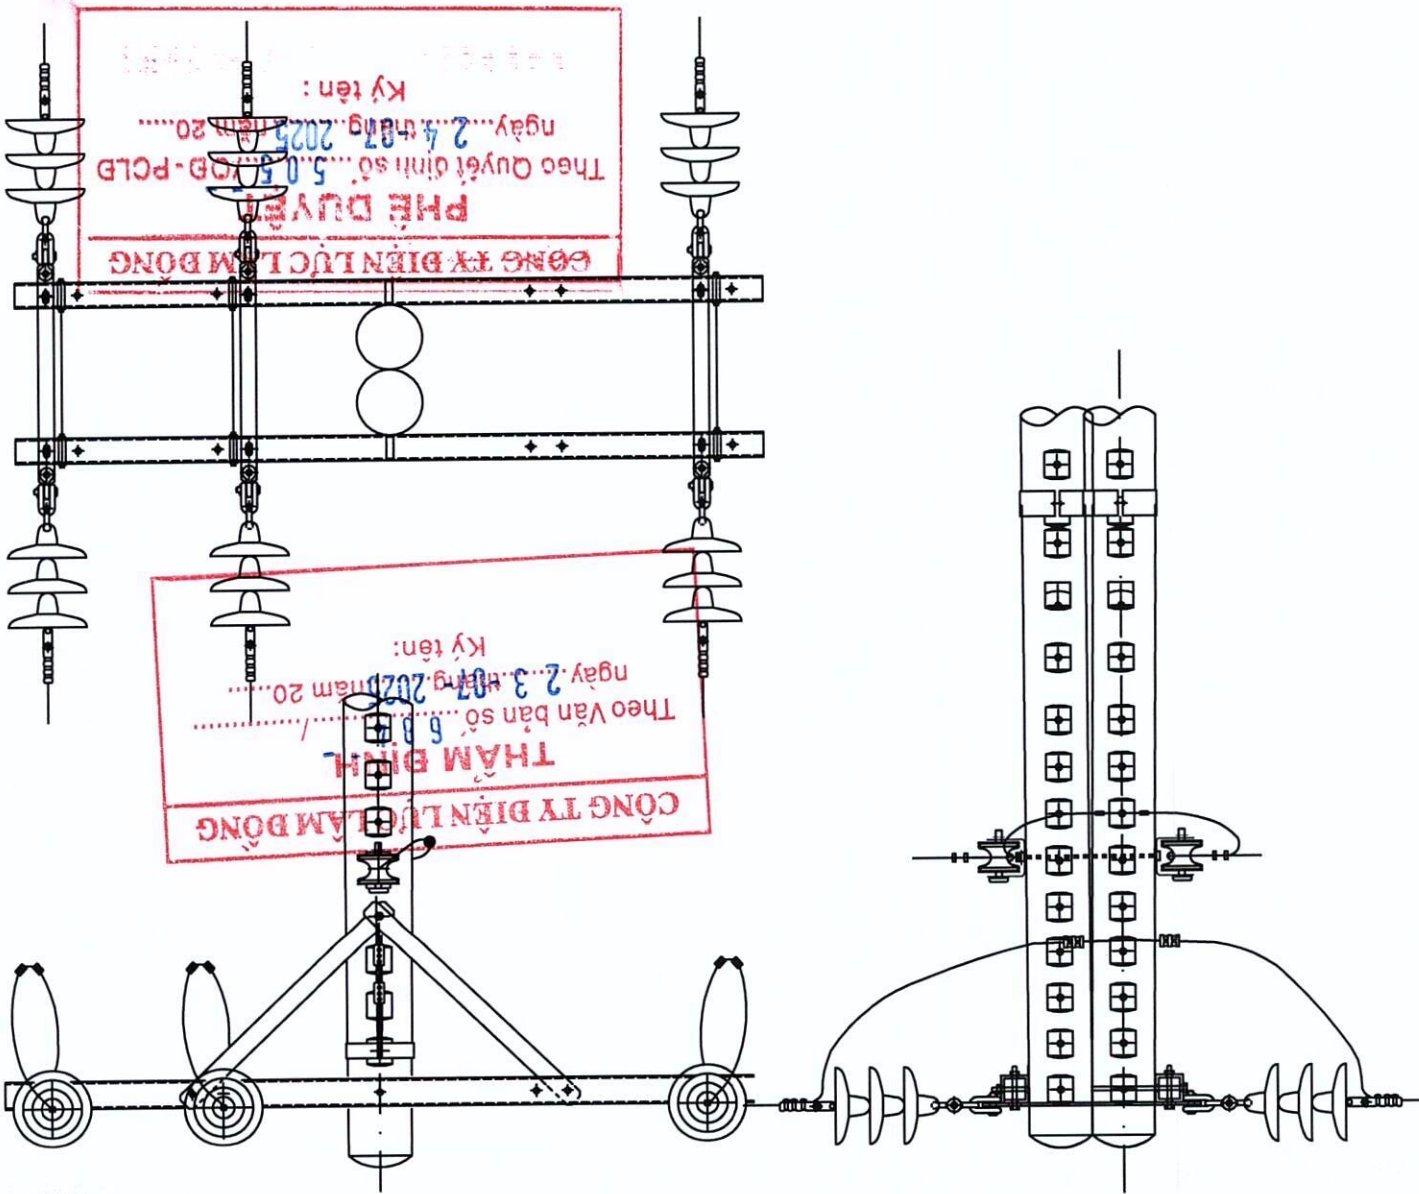


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		BỘ XÀ BỜ ĐƠN 0,8M COMPOSITE	BV: X108.COM
TỜ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘN			NGÀY: 15/7/2025
BỘ PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ		CÔNG TRÌNH	SỬA CHỮA BƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ NĂM 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG				

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Dã Composite 110x80x5 - 800mm	Cải	1	
2	Thanh chống dũa 60x10x810mm	Cải	1	
3	Boulon 16x120 TK	Cải	1	
4	Boulon 16x250 TK	Cải	1	
5	Boulon 16x400 TK	Cải	1	
6	Long dũa vuông TK-D18 50x50x2,5	Cải	6	

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ



CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	PHE DUYỆT
Theo Quy định số 10/ĐD-PCLB	24-07-2025
ngày..... tháng..... năm 20....	Ký tên:

THANH CHỐNG Dũa LỆCH COMPOSITE 60 x 10 x 810mm (Thanh dũa)

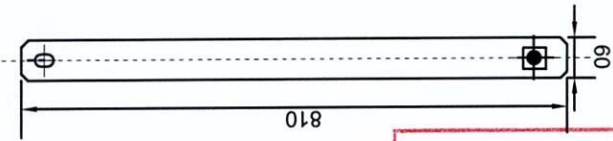

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 684	23-07-2025
ngày..... tháng..... năm 20....	Ký tên:

Dũa LỆCH COMPOSITE 110x80x800mm DÂY 5mm

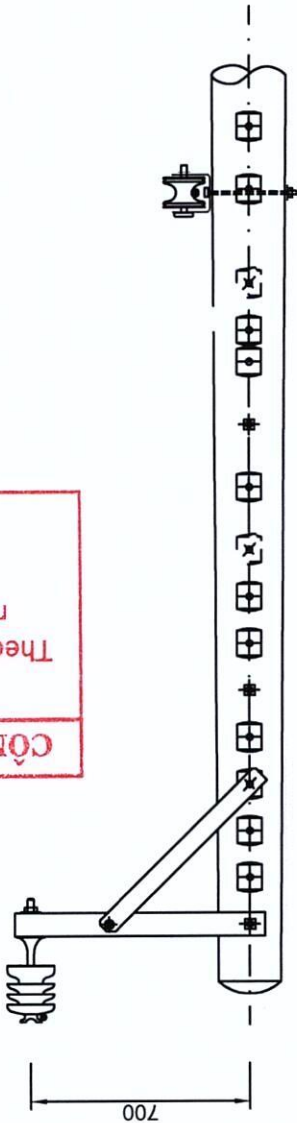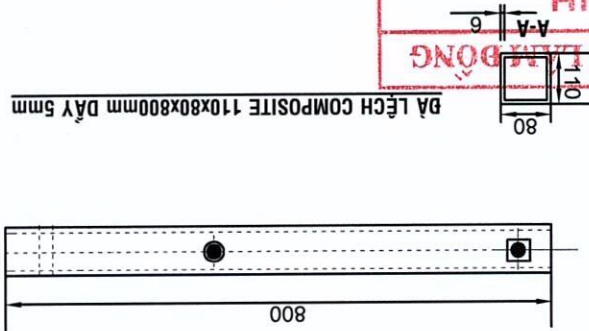


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		BỘ DỮ DÂY HẠ THẾ	BV: RACK3
TỜ KÝ THUẬT	BỘ VĂN HÓN			NGÀY: 15/7/2025
BỘ PHỎ	NGUYỄN VĂN NHU		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA BƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG BỘ I QLB PHỤ QUÝ				

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Boulon TK 16 x 250 (350/400/450)/80	Cái	2	
2	Sứ ống chi	Cái	3	
3	Rack 3	Cái	1	
4	Long đèn vuông TK-D18 50x50x2,5	Cái	4	

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	PHE DUYỆT	Theo Quyết định số 5.015/QĐ-PCLD		Ký tên :
		ngày 24-07-2025	ngày 24-07-2025	

RACK 3 SỬ

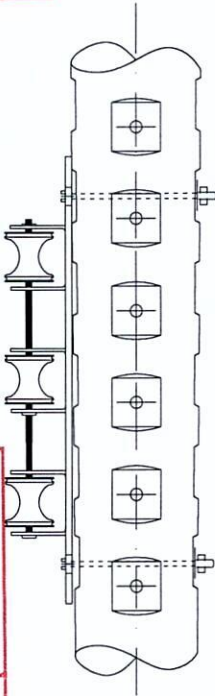

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	THẨM ĐỊNH	Theo Văn bản số 684		Ký tên :
		ngày 23-07-2025	ngày 23-07-2025	


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		BỘ DÂY HẠ THẾ	BV: RACK4
TỔ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HÓN			
BỘ PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ PHỤ QUY NĂM 2026	NGÀY: 15/11/2025
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG BỘ QLĐ PHỤ QUY				

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Boulon TK 16 x 250 (350/400/450)/80	Cài	2	
2	Sứ ống chỉ	Cài	4	
3	Rack 4	Cài	1	
4	Long đến vuông TK-D18 50x50x2,5	Cài	4	

BẢNG LIẾT KÊ VẬT TƯ


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	PHE DUYỆT	Theo Quyết định số 5.0.5./QB-PCLB	ngày 24 tháng 07 năm 2025	Ký tên:
---------------------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------	---------

RACK 4SỨ

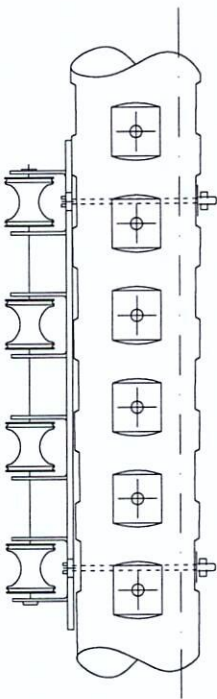

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	THẨM ĐỊNH	Theo Văn bản số 6.8.4	ngày 23 tháng 07 năm 2025	Ký tên:
---------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------	---------

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	
TỜ KÝ THUẬT	BỘ VĂN HỘN	
ĐỘI PHÓ	NGUYỄN VĂN NHU	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		
ĐỘI QL B PHỤ Q		
CÔNG TRÌNH		
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ NĂM 2026		
BỘ CHẠNG XƯỞNG KẾ		
TRỤ BILT 12M-COLLIER		
NGÀY: 15/7/2025		
BV: CXX-12C		

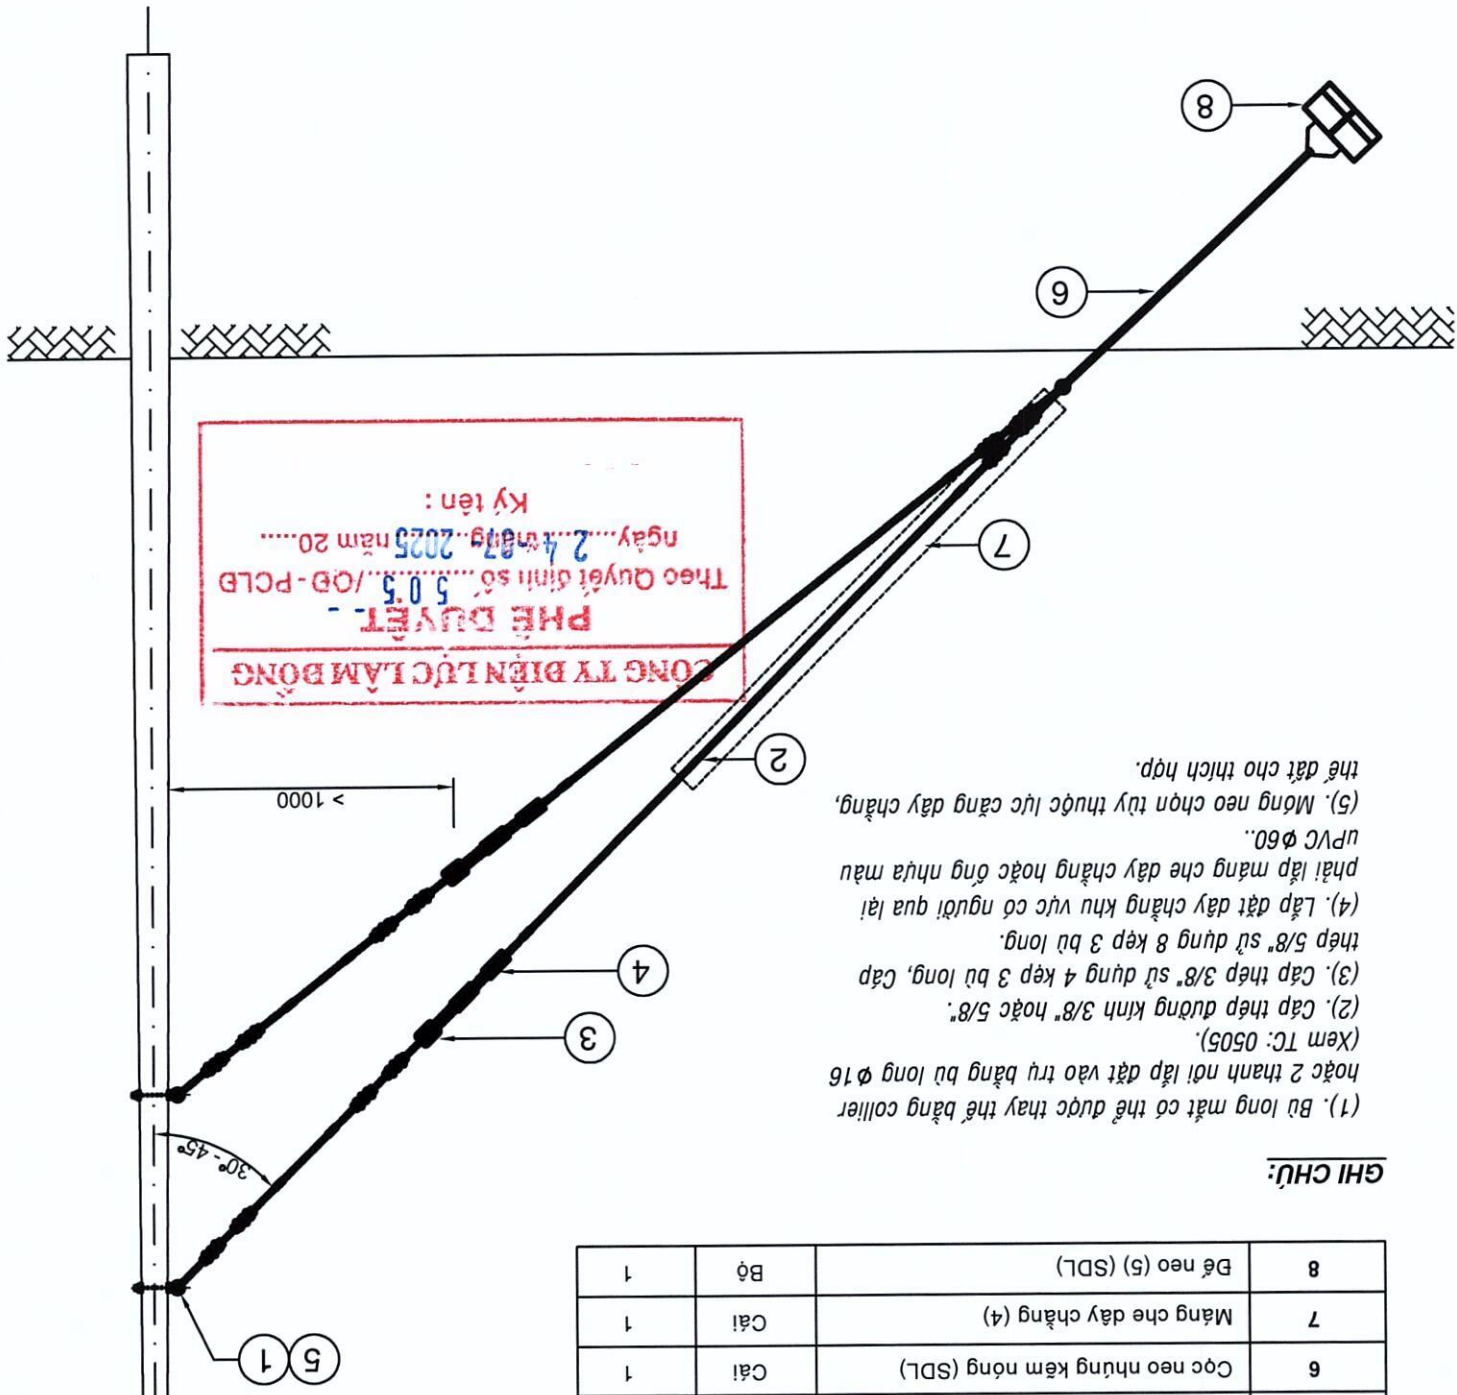

BẢNG LIẾT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Bù lọng mất Ø16 (Hoặc Collier) (1)	Cái	2
2	Cáp thép mạ kẽm xoắn TK 70 (tỷ trọng 0.577)	Mét	30
3	Sử dụng cách điện	Cái	2
4	Kẹp 3 bu lông cấp TK 70	Cái	16
5	Yếm cấp mạ kẽm dày 2,5 mm	Cái	4
6	Cọc neo nhôm kẽm nóng (SDL)	Cái	1
7	Màng che dây chằng (4)	Cái	1
8	Đế neo (5) (SDL)	Bộ	1

GHI CHÚ:

- (1). Bù lọng mất có thể được thay thế bằng collier hoặc 2 thanh nối lắp đặt vào trụ bằng bu lông Ø 16 (Xem TC: 0505).
- (2). Cáp thép đường kính 3/8" hoặc 5/8";
- (3). Cáp thép 3/8" sử dụng 4 kẹp 3 bu lông, Cáp thép 5/8" sử dụng 8 kẹp 3 bu lông.
- (4). Lắp đặt dây chằng khu vực có người qua lại phải lắp màng che dây chằng hoặc ống nhựa màu PVC Ø 60.
- (5). Móng neo chọn tùy thuộc lực căng dây chằng, thể đất cho thích hợp.


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG	
THẨM ĐỊNH	
Theo Văn bản số 684	
ngày 23-07-2025	
Ký tên:	

THIỆT LẬP		NGÔ VĂN LẠC		BỘ DÂY TRUNG HÒA TRỤ HÀ THỂ (BL-250)	BV: U-Ih-250
TỜ KÝ THUẬT		BỘ VĂN HỘN			
ĐỘI PHỎ		NGUYỄN VĂN NHƯ		CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HÀ THỂ PHỤ QUÝ NĂM 2026	
BỘ LƯC LẬP CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG					

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VI	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Boulon TK 16x250/80	Cái	1	
2	Sứ ống chì	Cái	1	
3	Uclevis	Cái	1	
4	Long đèn vuông TK-D18 50x50x2,5	Cái	2	

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

bộ đỡ dây trung hòa

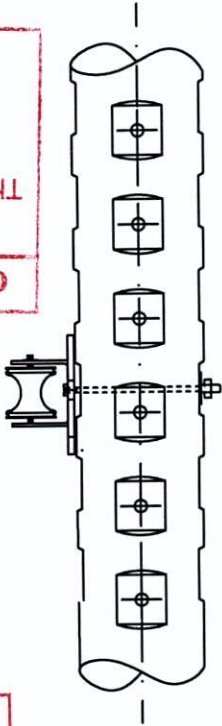


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		PHE DUYỆT		Theo Quyết định số 5.05 /QB-PCLB		ngày 24-07-2025		Ký tên:	
THẨM ĐỊNH		Theo Văn bản số 6.84		ngày 23-07-2025		năm 20		Ký tên:	

THIỆT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	
TỜ KÝ THUẬT	BỘ VĂN HÓN	
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHU	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG BỘI QLB PHỦ QỦY		
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỦ QỦY NĂM 2026		
CÔNG TRÌNH		
BỘ DỜ DÂY TRUNG HẠ TRỮ TRUNG THỂ (BL-350)		
NGÀY: 17/2025		
BV: U-th-350		

MỨC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Boulon TK 16x350/80	Cái	1	
2	Sứ ống chì	Cái	1	
3	Uclevis	Cái	1	
4	Long đèn vuông TK-D18 50x50x2,5	Cái	2	

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ


bộ đỡ dây trung hòa

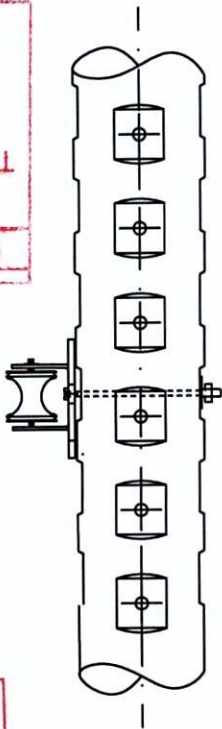

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
PHE DUYỆT
Theo Quyết định số 5.0.5.05-PCLB
ngày 24-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 6.8.4
ngày 23-07-2025
Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		ĐỘI PHỐ		NGUYỄN VĂN NHƯ		ĐỒ VẼ HỘNH		NGÔ VĂN LẠC		THIẾT LẬP	
BỘ LƯU PHỤ QỦY		CÔNG TRÌNH		SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QỦY NĂM 2026		TRỤ GIẾP ĐỒI BTLT 14M		MÔNG BỂ TÔNG		BV: MBT14-2	
										NGÀY: 15/7/2025	


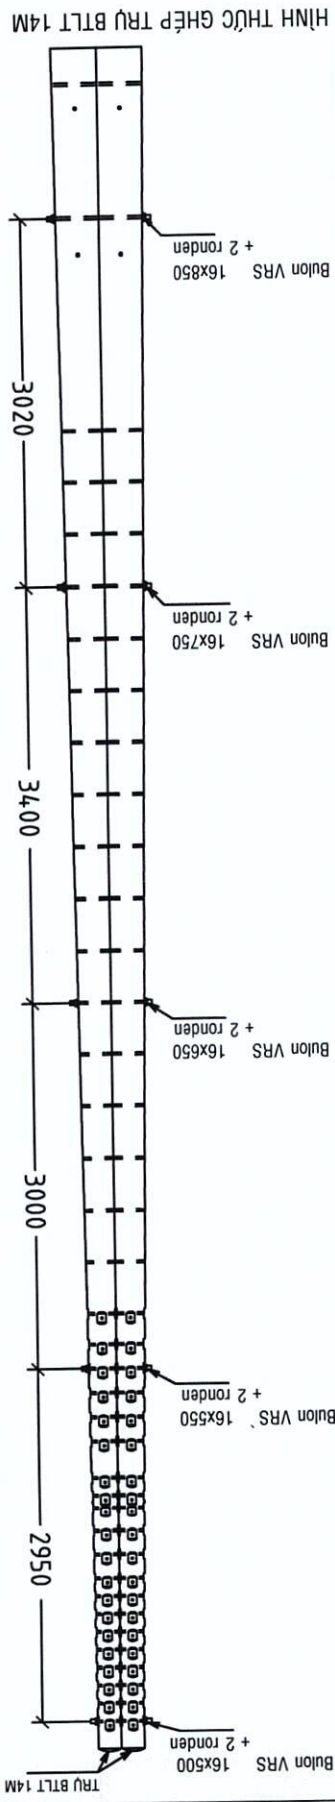





STT	LIẾT KÊ	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Đất đào	M³	3,95
2	Đất đắp	M³	0,434
3	Bê tông Mác 200	M³	3,0
	- XIMĂNG PC40	Kg	$3,0 \times 296 = 888$
	- CÁT	M³	$3,0 \times 0,476 = 1,43$
	- ĐÁ 2x4	M³	$3,0 \times 0,881 = 2,64$
	- NƯỚC SẠCH	M³	$3,0 \times 195 = 585$


BẢNG KẾ KHỐI LƯỢNG
(Tính cho một bộ móng)

GHI CHÚ:

- Trãi vỏ bao xi-măng kín hồ móng để chống thoát nước vừa xi-măng trước khi đổ bê tông
- Trong lúc thi công không được để hồ móng ngập nước
- Tùy theo từng trường hợp cần tính toán cụ thể.
- Từ lúc đổ móng bê tông đến lúc kéo căng dây phải tối thiểu 7 ngày (trời nắng ráo)

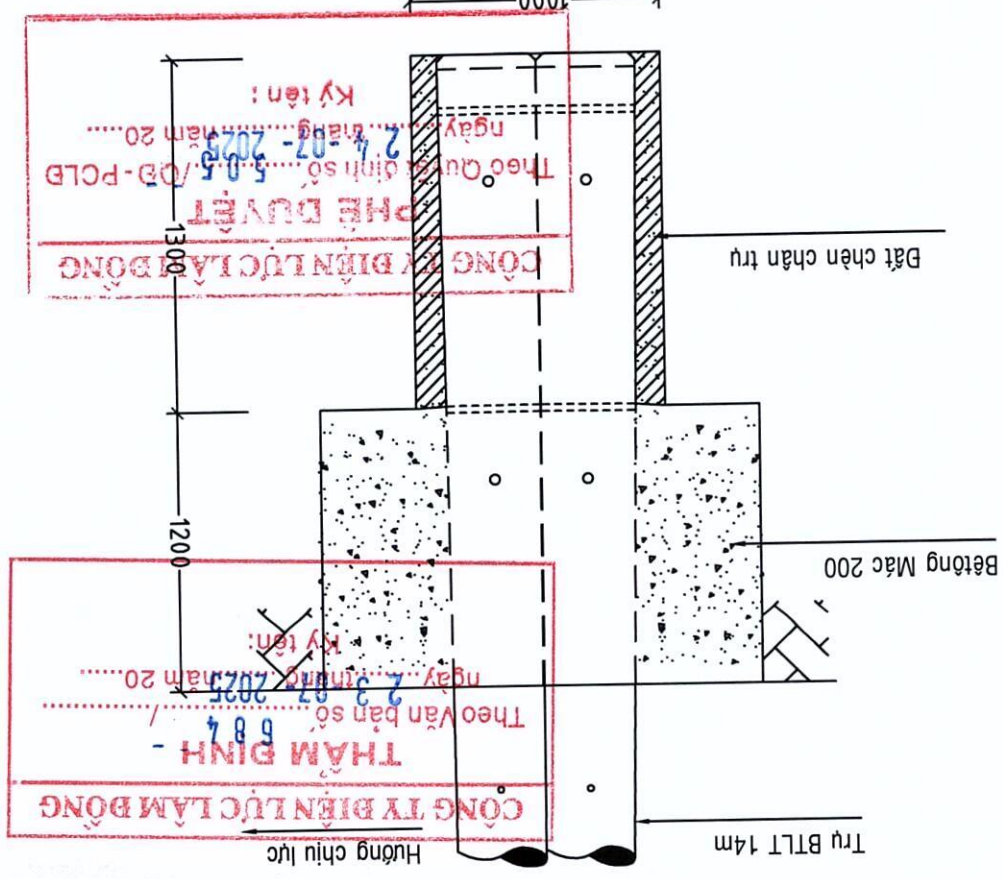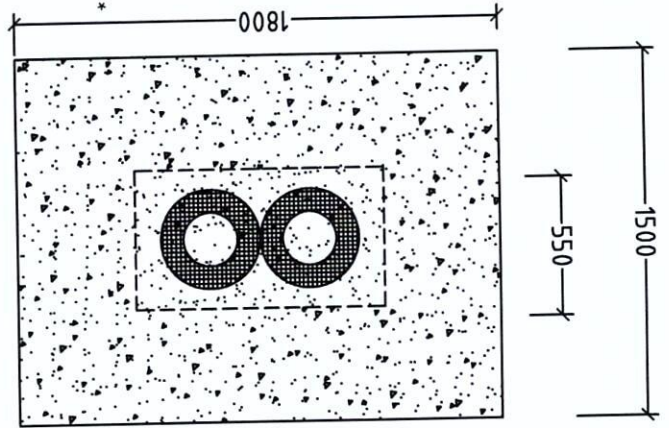

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		BỘ QL PH QUÝ		ĐỘI PHỎ		NGUYỄN VĂN NHU				ĐỒ VẼ HỒN				NGÔ VĂN LẠC					
CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUÝ NĂM 2026												MÔNG BỀ TÔNG				TRỤ GHIẾP ĐÔI BTLT 12M			
												NGÀY: 18/11/2025				BV: MBT12-2			

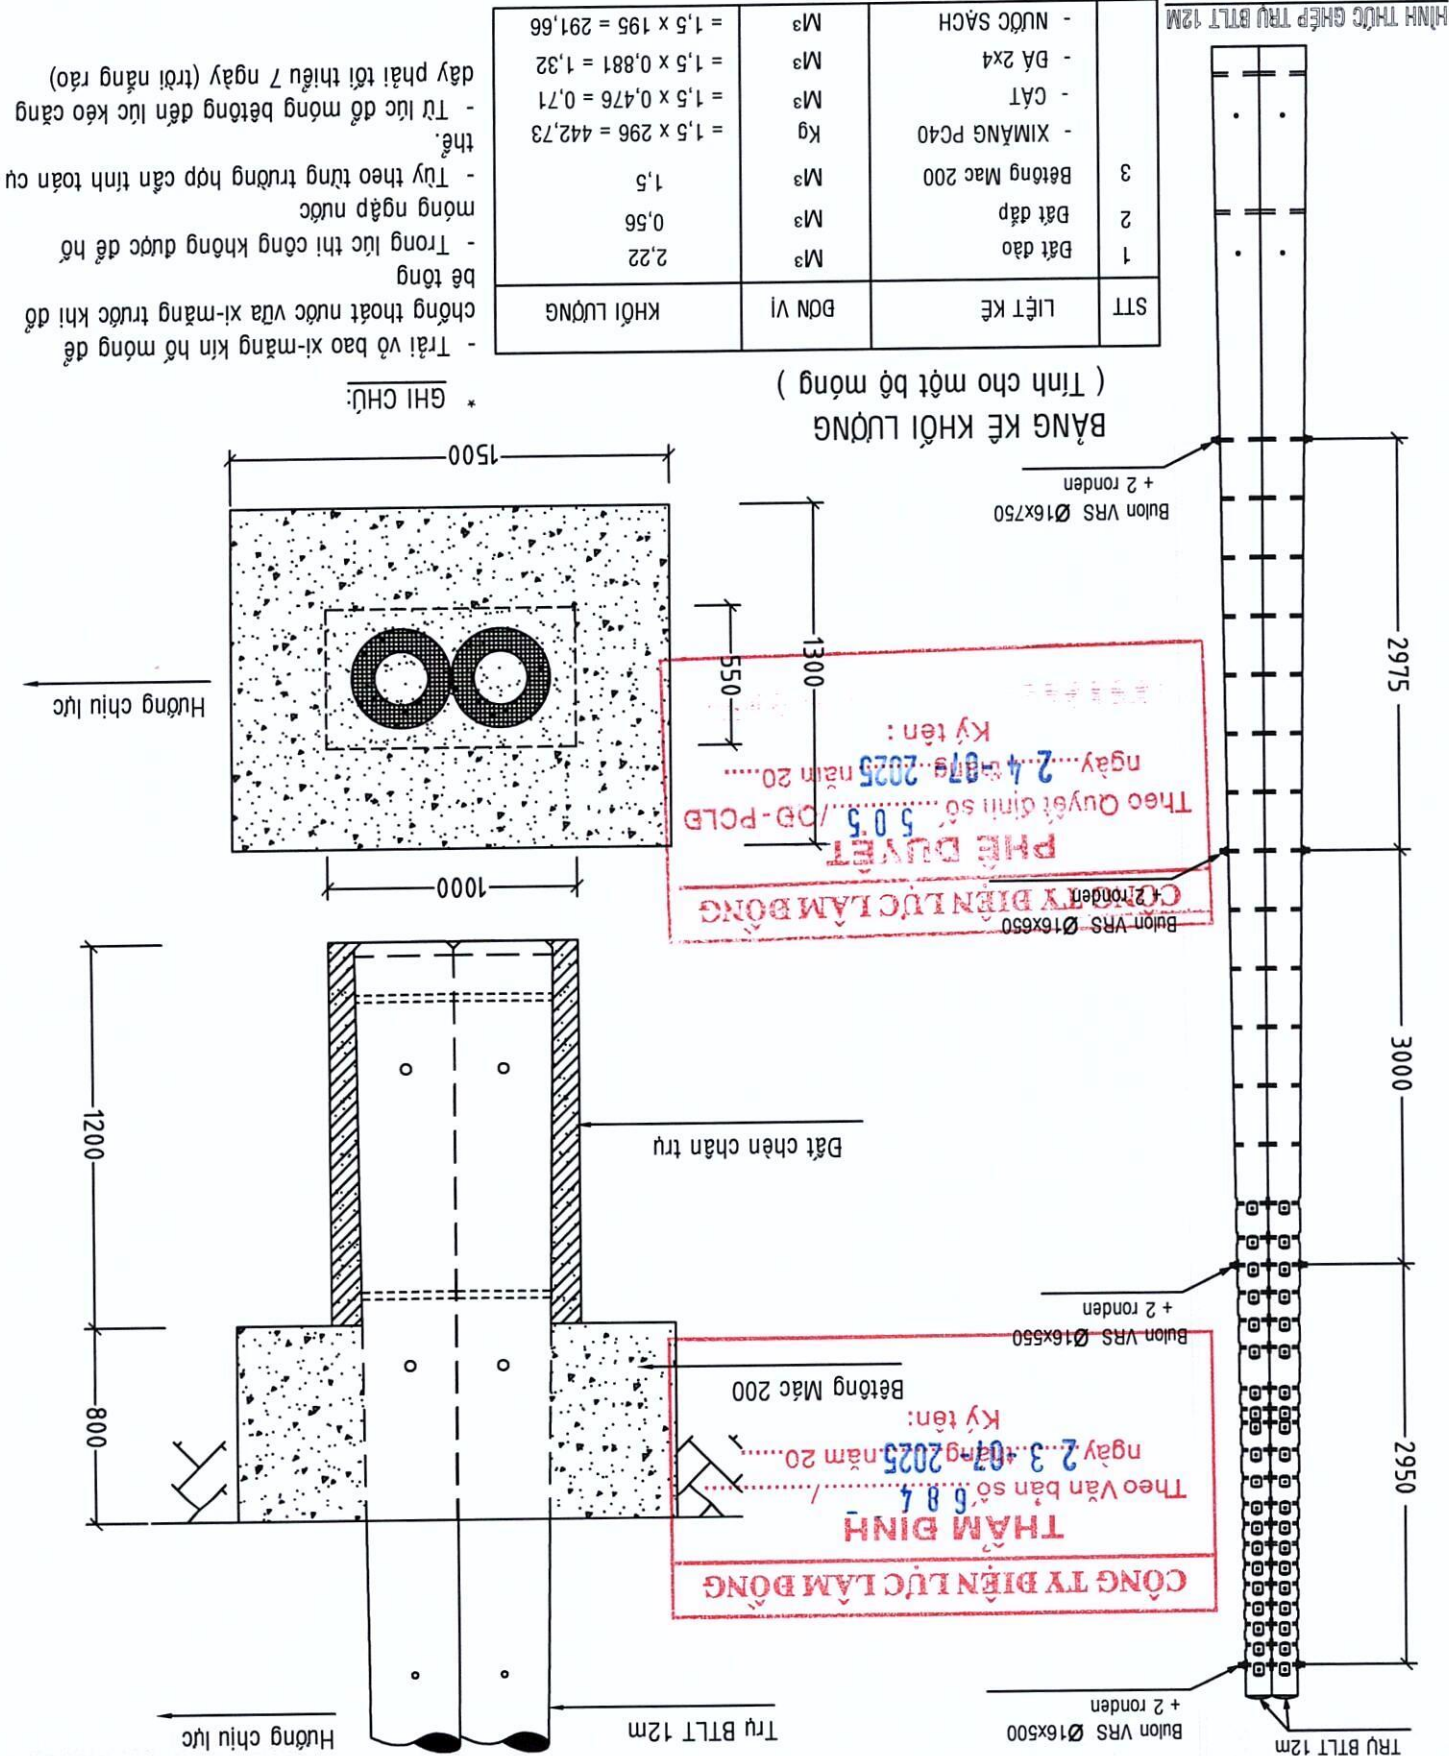

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	
TỜ KÝ THUYẾT	BỘ VĂN HỘN	
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHU	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐỘI QLĐ PHỦ QUỠ		
CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỦ QUỠ NĂM 2026		
MÔNG TRỮ LẬP ĐÀ CẦN 1,2M ĐƠN TRỮ BTLT 12M		
BV: M12a		
NGÀY: 15/7/2025		

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà cần 1,20 m	Cái	1	Xem TC: 0202
2	Bù lóng ven ren 2 đầu Ø22x650	Cái	1	Mạ Zn
3	Long đến 60x60 dầy 8 mm Ø24	Cái	2	Mạ Zn
4	Bitum	Kg	0,2	
5	Khối lượng đào đất	m3	2,0	
6	Khối lượng lấp đất	m3	2,0	

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ

1. Bù lóng được những Zn nóng, lấp xong được quét lớp bitum nóng.
2. Đất đắp từng lớp, đầm kỹ, và trong quá trình đắp không để hồ móng ngập nước.

Trụ BT LT 6,00 m	0,80m	1,20 m
Trụ BT LT 6,50 m	0,90 m	1,20 m
Trụ BT LT 7,50 m	0,90m	1,40 m
Trụ BT LT 8,50 m	0,90 m	1,40 m
Trụ BT LT 10,50 m	1,10m	1,80 m
Trụ BT LT 12,00 m	1,20 m	2,00 m
Trụ BT LT 14,00 m	1,40 m	2,50 m
Trụ diện	h	H

BẢNG KÍCH THƯỚC MÔNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

PHE DUYỆT

Theo Quyết định số 504 /QB-PCLB ngày 24-07-2025


Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 684 / ngày 23-07-2025

Ký tên:

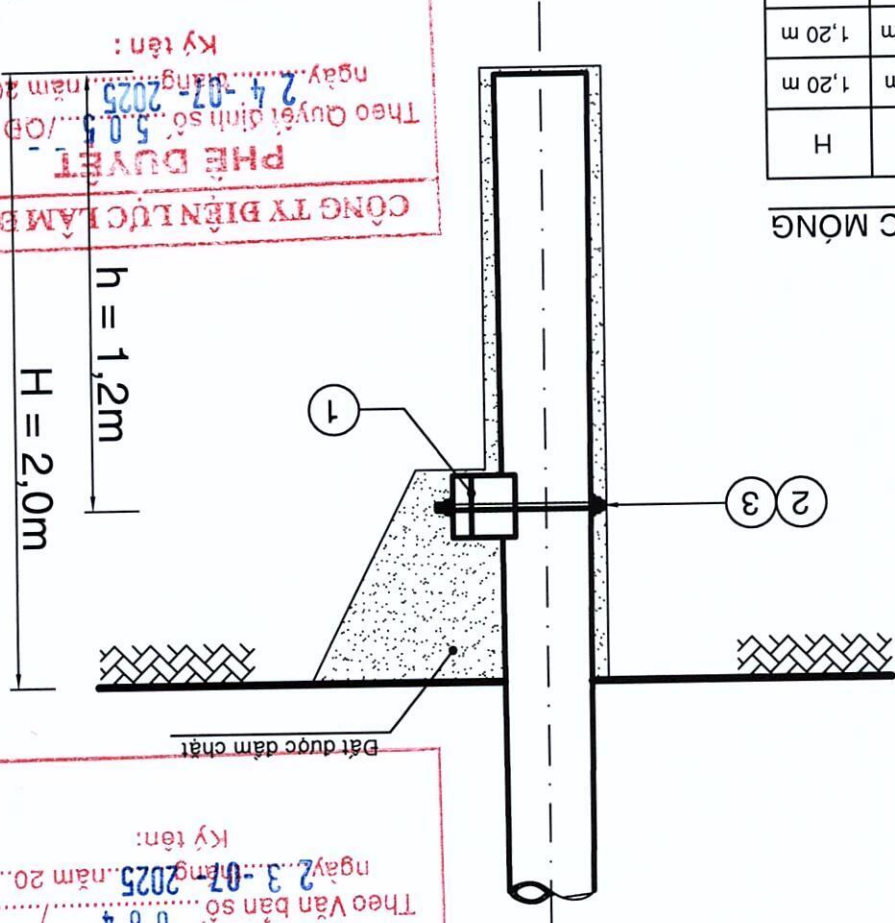

Phương ngang tuyến, phương chịu lực đầu cột

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	
PHÒNG KINH DOANH	BỘ VĂN HÓA	
PHÒNG KINH DOANH	NGUYỄN VĂN NHƯ	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠM ĐỒNG		
BỘ LẬP PHỤ QUY		
CÔNG TRÌNH		
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ NĂM 2026		
MÔNG TRỤ LẬP ĐÀ CẦN 1,2M ĐƠN		
TRỤ BT/LT 14M		
BV: M14a		
NGÀY: 15/7/2025		

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà cần 1,20 m	Cái	1	Xem TC: 0202
2	Bù lông ven ren 2 đầu Ø22x650	Cái	1	Mạ Zn
3	Long đến 60x60 dây 8 mm Ø24	Cái	2	Mạ Zn
4	Bitum	Kg	0,2	
5	Khối lượng đào đất	m3	2,0	
6	Khối lượng lấp đất	m3	2,0	


BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

1. Bù lông được những Zn nóng, lấp xong được quét lớp bitum nóng.
2. Đất đắp từng lớp, đầm kỹ, và trong quá trình đắp không để hở móng ngập nước.


GHI CHÚ:

Trụ BT/LT 14,00 m	1,40 m	2,50 m
Trụ BT/LT 12,00 m	1,20 m	2,00 m
Trụ BT/LT 10,50 m	1,10m	1,80 m
Trụ BT/LT 8,50 m	0,90 m	1,40 m
Trụ BT/LT 7,50 m	0,90m	1,40 m
Trụ BT/LT 6,50 m	0,90 m	1,20 m
Trụ BT/LT 6,00 m	0,80m	1,20 m
Trụ diện	h	H

BẢNG KÍCH THƯỚC MÔNG

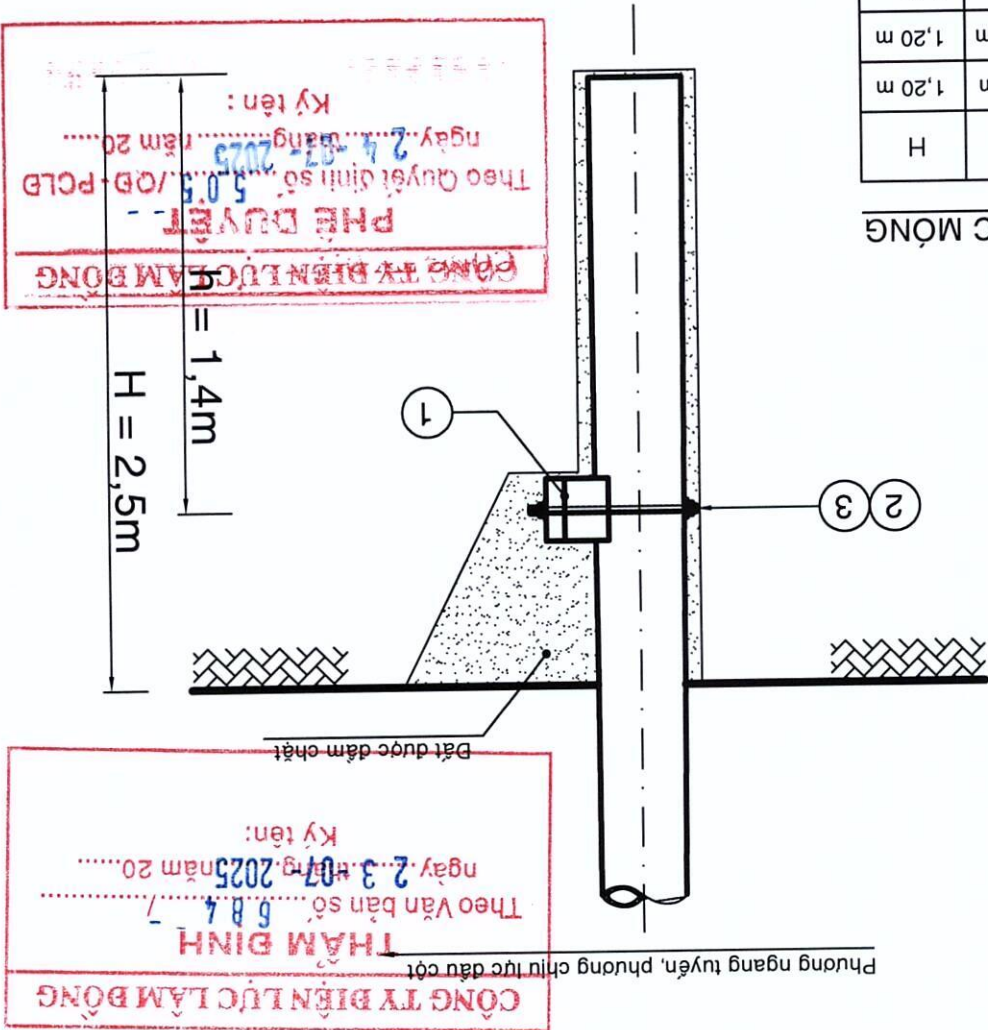


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC		TKTC	TIỆ:	Bản vẽ: BTL.T12m	Ngày 15/7/2025
TỔ KỸ THUẬT	ĐỒ VẼ HỒN					
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ					
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG						
BỘ LỘ PHỒ QUỲ						
CÔNG TRÌNH						
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỒ QUỲ NĂM 2026						
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TẦM DÀI 12M						

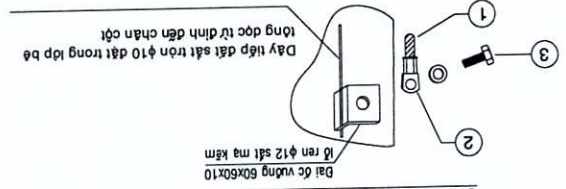

CHI TIẾT A: LẮP DÂY TIẾP ĐỊA


MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Dây Cu trần 25 mm ² hoặc sắt trần 10	Kg	...
2	Đầu cốt ép Cu mạ - Lỗ 14	Cái	2
3	Boulon 12x25 mạ Zn và long đến 14	Bộ	2

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ

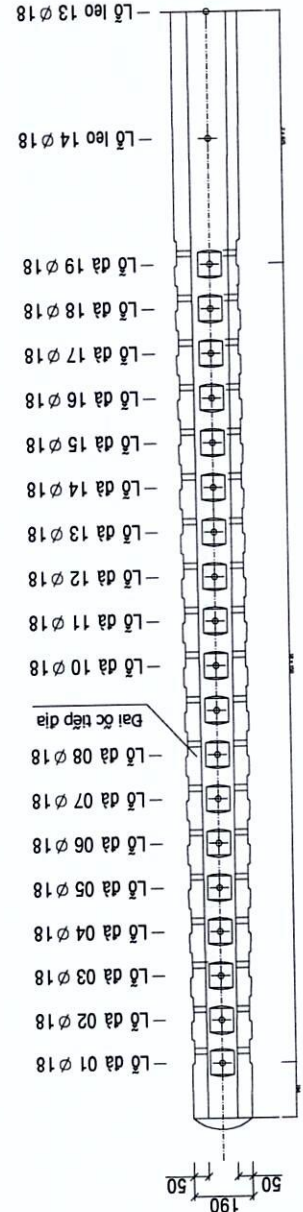

GHI CHÚ:

- 1- Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực:
- 2- Bảng ký hiệu cốt ghi rõ:
- Trụ loại 12-A lực chịu đầu trụ 540 kgf.
- Trụ loại 12-B lực chịu đầu trụ 720 kgf.
- Trụ loại 12-C lực chịu đầu trụ 900 kgf.
- Đơn vị sản xuất
- Loại trụ
- Lực chịu đầu trụ
- Năm sản xuất

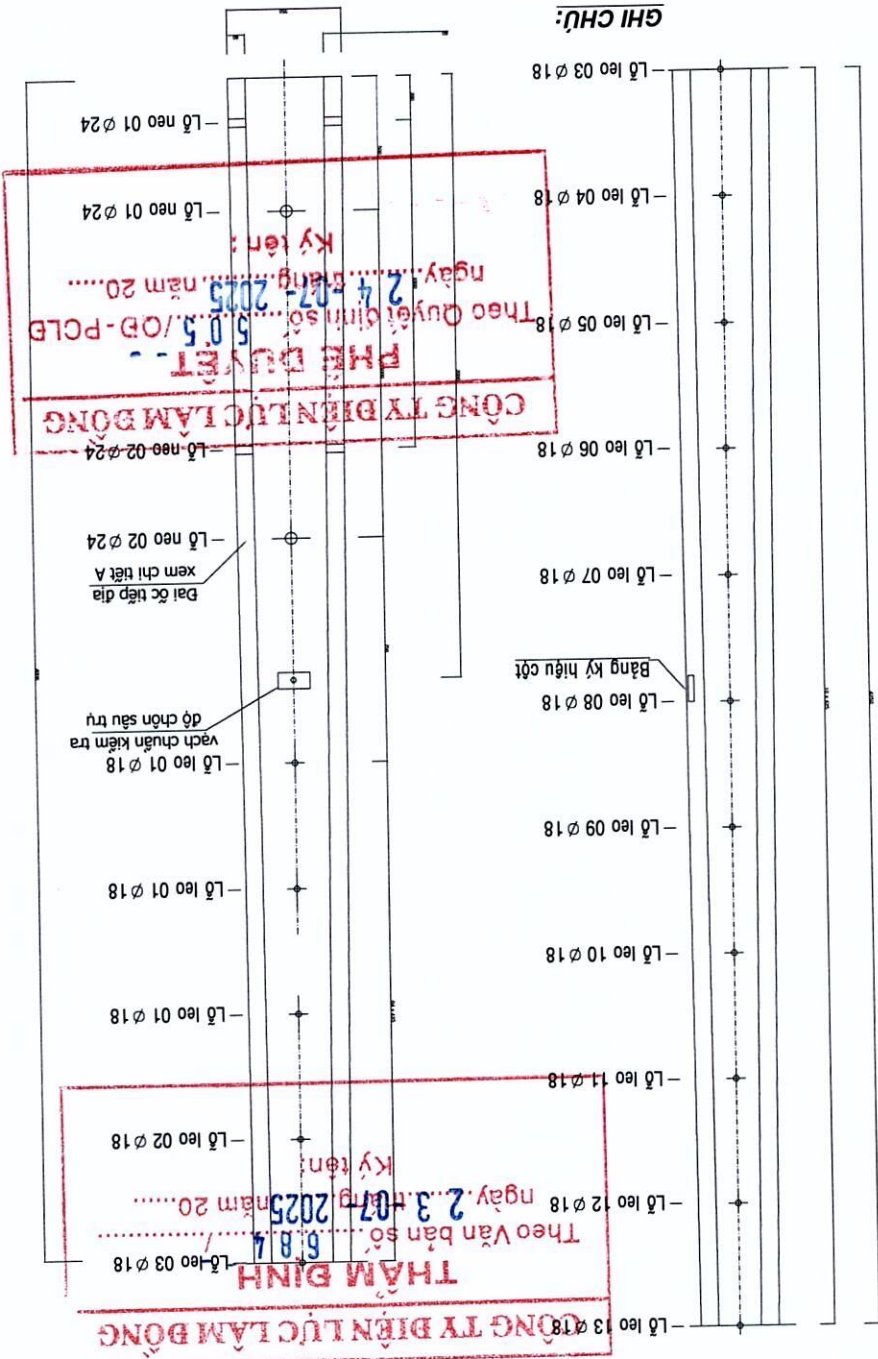


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định số 505/QĐ-PCLD
 ngày 24-07-2025
 Ký tên:

THẨM ĐỊNH
 Theo Văn bản số 618/4
 ngày 23-07-2025
 Ký tên:

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	TIỂU:	Bản vẽ: BTLT.14m	Ngày 17/2025
TỔ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘ	TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TẦM DÀI 14M			
ĐỘI PHÓ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		CÔNG TRÌNH			
BỘ I QLB PHỤ QUÝ		SỬA CHỮA BƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUÝ NĂM 2026			


MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Dây Cu trần 25 mm ² hoặc sắt trần 10	Kg	...
2	ma - Lỗ 14	Cái	2
3	Boulon 12x25 ma Zn và long đến 14	BỘ	2

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ

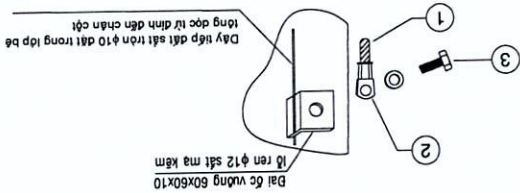

CHI TIẾT A: LẮP DÂY TIẾP ĐỊA

- 1-Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực:
- Trụ loại 14-A lực chịu đầu trụ 650 kgf.
 - Trụ loại 14-B lực chịu đầu trụ 850 kgf.
 - Trụ loại 14-C lực chịu đầu trụ 1100 kgf.
- 2- Bảng kê hiệu suất ghi rõ:
- Đơn vị sản xuất
 - Loại trụ
 - Lực chịu đầu trụ
 - Năm sản xuất

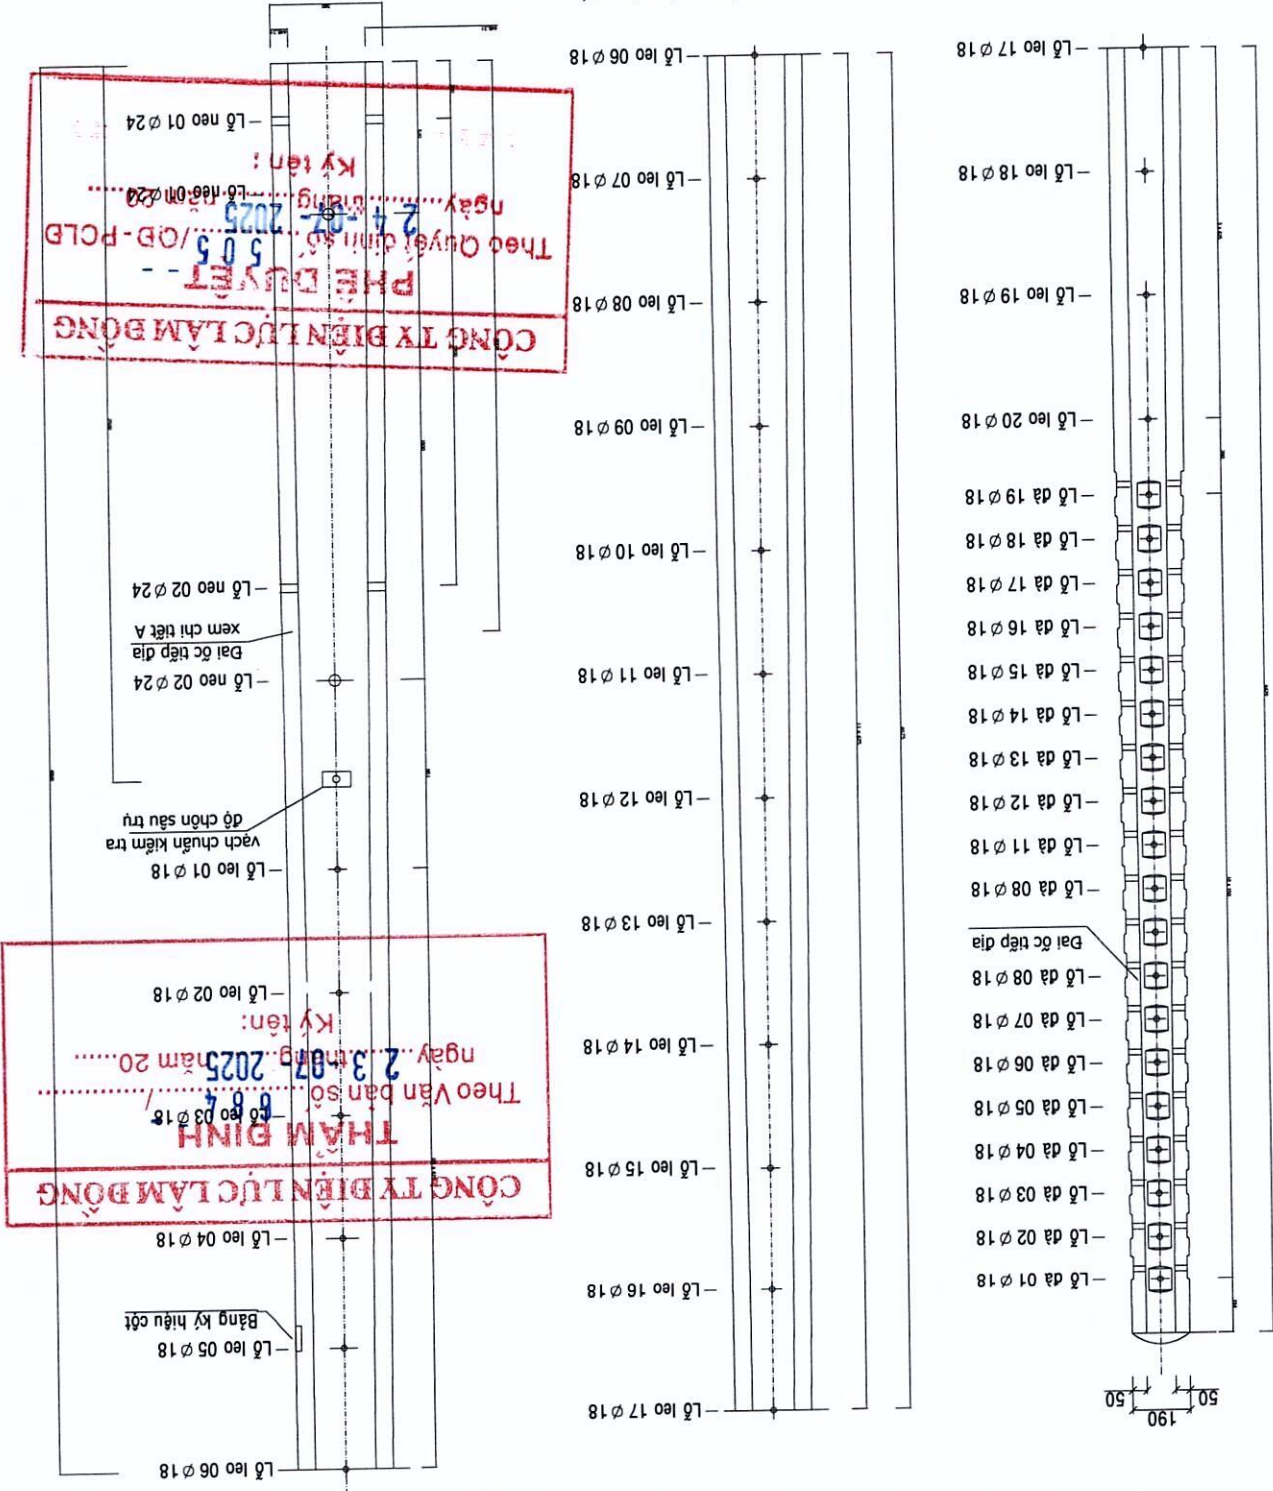


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	Ti đề:	Bản vẽ: M7.5a	Ngày: 7/2025
TỜ KỸ THUẬT	ĐỒ VẼ HỒN	MỘNG TRÚ ĐƠN 7,5M ĐÀ CẠN ĐƠN			
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CỘNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		CỘNG TRÌNH: SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUÝ NĂM 2026			

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Dà cán bê tông 1,20 m	Cái	1	
2	Bù lóng ven ren 2 đầu Ø22x600 + 2 londen D24	Bộ	1	Mà Zn
3	Khối lượng đào đất	m3	2	
4	Khối lượng lấp đất	m3	2	



BẢNG LIẾT KÊ VẬT TƯ

- GHI CHÚ:
- Bù lóng được nhúng Zn nóng, lắp xong được quét lớp nhựa đường nóng.
 - Bất đắp từng lớp, đầm kỹ, và trong quá trình đắp không để hở móng ngập nước.

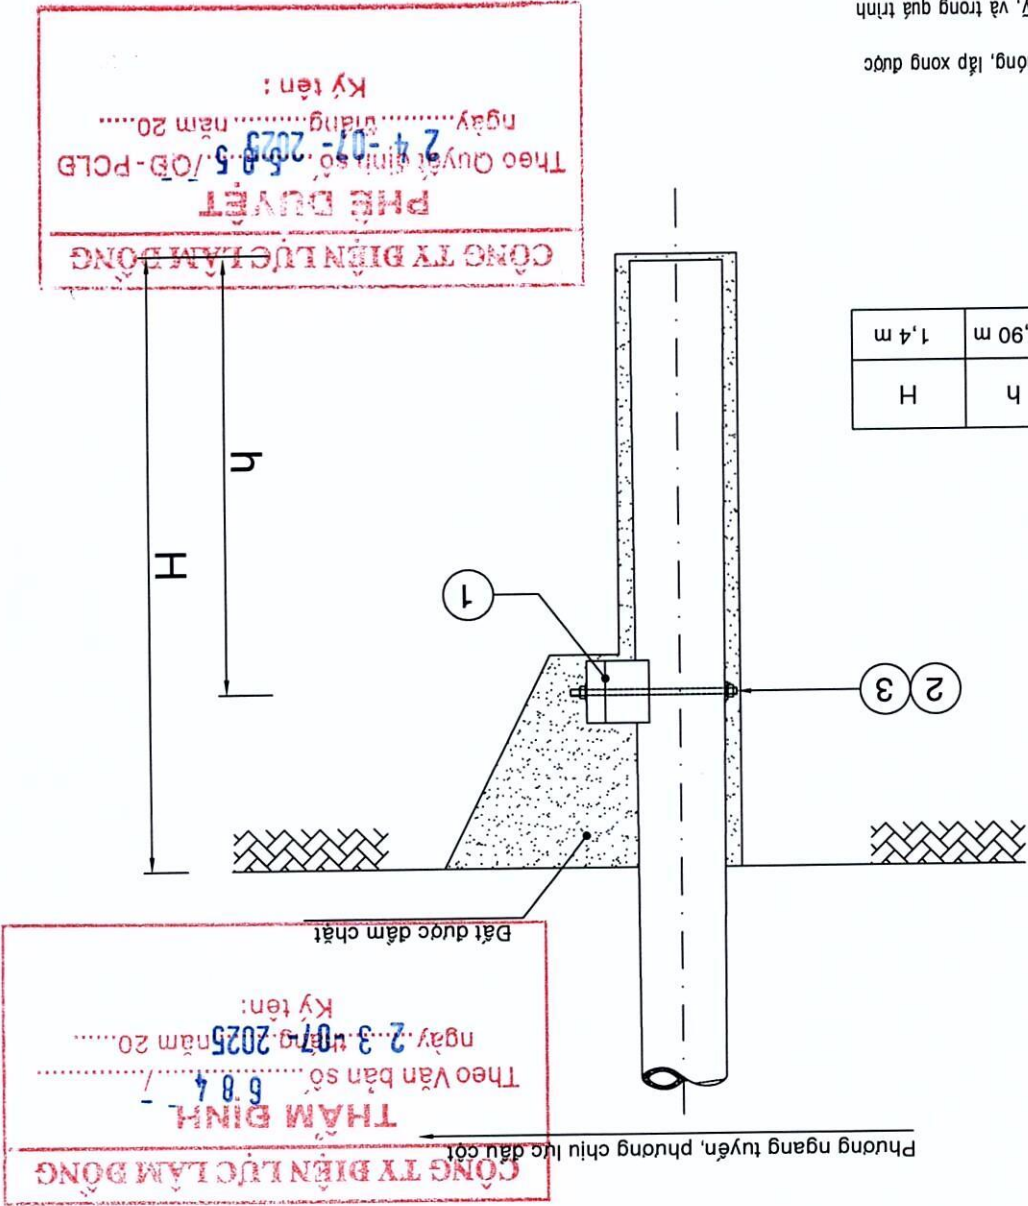



THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	TIỆ:	Bản vẽ: MBT8-2	Ngày 7/2025
TỜ KỸ THUẬT	ĐỒ VẼ HỒN	MÔNG BỀ TÔNG TRÚ ĐỐI 8,5m			
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		ĐỘI QL&PHỤ QỦY			
CÔNG TRÌNH:		SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QỦY			
		NĂM 2026			

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Bê tông lót dâ 4x6 M150	m3	0,144	Đã 4x6
2	Bê tông lót dâ 1x2 M200	m3	0,529	Đã 1x2
3	Đất đào	m3	0,768	Xi măng PC40
4	Nước	m3	0,125	Cát vàng
				0,343 m3

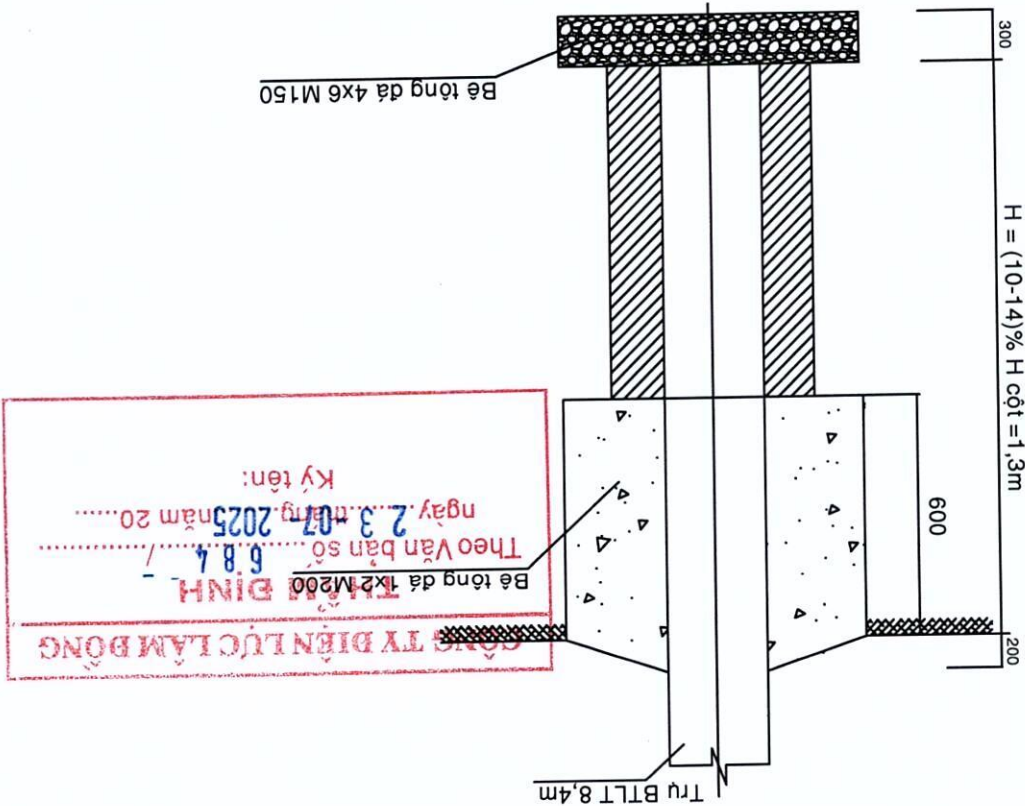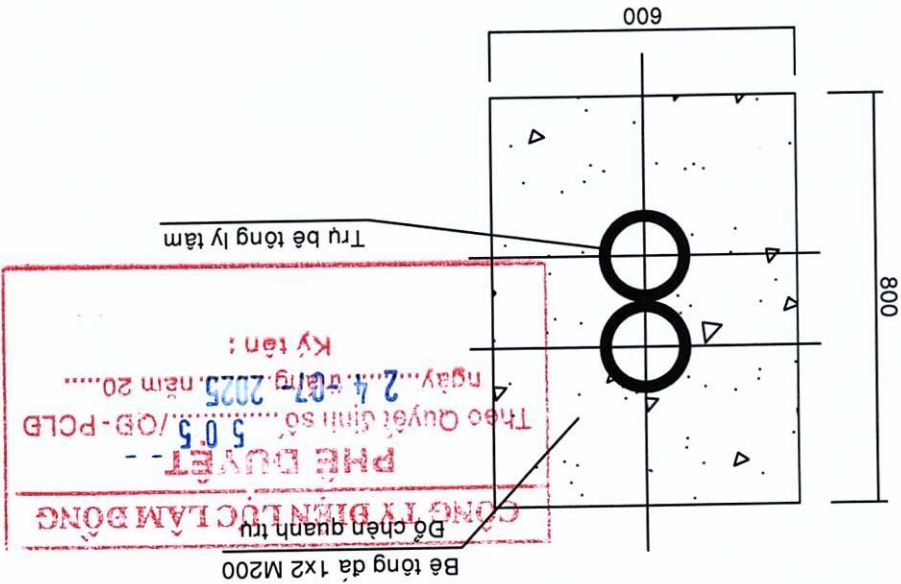


THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	Tiêu:	Bản vẽ: MBT8	Ngày: 7/2025
TỜ KỸ THUẬT	ĐỒ VẼ HỒN	MÔNG BÊ TÔNG TRỤ ĐƠN 8,5m			
ĐỘI PHỐ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUY			
ĐỘI QLĐ PHỤ QUY		CÔNG TRÌNH:			
		NĂM 2026			

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Bê tông lót dâ 4x6 M150	m3	0,108	Đã 4x6
2	Bê tông lót dâ 1x2 M200	m3	0,433	Đã 1x2
3	Đất đào	m3	0,576	Xi măng PC40
4	Nước	m3	0,1	Cát vàng
				0,276 m3

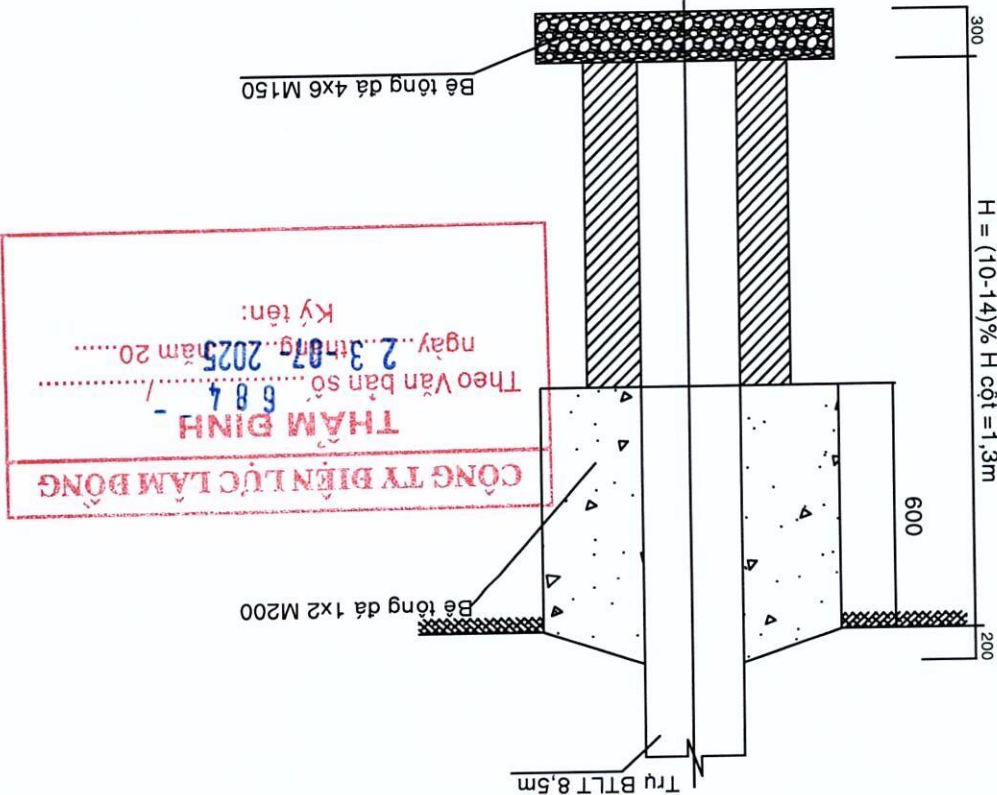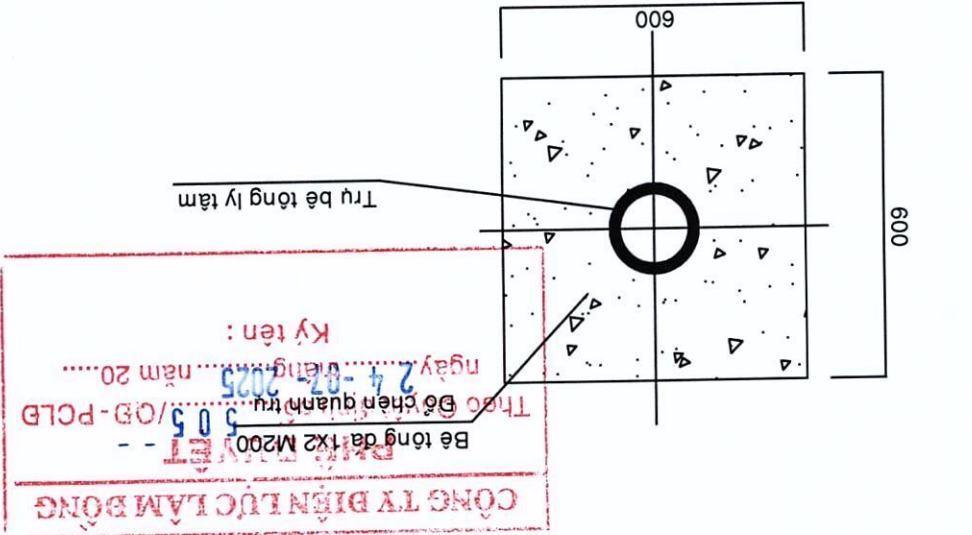

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	TI: 18	Bản vẽ: BTLT.8,5m	Ngày 17/2025
TỔ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HÓN	TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 8,5 MÉT			
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHU				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUY NĂM 2026			
BỘ QL&P PHỤ QUY		CÔNG TRÌNH:			

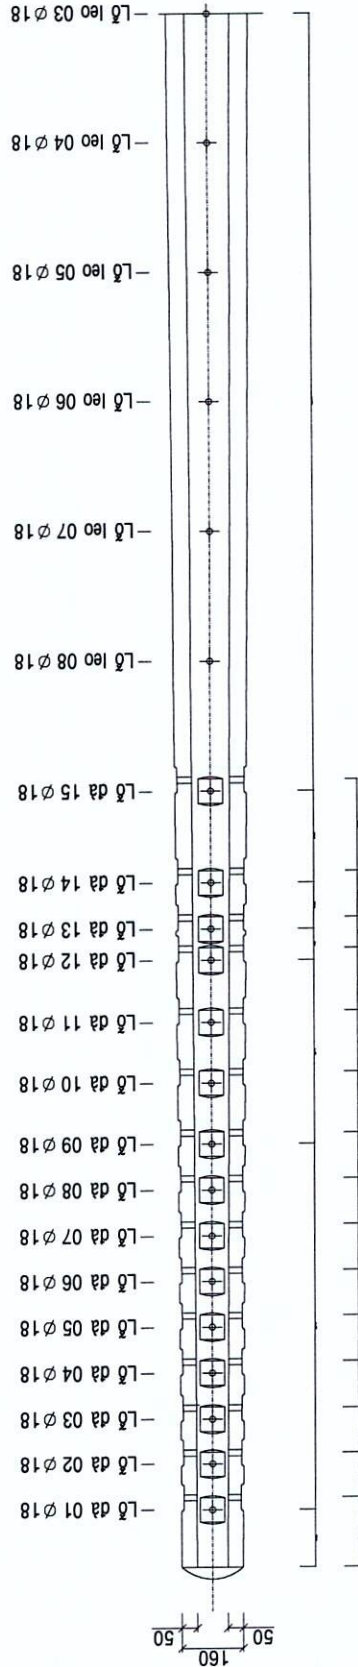


GHI CHÚ:

- 1- Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực :
 - Trụ loại 8,5-A1 lực chịu đầu cột 200 kgf.
 - Trụ loại 8,5-A lực chịu đầu cột 300 kgf.
 - Trụ loại 8,5-B lực chịu đầu cột 400 kgf.
 - Trụ loại 8,5-C lực chịu đầu cột 500 kgf.
2. Bảng ký hiệu cột ghi rõ :
 - Đơn vị sản xuất
 - Loại trụ
 - Lực chịu đầu trụ
 - Năm sản xuất

<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG</p> <p>THÀNH BINH</p> <p>Ngày ký duyệt: 23-07-2025</p> <p>Ký tên: <i>[Signature]</i></p> <p>Ngày: 23-07-2025</p> <p>Ký tên: <i>[Signature]</i></p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG</p> <p>PHÊ DUYỆT</p> <p>Ngày: 23-07-2025</p> <p>Ký tên: <i>[Signature]</i></p>
--	--













THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	Ti đề:	Bản vẽ: BTLT/7,5m	Ngày 7/2025
TỜ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘ	TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 7,5 MÉT			
ĐỘI PHỎ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG		CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ PHỤ QUY NĂM 2026			

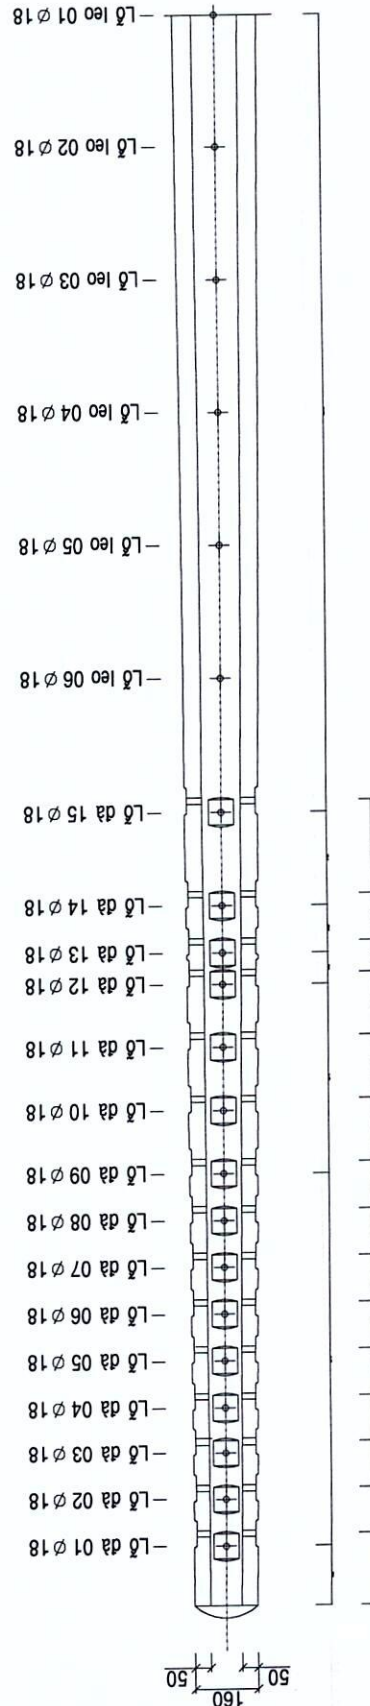


- 1- Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực :
- Trụ loại 7,5-A lực chịu đầu cột 230 Kgf.
 - Trụ loại 7,5-B lực chịu đầu cột 320 Kgf.
 - Trụ loại 7,5-C lực chịu đầu cột 420 Kgf.
2. Bảng ký hiệu cột ghi rõ :
- Đơn vị sản xuất
 - Loại trụ
 - Lực chịu đầu trụ
 - Năm sản xuất

GHI CHÚ:


<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG</p> <p>PHÊ DUYỆT</p> <p>Theo Quyết định số 5.05/03-PCLB</p> <p>ngày 24-07-2025</p> <p>Ký tên:</p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG</p> <p>THẨM ĐỊNH</p> <p>Theo Văn bản số 5.05/03-PCLB</p> <p>ngày 24-07-2025</p> <p>Ký tên:</p>
---	--

THIẾT LẬP	NGÔ VĂN LẠC	TKTC	TIỆT:	Bản vẽ: BTLT7,5m	Ngày 7/2025
TỜ KỸ THUẬT	BỘ VĂN HỘ	<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
BỘ PHỒ	NGUYỄN VĂN NHƯ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠM ĐỒNG		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
BỘI QLẠ PHỤ QỦY		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
CÔNG TRÌNH:		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THỂ		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
PHỤ QỦY NĂM 2026		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			


TRU ĐỒ THẲNG, RẾ NHẠNH

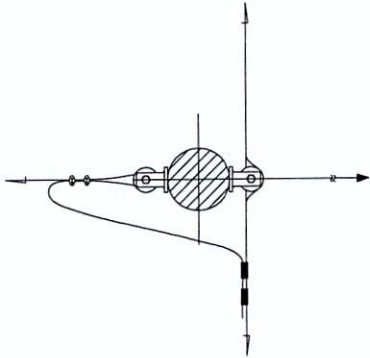


TRU DỪNG 2 PHÍA

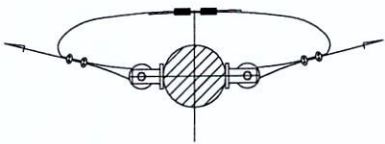


TRU ĐỒ THẲNG




RACK 1 SỬ




TRU ĐỒ THẲNG, RẾ 2 NHẠNH

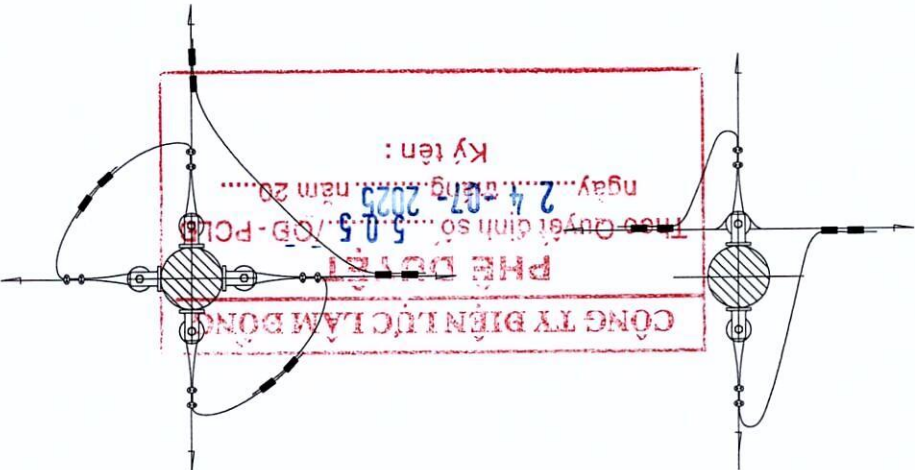


TRU DỪNG GÓC 60° - 90°

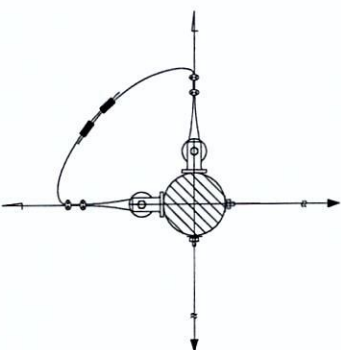


TRU ĐỒ THẲNG GIAO CHÉO

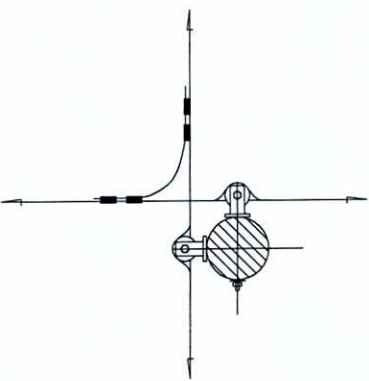

TRU ĐỒ GÓC <= 25°

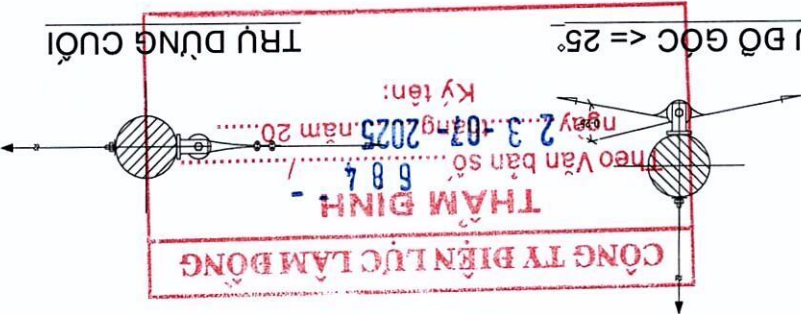

RACK 3 SỬ

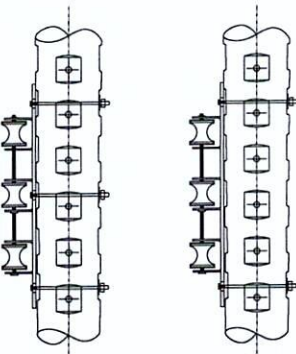

RACK 4 SỬ

