

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÙ CHI		SỔ TAY QUY CÁCH
Lần BH: 02	Ngày hiệu lực: / /2011	Ký hiệu: TRU-23
QUY CÁCH KỸ THUẬT BẢNG TÊN TRẠM, BẢNG TÊN THIẾT BỊ, BẢNG TÊN NHÁNH RỄ		

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho bảng chỉ danh thiết bị, nhánh rẽ lắp trên thùng cầu dao hoặc trên trụ.

II. TIÊU CHUẨN:

- Căn cứ TCVN 1765 – 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.
- Căn cứ TCVN 2097-1993: Sơn. Phương pháp xác định độ bám dính của màng.
- Các tiêu chuẩn tương đương.

III. MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Vật liệu: Tole dày 1,5mm.
- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất.
- Bề mặt bảng tên phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
- Lớp sơn phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

- Nền tole được phủ 3 lớp sơn:
- + Mặt trước: sơn chống rỉ, trắng, trắng
 - + Mặt sau: sơn chống rỉ, ghi, ghi
 - Tên thiết bị hoặc nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ đính kèm.
 - Tên thiết bị hoặc tên nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ đính kèm.
 - Tên trạm chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ
 - Danh số trạm chữ in có kích thước như hình vẽ gồm 2 màu sơn:
 - Ví dụ: danh số trạm V19AS268D thì:
 - + V19B sơn màu đỏ
 - + S268D sơn màu xanh dương
 - Số điện thoại sơn màu đỏ có kích thước như hình vẽ

IV. CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật...).
- Đo kích thước. (*)
- Kiểm tra tên, chỉ danh. (*)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI		SỔ TAY QUY CÁCH
Lần BH: 02	Ngày hiệu lực: / /2011	Ký hiệu: TRU-23
QUY CÁCH KỸ THUẬT BẢNG TÊN TRẠM, BẢNG TÊN THIẾT BỊ, BẢNG TÊN NHÁNH RỄ		

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

STT	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	YÊU CẦU	CHÀO THẦU
1.	Hạng mục			(*)
2.	Nhà sản xuất			(*)
3.	Nước sản xuất			(*)
4.	Mã hiệu			(*)
5.	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”		Đáp ứng	(*)
6.	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm		TCVN 1765 – 75, TCVN 2097-1993 hoặc tương đương	(*)
7.	Vật liệu - Vật liệu: + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu		Tole dày 1,5mm Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng	(**)
8.	Kích thước	mm	200x300	(*)
9.	Bề mặt của bảng tên phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.		Đáp ứng	(*)
10.	Lớp sơn phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền		Đáp ứng	(*)
11.	Nền tole được phủ 3 lớp sơn: + Mặt trước: sơn chống rỉ, trắng, trắng + Mặt sau: sơn chống rỉ, ghi, ghi		Đáp ứng	(*)
12.	Chữ ghi trên bảng: - Tên thiết bị hoặc nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ đính kèm.		Đáp ứng	(*)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI		SỔ TAY QUY CÁCH
Lần BH: 02	Ngày hiệu lực: / /2011	Ký hiệu: TRU-23
QUY CÁCH KỸ THUẬT BẢNG TÊN TRẠM, BẢNG TÊN THIẾT BỊ, BẢNG TÊN NHÁNH RỄ		


STT	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	YÊU CẦU	CHÀO THẦU
	<ul style="list-style-type: none"> - Tên thiết bị hoặc tên nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ đính kèm. - Tên trạm chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ - Danh số trạm chữ in có kích thước như hình vẽ gồm 2 màu sơn: Ví dụ: danh số trạm V19AS268D thì: <ul style="list-style-type: none"> + V19B sơn màu đỏ + S268D sơn màu xanh dương - Số điện thoại sơn màu đỏ có kích thước như hình vẽ 			

(*) : là các yêu cầu cơ bản

(**) : là các yêu cầu không cơ bản

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI		SỔ TAY QUY CÁCH
Lần BH: 02	Ngày hiệu lực: / /2011	Ký hiệu: TRU-23
QUY CÁCH KỸ THUẬT BẢNG TÊN TRẠM, BẢNG TÊN THIẾT BỊ, BẢNG TÊN NHÁNH RỄ		

BẢNG TÊN TRẠM

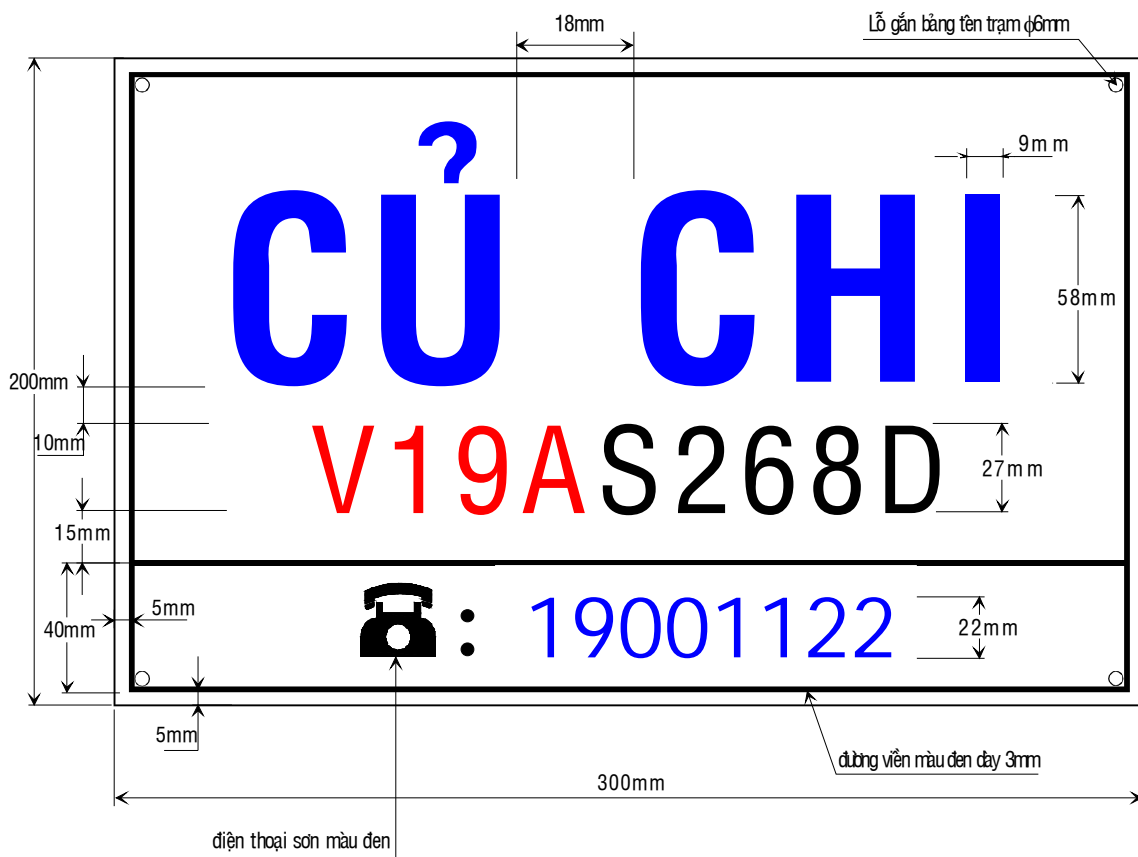


YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Tole dày 1.5mm
- Nền tole được phủ 3 lớp sơn:
 - + Mặt trước: sơn chống rỉ, trắng, trắng
 - + Mặt sau: sơn chống rỉ, ghi, ghi
- Tên trạm (CỦ CHI) chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ
- Danh số trạm (V19AS268D) chữ in có kích thước như hình vẽ gồm 2 màu sơn:
 - + V19B sơn màu đỏ
 - + S268D sơn màu xanh dương
- Số điện thoại (22184383) sơn màu đỏ có kích thước như hình vẽ

GHI CHÚ: tên trạm, danh số trạm, số điện thoại chỉ là ví dụ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI		SỔ TAY QUY CÁCH
Lần BH: 02	Ngày hiệu lực: / /2011	Ký hiệu: TRU-23
QUY CÁCH KỸ THUẬT BẢNG TÊN TRẠM, BẢNG TÊN THIẾT BỊ, BẢNG TÊN NHÁNH RỄ		

BẢNG TÊN THIẾT BỊ HOẶC NHÁNH RỄ

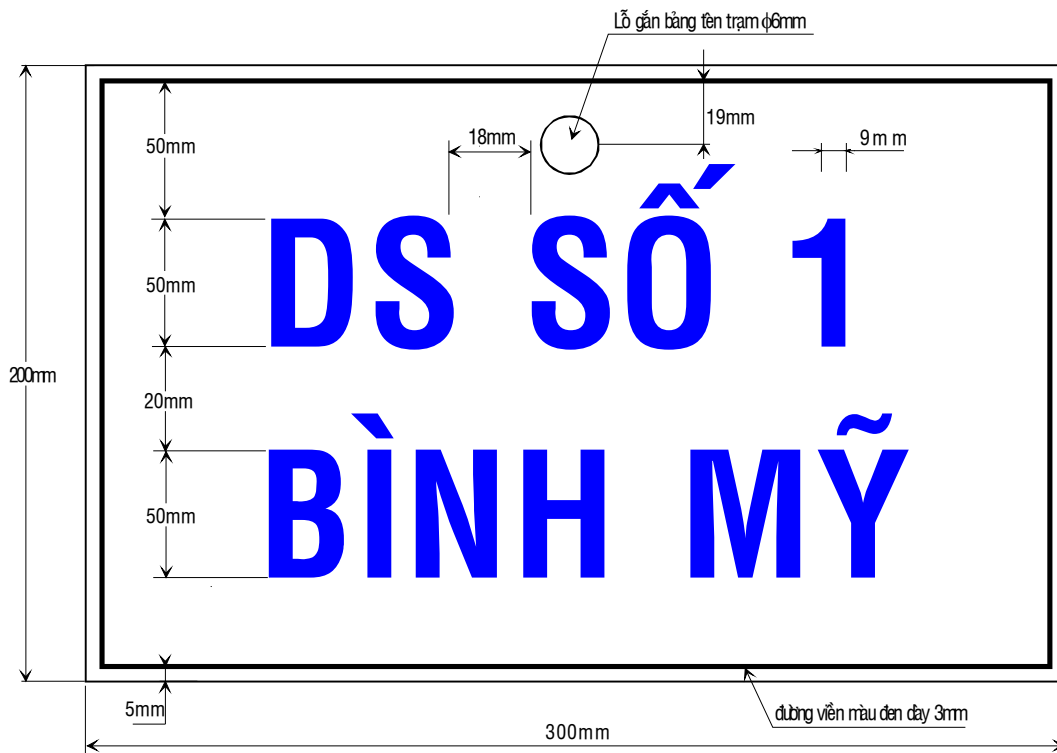

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Tole dày 1.5mm
- Nền tole được phủ 3 lớp sơn:
 - + Mặt trước: sơn chống rỉ, trắng, trắng
 - + Mặt sau: sơn chống rỉ, ghi, ghi
- Loại thiết bị (DS) hoặc nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ
- Tên thiết bị (BÌNH MỸ) hoặc tên nhánh rẽ chữ in màu xanh dương có kích thước như hình vẽ

GHI CHÚ: loại thiết bị, tên thiết bị chỉ là ví dụ