


MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRẠM FPT

ĐƯỜNG BÊ TÔNG

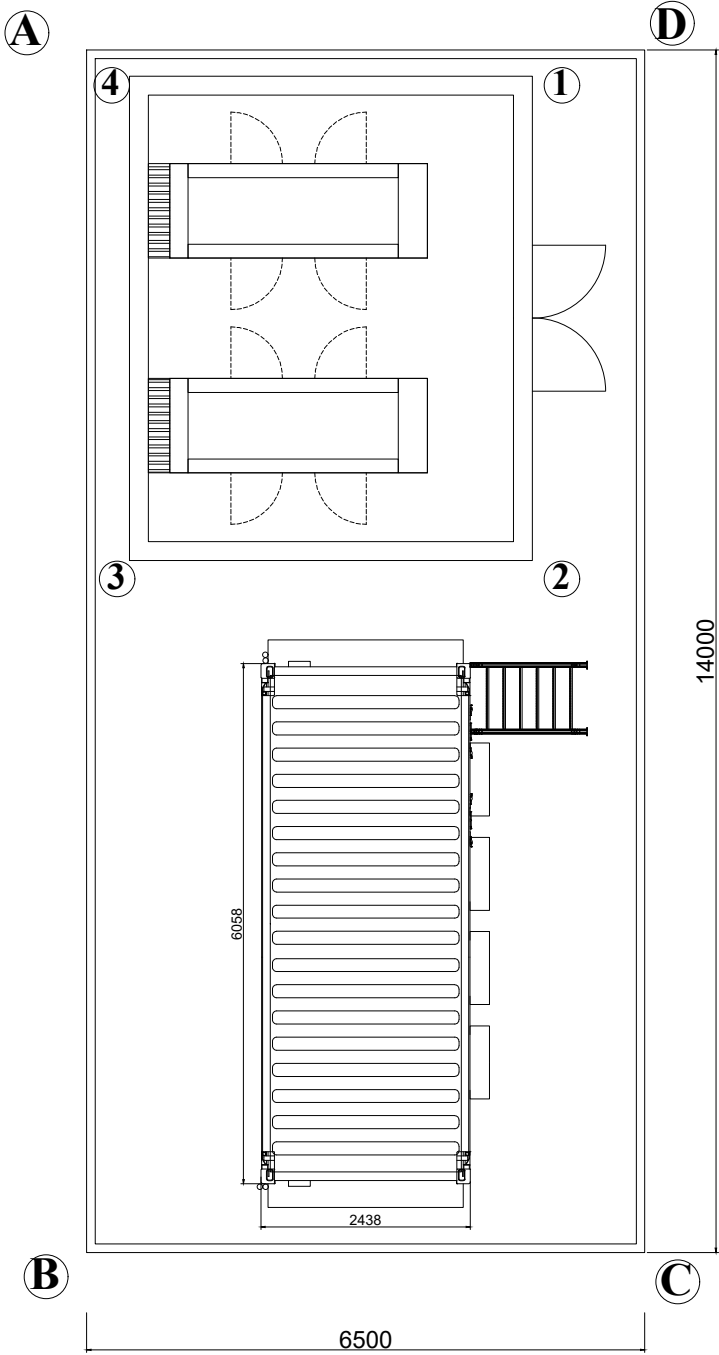


Ghi chú:


- Dây nguồn sử dụng cho MPĐ là Dây cáp điện Cu CVV 4x35mm².
- Dây tiếp địa là dây Cu/PVC 1x16mm² vàng xanh, đầu vè Bar đồng chính có sẵn ở trạm.
- Dây động lực, dây tín hiệu, dây tiếp địa đi gọn vào ống nhựa PVC D60 , xít FOARM kín 2 đầu ống.
- Đánh nhãn đầu dây 2 đầu để dễ dàng vận hành.
- Khoảng cách dây nguồn từ MPĐ tới tủ ATS khoảng 15m/máy

Dây GEN (MPĐ 60KVA 3 phase)


MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÁY PHÁT ĐIỆN

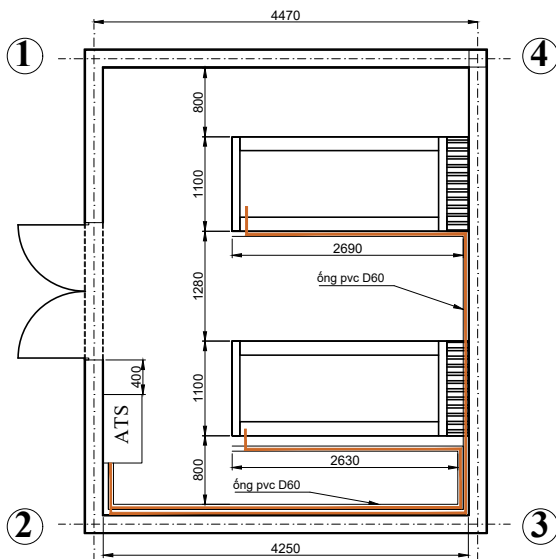

MẶT 2-1

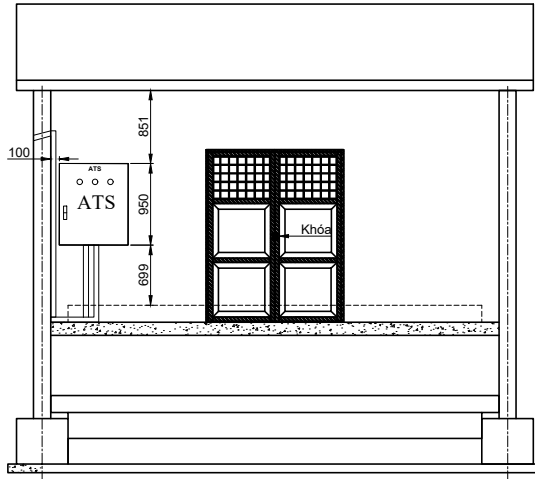

MẶT ĐỨNG TRỤC 3-4

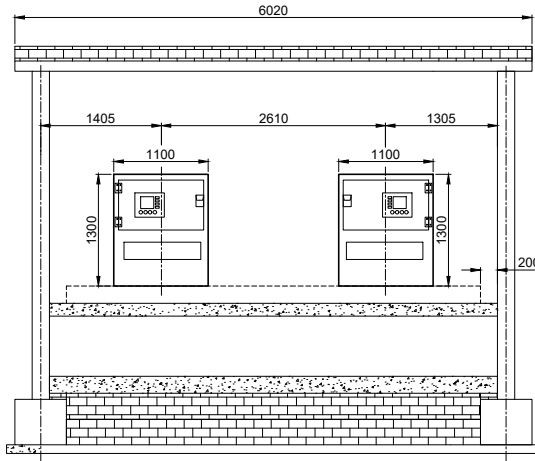

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG NHÀ TRẠM TRUYỀN DẪN QUỐC TẾ MÓNG CÁI					
THUỘC DỰ ÁN: XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG NGÀM HẠ LONG - TIỀN YÊN - MÓNG CÁI					
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT			BẢN VẼ: LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN		
TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG TRỰC (PMB)					
Duyệt	Chủ trì	Thiết kế	Khảo sát	Soát	HT: 11/2025
Nguyễn Hoàng Điệp	Hoàng Nhân Huynh	Nguyễn Văn Quyền	Nguyễn Văn Quyền	Phạm Thanh Nghị	BV: