




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (NPC)
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (NPSC)
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

DỰ ÁN:
NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV
ANH SƠN QUẢN LÝ THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

HỒ SƠ THOẢ THUẬN TUYẾN

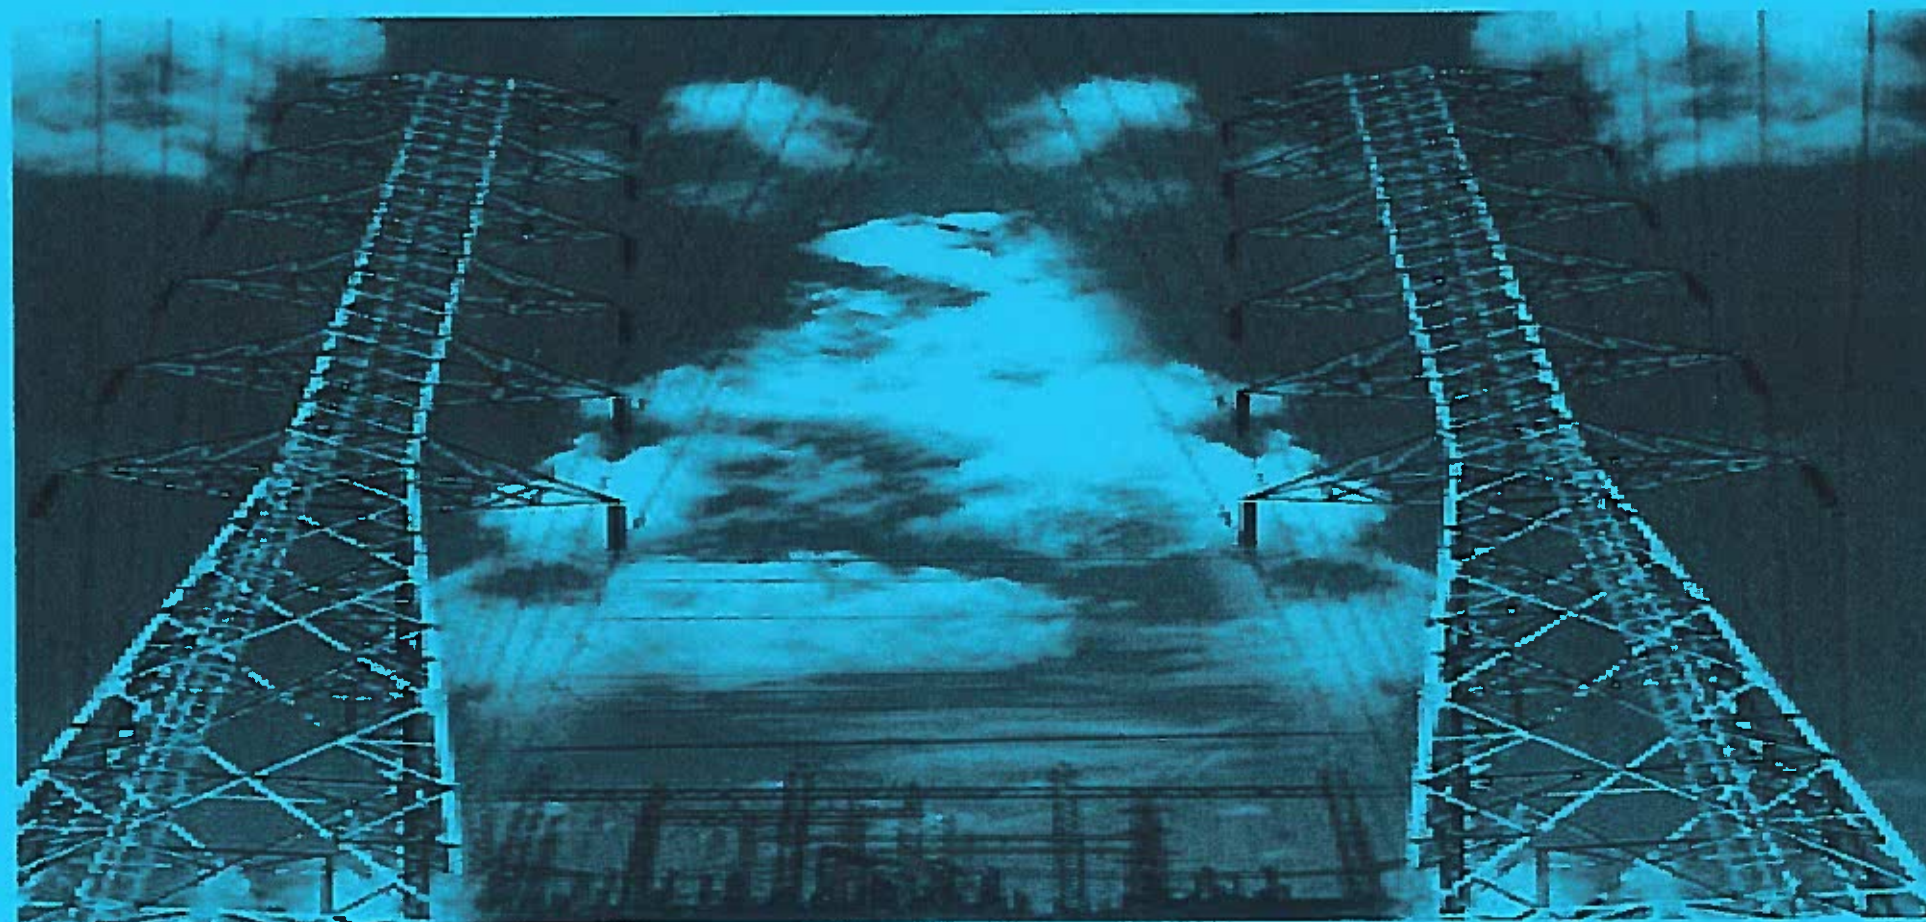

NGHỆ AN- 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY, CỘT XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO, NÂNG CẤP

Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý theo phương án đa chia - đa nối năm 2026.

Hôm nay, ngày 05.... tháng 02... năm 2026 chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Anh Sơn - Công ty Điện lực Nghệ An:

- Ông (bà): Nguyễn Đương Chuẩn Chức vụ: ...Đội Phó.....
- Ông (bà): Chức vụ:

1. Đại diện UBND xã Anh Sơn:

- Ông (bà): Nguyễn Toàn Cường Chức vụ: ...Phó Chủ tịch..
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện UBND xã Vĩnh Tường:

- Ông (bà): Đoàn Anh Tân Chức vụ: ...Phó Chủ tịch..
- Ông (bà): Chức vụ:

4. Đại diện đơn vị tư vấn – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và xây dựng mới Dự án: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý theo phương án đa chia - đa nối năm 2026” và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

- Cải tạo nâng cấp 02 tuyến đường dây trên không 35kV mạch đơn
- Xây dựng 01 đoạn tuyến đường dây 35kV phục vụ liên thông
- Lắp đặt, thay thế các thiết bị LBS, Recloser phục vụ liên thông

Với nội dung như sau:

I. Cải tạo nâng cấp tuyến đường dây 35kV:

I.1. Cải tạo nâng cấp dây dẫn đoạn tuyến nhánh rẽ Hùng Tường:

- Điểm đầu: Cột 35 ĐZ 371E15.53 (Cột đầu nối)
- Điểm cuối: Cột 28 NR Hùng Tường ĐZ 371E15.53
- Đoạn tuyến thuộc xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ an.

- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây hiện tại chủ yếu đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc theo đường giao thông, đường nội đồng, một số đoạn tuyến vượt qua khu dân cư và các đường giao thông thuộc địa phận xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ an. Khi tiến hành cải tạo đường dây, cần thay thế một số vị trí cột đã cũ, thấp hoặc dẫm thêm

các vị trí xen giảm mới và nắn một số đoạn tuyến đi ra khỏi khu vực dân nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời thay thế một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

I.2. Cải tạo nâng cấp dây dẫn đoạn tuyến nhánh rẽ Thạch Đức:

- Điểm đầu: Cột 11 NR Thạch Đức ĐZ 375E15.53 (Cột đầu nối)
- Điểm cuối: Cột 68 NR Thạch Đức ĐZ 375E15.53
- Đoạn tuyến thuộc xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ an.
- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây hiện tại chủ yếu đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc theo đường giao thông, đường nội đồng, một số đoạn tuyến vượt qua khu dân cư và các đường giao thông thuộc địa phận xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ an. Khi tiến hành cải tạo đường dây, cần thay thế một số vị trí cột đã cũ, thấp hoặc dẫm thêm các vị trí xen giảm mới và nắn một số đoạn tuyến đi ra khỏi khu vực dân nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời thay thế một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

II. Xây dựng mới tuyến đường dây 35kV phụ vụ liên thông:

Để đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn các xã Anh Sơn, Vĩnh Tường cần phải tiến hành xây dựng mạch liên thông giữa các tuyến đường dây ĐZ 371E15.53 và ĐZ 375E15.53. Cụ thể như sau:

- Điểm đầu: Cột 24 NR Hùng Tường ĐZ 371E15.53
- Điểm cuối: Cột 68 NR Thạch Đức ĐZ 375E15.53
- Đoạn tuyến thuộc các xã Anh Sơn và Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ an.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ ANH SƠN



Nguyễn Trần Chương

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



Nguyễn Quyết Chiến

UBND XÃ VĨNH TƯỜNG



Đào Anh Tân

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ DỰ KIẾN TRONG
PHẠM VI HÀNH LANG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP**

Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do đội
QLĐLKV Anh Sơn quản lý theo phương án đa chia - đa nối năm 2026.

Hôm nay, ngày 11 tháng 02 năm 2026 chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Anh Sơn - Công ty Điện lực Nghệ An:

- Ông (bà): ...Nguyễn Quyết Chiến... Chức vụ: ...Đội Phó.....
- Ông (bà): Chức vụ:

1. Đại diện UBND xã Anh Sơn:

- Ông (bà): ...Nguyễn Toàn Cường... Chức vụ: ...Phó Chủ tịch..
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện UBND xã Vĩnh Tường:

- Ông (bà): ...Đàn Anh Tân... Chức vụ: ...Phó Chủ tịch..
- Ông (bà): Chức vụ:

4. . Đại diện đơn vị tư vấn – Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi kiểm tra khảo sát thực tế tại hiện trường tại các tuyến đường dây trung thế

Dự án: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV do đội

QLĐLKV Anh Sơn quản lý theo phương án đa chia - đa nối năm 2026” thống nhất

khối lượng đền bù dự kiến trong phạm vi hành lang tuyến đường dây trung áp như sau:

KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ TẠM TÍNH

TT	HẠNG MỤC	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Đất chiếm dụng móng cột (đất ruộng)	m2	81	
2	Đền bù lúa trưởng thành (thi công móng chiếm dụng + tiếp địa)	m2	24300	

3	Đền bù lúa trưởng thành (thi công kéo rải dây)	m2	5000	
4	Đền bù cây tre trưởng thành	Cây	240	
5	Trích lục, chỉnh lý bản trích đo địa chính 100-300 m2	Thửa	80	

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ ANH SƠN 

Nguyễn Trần Chương

**ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN**



Nguyễn Quyết Chiến



UBND XÃ VĨNH TƯỜNG 

Đào Anh Tân

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đào

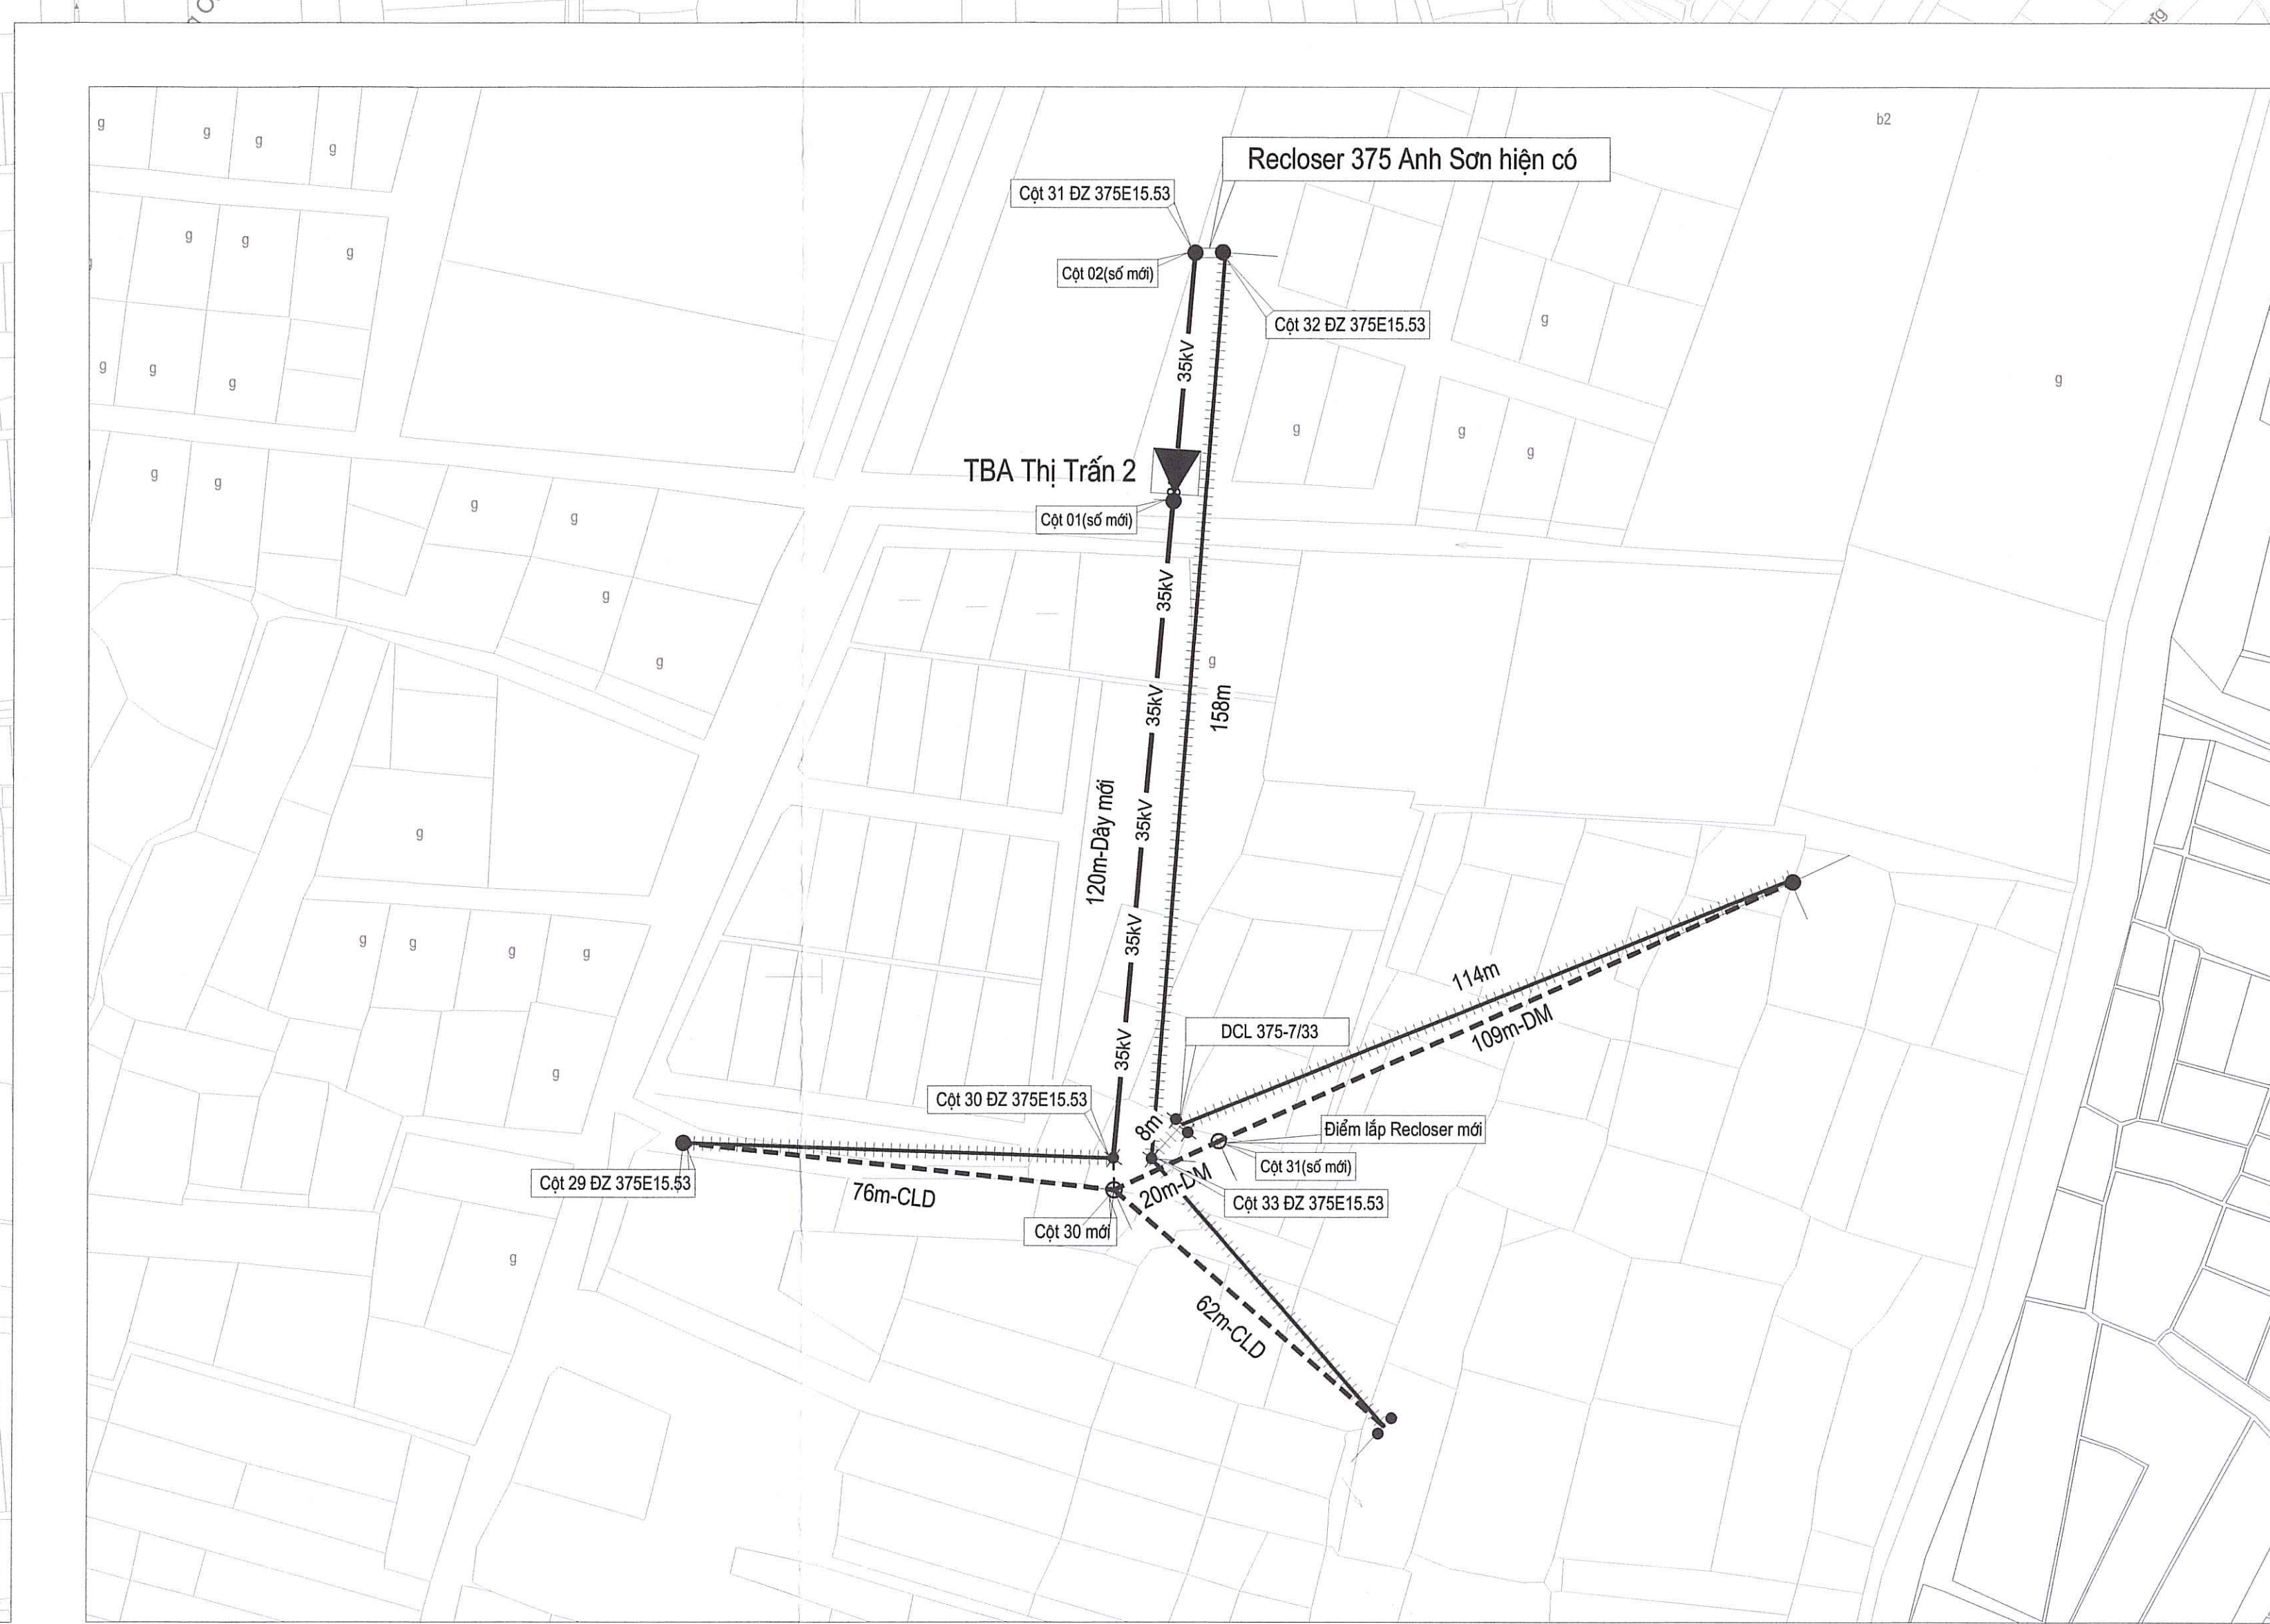

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CẤP ĐIỆN LƯỚI BIẾN TRUNG ÁP 35KV ĐỢT QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐÀ NƠI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
Khu vực ANH SƠN

UBND XÃ ANH SƠN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Nguyễn Quyết Chiến

Nguyễn Trần Chương

Lê Đức Đạo

Chỉ chú: Khu vực dự án thuộc địa bàn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn có nay thuộc xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

GHI CHÚ:

- Cột trung thế hiện có
- Cột trung thế thay thế xây dựng mới
- Tuyến đường dây hiện không xây dựng mới
- Tuyến đường dây hiện không xây dựng mới
- Tuyến đường dây hiện không xây dựng mới


35KV 35KV

106018



DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NƠI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC ANH SƠN Nguyễn Quyết Chiến	UBND XÃ VINH TƯỜNG Đào Anh Tân	ĐƠN VỊ TƯ VẤN Lê Đức Đào
--	---	---

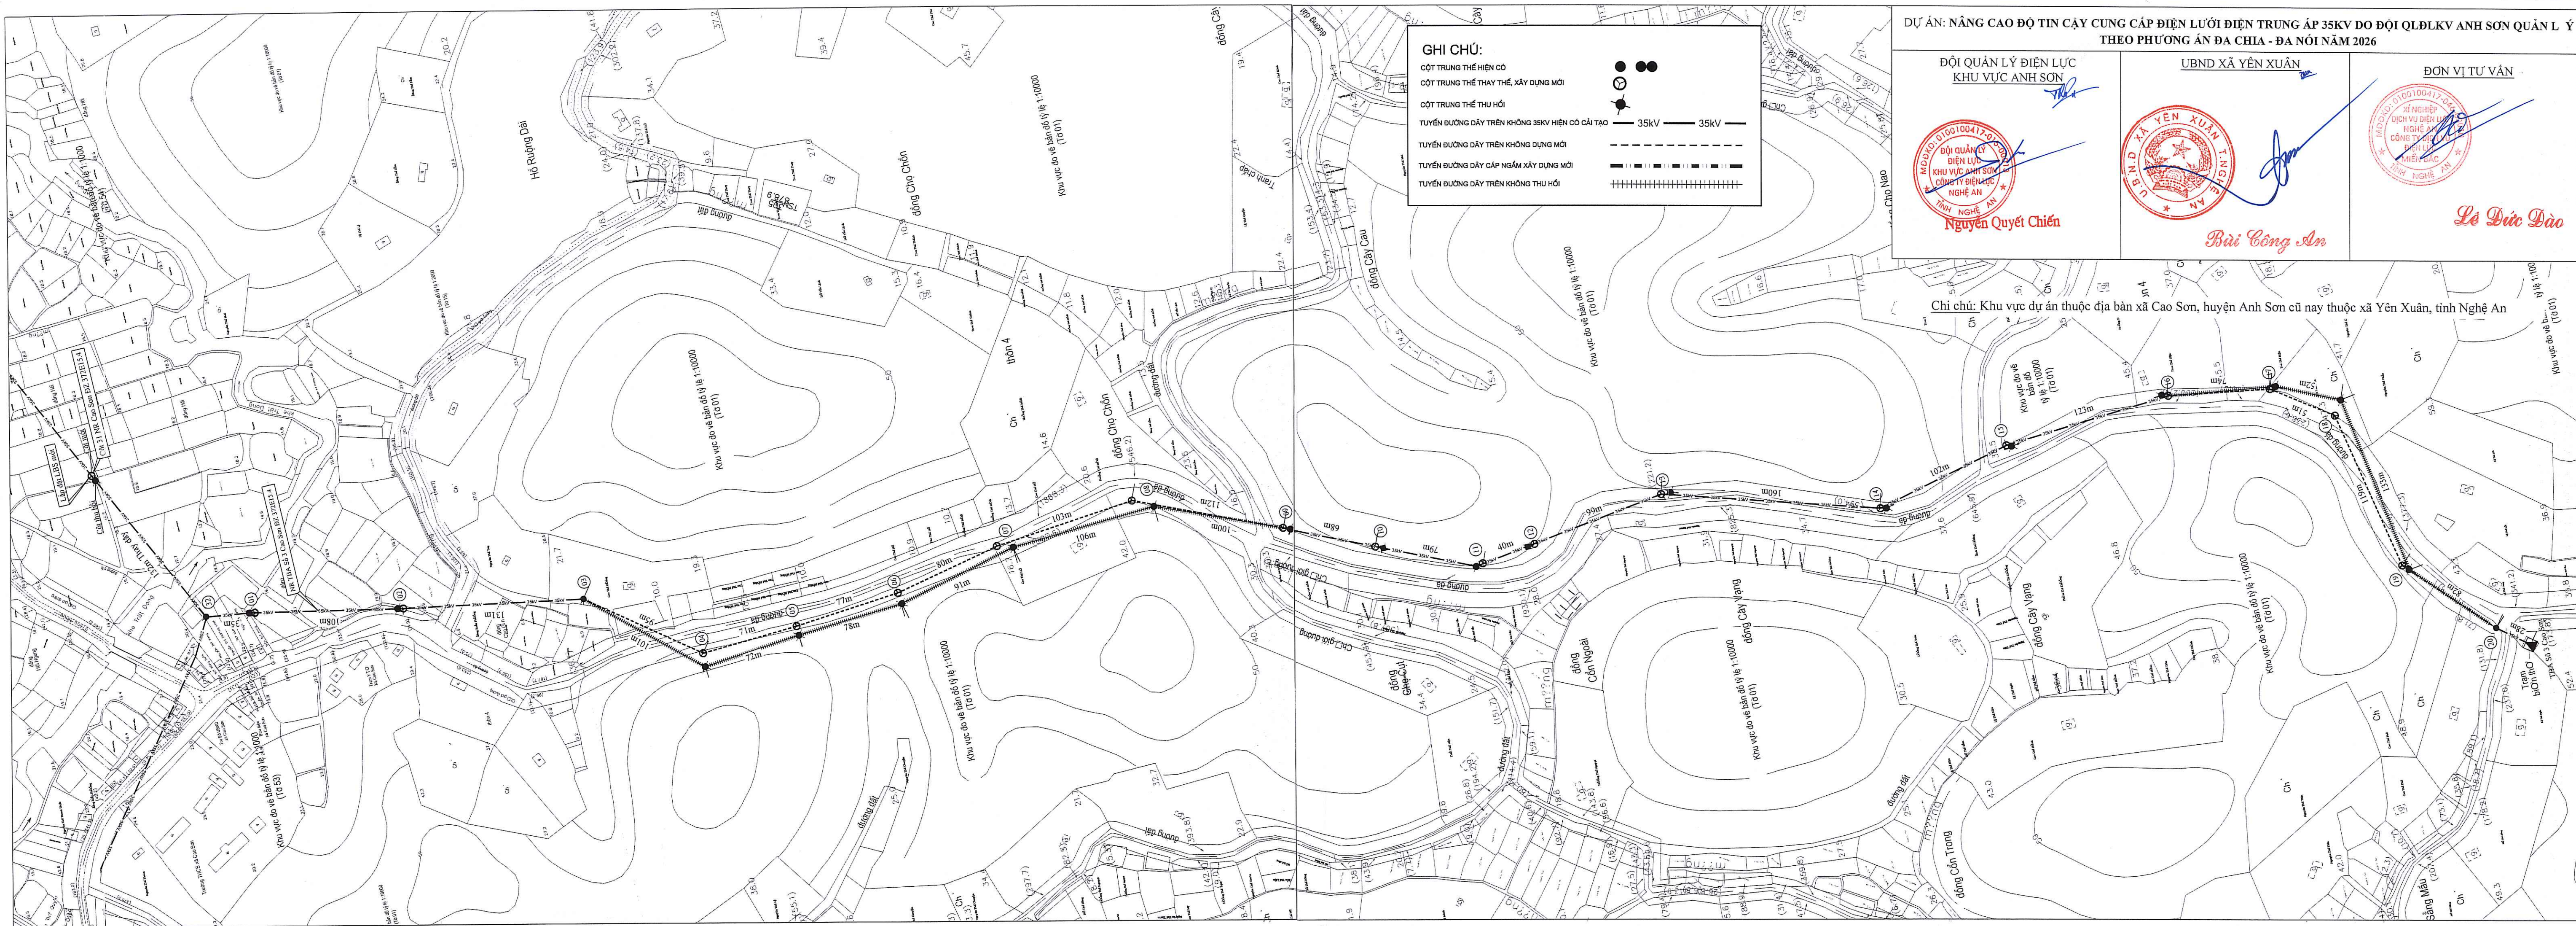

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ
THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



Nguyễn Quyết Chiến

UBND XÃ ANH SƠN



Nguyễn Trần Chương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đào

GHI CHÚ:

CỘT TRUNG THỂ HIỆN CÓ

CỘT TRUNG THỂ THAY THẾ, XÂY DỰNG MỚI


CỘT TRUNG THỂ THU HỒI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 35KV HIỆN CÓ CẢI TẠO

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM XÂY DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG THU HỒI

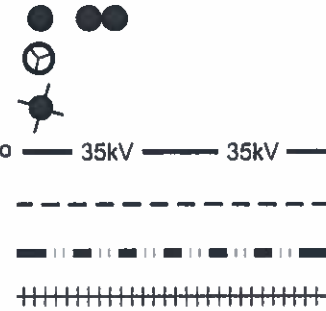

Chú ý: Khu vực dự án thuộc địa bàn Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cũ nay thuộc xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Cột 06 NR Phúc Sơn ĐZ 375E15.53

Lắp đặt LBS mới

Cột thu hồi
Cột mới

Cột 05 NR Phúc Sơn ĐZ 375E15.53

Cột 04 NR Phúc Sơn ĐZ 375E15.53

Trường trung học cơ sở Phúc Sơn

Số nhà văn phòng Trường trung học cơ sở

Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn

Số nhà văn phòng
Liệt Sơn

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



UBND XÃ ANH SƠN ĐÔNG




Cao Thanh Lương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN




Lê Đức Đào

Chi chú: Khu vực dự án thuộc địa bàn xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn cũ nay thuộc xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An

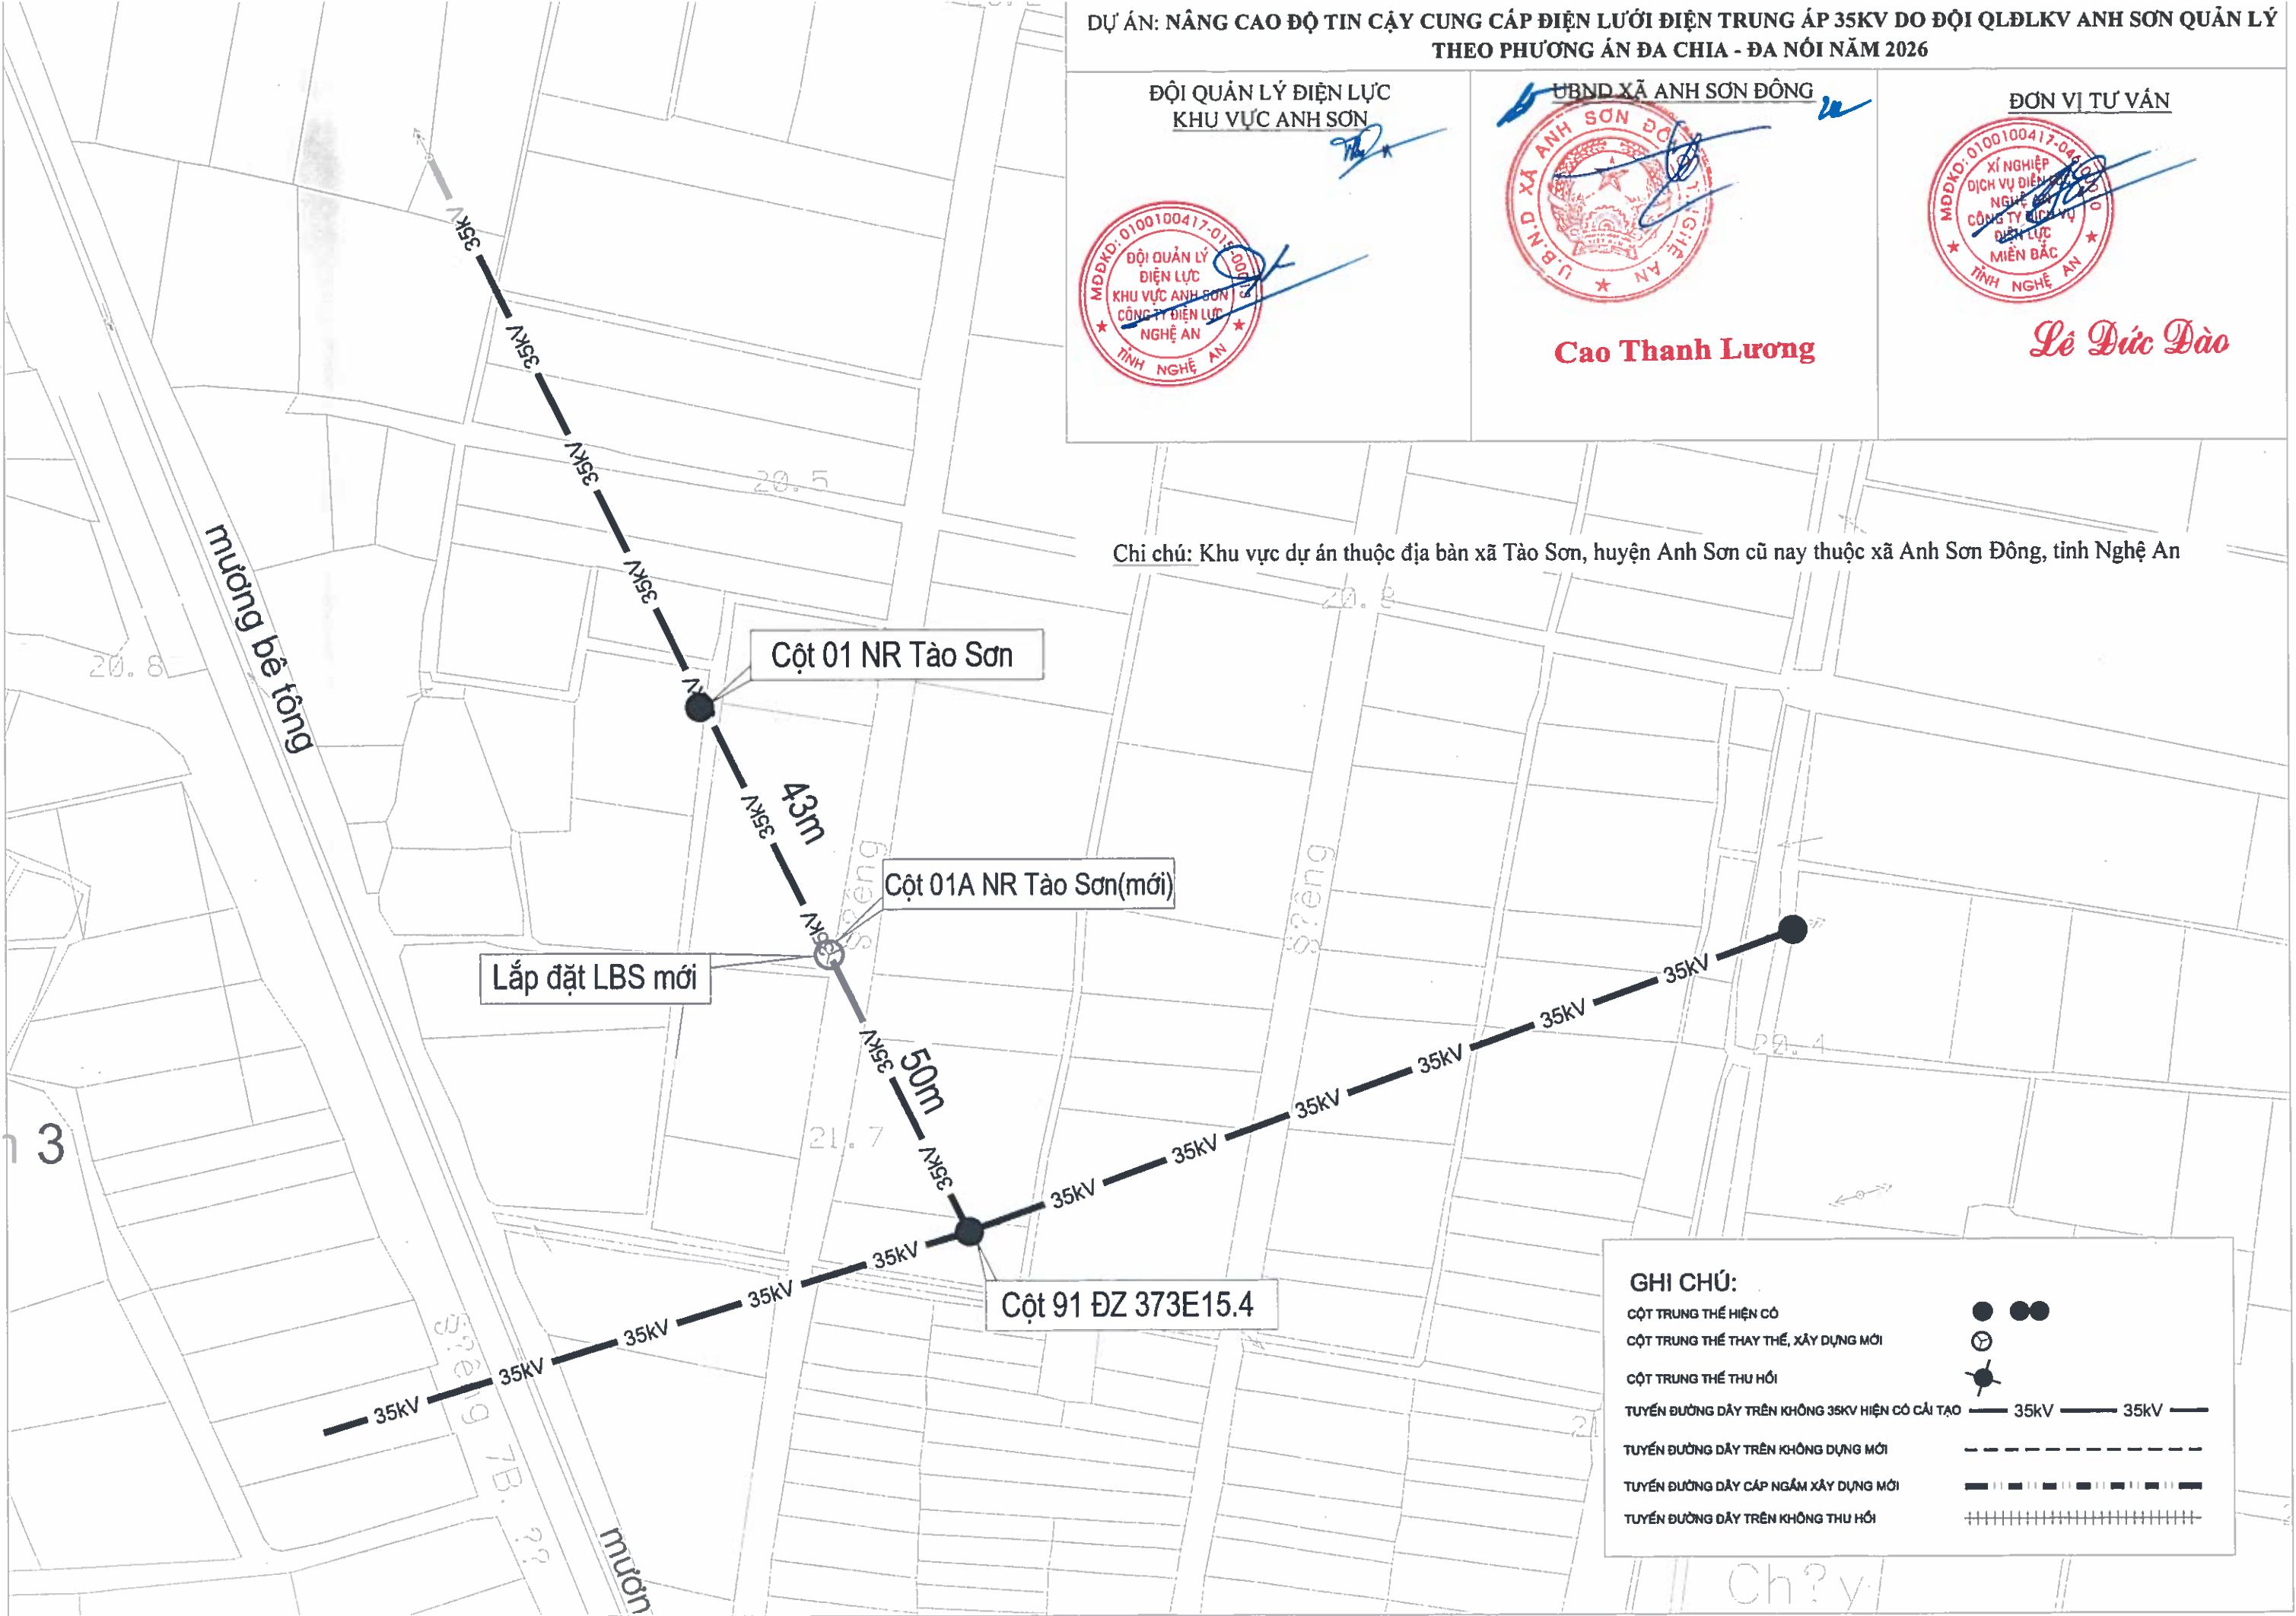

GHI CHÚ:

- CỘT TRUNG THỂ HIỆN CỎ
- CỘT TRUNG THỂ THAY THỂ, XÂY DỰNG MỚI
- CỘT TRUNG THỂ THU HỒI
- TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 35KV HIỆN CÓ CẢI TẠO
- TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG DỰNG MỚI
- TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM XÂY DỰNG MỚI
- TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG THU HỒI

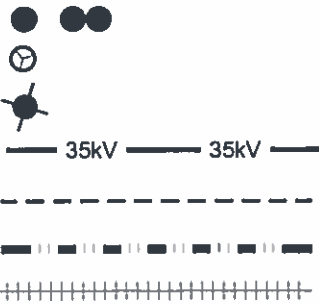

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ
THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



Nguyễn Quyết Chiến

UBND XÃ YÊN XUÂN



Bùi Công An

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đào

Chi chú: Khu vực dự án thuộc địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn cũ nay thuộc xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An

Cột 04 NR Lĩnh Sơn ĐZ 372E15.4

Cột 03 NR Lĩnh Sơn ĐZ 372E15.4

Cột 02 NR Lĩnh Sơn ĐZ 372E15.4

Cột 02A NR Lĩnh Sơn mới lắp LBS

106m

46m-Thay mới

GHI CHÚ:

CỘT TRUNG THỂ HIỆN CÓ

CỘT TRUNG THỂ THAY THẾ, XÂY DỰNG MỚI

CỘT TRUNG THỂ THU HỒI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 35KV HIỆN CÓ CẢI TẠO

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM XÂY DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG THU HỒI



35kV 35kV

+

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ
THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



Nguyễn Quyết Chiến

UBND XÃ YÊN XUÂN



Bùi Công An

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đà

Chi chú: Khu vực dự án thuộc địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn cũ nay thuộc xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An

Cột 43 NR ĐZ 373E15.53

Lắp đặt Recloser mới

Cột 44 NR ĐZ 373E15.53

GHI CHÚ:

CỘT TRUNG THỂ HIỆN CÓ

CỘT TRUNG THỂ THAY THẾ, XÂY DỰNG MỚI

CỘT TRUNG THỂ THU HỒI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 35KV HIỆN CÓ CẢI TẠO

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM XÂY DỰNG MỚI

TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG THU HỒI



35KV 35KV

|||||

+++++

DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP 35KV DO ĐỘI QLĐLKV ANH SƠN QUẢN LÝ
THEO PHƯƠNG ÁN ĐA CHIA - ĐA NÓI NĂM 2026

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC ANH SƠN



Nguyễn Quyết Chiến

UBND XÃ ANH SƠN



Nguyễn Trần Chương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Lê Đức Đào

GHI CHÚ:

CỘT TRUNG THỂ HIỆN CÓ

CỘT TRUNG THỂ THAY THẾ, XÂY DỰNG MỚI

CỘT TRUNG THỂ THU HỒI

TUYẾN DƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 35KV HIỆN CÓ CẢI TẠO



35kV 35kV

TUYẾN DƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG DỰNG MỚI

TUYẾN DƯỜNG DÂY CÁP NGẦM XÂY DỰNG MỚI

TUYẾN DƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG THU HỒI

|||||

Chi chú: Khu vực dự án thuộc địa bàn TT Anh Sơn, huyện Anh Sơn cũ nay thuộc xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Lắp đặt Recloser mới

Cột 02 NR Thạch Đức ĐZ 375E15.53

Cột thu hồi

Thu hồi/Recloser hiện trạng

Cột 01 NR Thạch Đức ĐZ 375E15.53

Cột mới

Cột 06 NR Thị Trấn AS ĐZ 375E15.53

