



SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUAN NAM (BỘT 2 NĂM 2026)		CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA			
MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYÊN 473NT1				TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
				ĐẠO MINH HỒNG	TT. TỔ QLKT
				BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ
				PHAN XUÂN DŨNG	THIẾT LẬP, VẼ
DT SCL		TỶ LỆ			
NGÀY KÝ		/...../2026			
KHOPC - 2026		1/6			
SỐ BV					


CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

PHÊ DUYỆT


Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
 Ngày 14 tháng 4 năm 2026.
 T.L. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân

- Ghi chú
- Đường dây trung thế hiện hữu
 - Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
 - Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
 - Bộ chống sét LA hiện hữu
 - Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

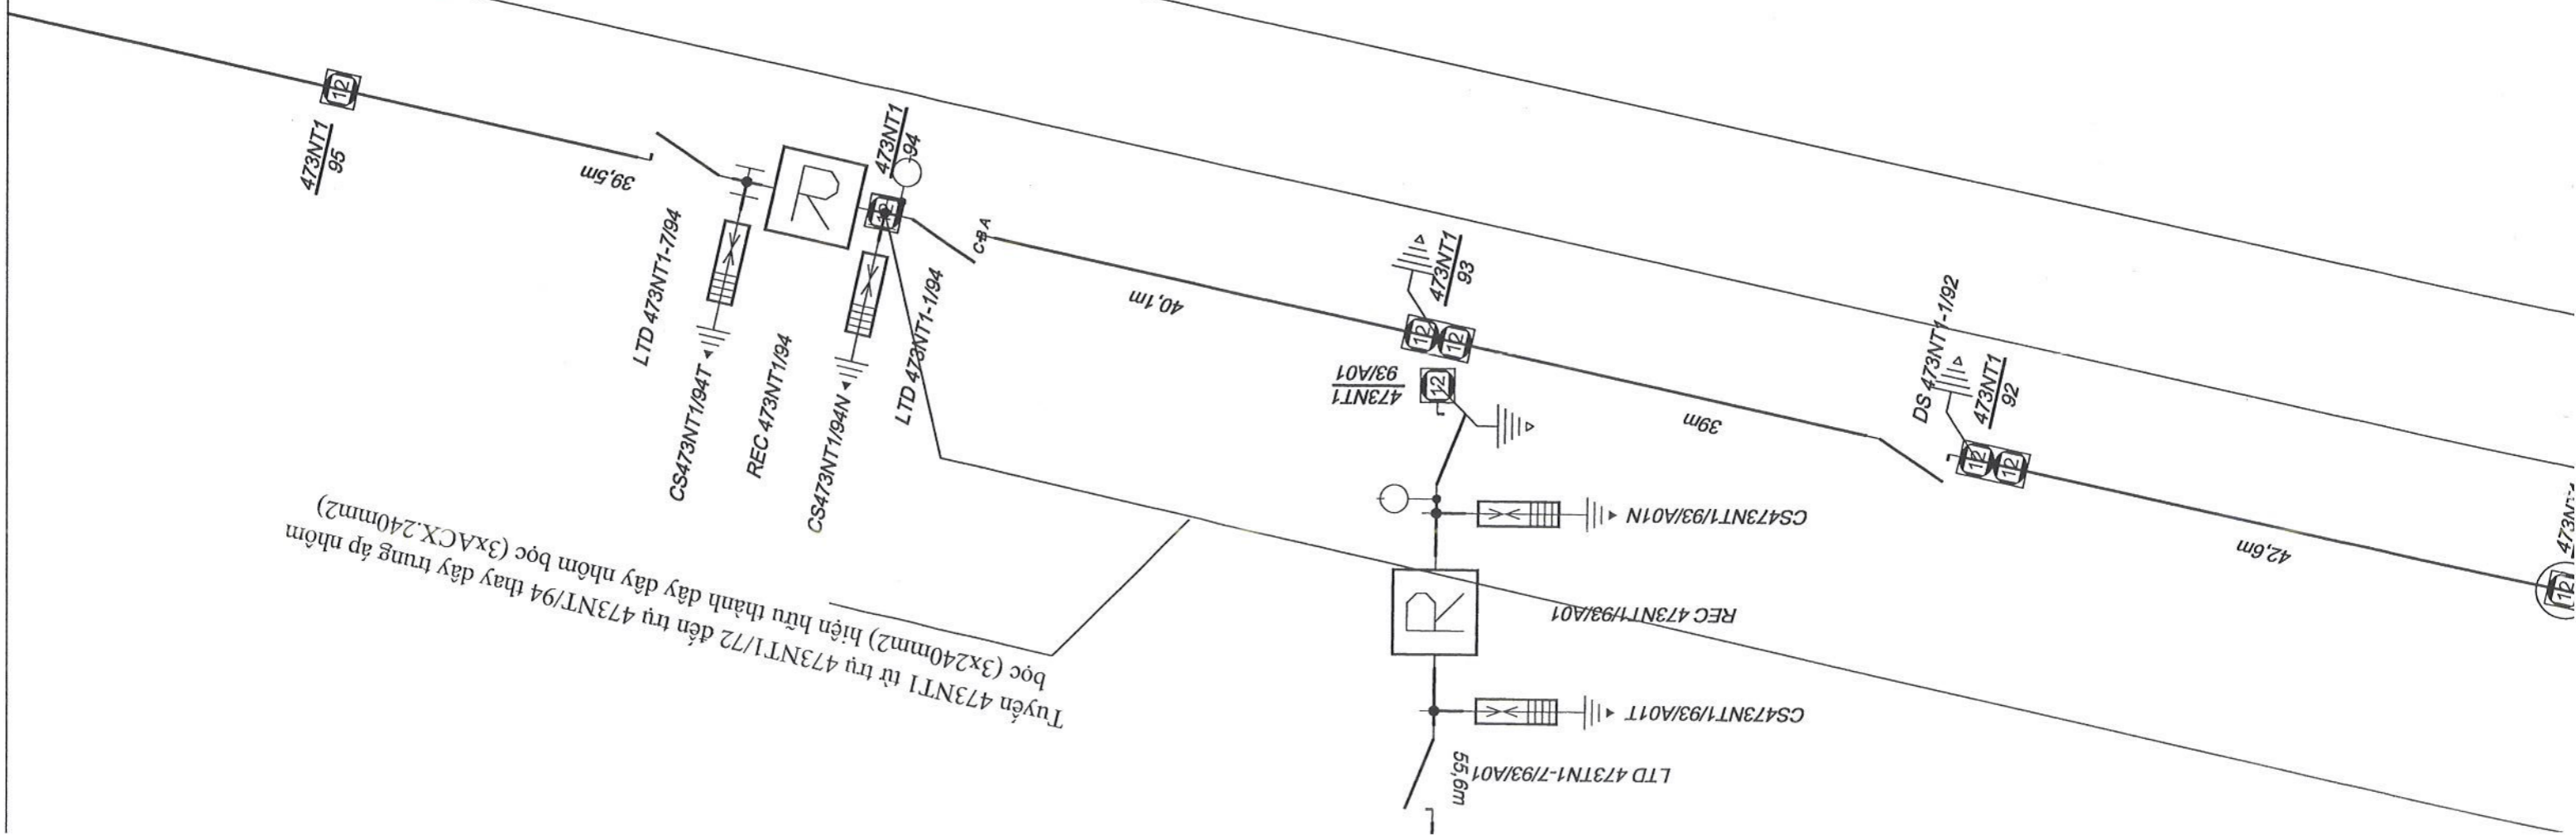


Tuyên 473NT1 từ trụ 473NT1/72 đến trụ 473NT/94 thay dây trung áp nhôm bọc (3x240mm²) hiện hữu thành dây nhôm bọc (3xACX.240mm²)

THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DŨNG		TỶ LỆ	/...../2026		2/6
THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN		DT SCL	NGÀY KÝ	KH0PC - 2026	SỐ BV
TT. TỜ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG		MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYẾN 473NT1			
PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ					
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA DIỆN LỰC THUAN NAM		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘ I ĐỘ THUAN NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)				



Ghi chú

- Đường dây trung thế hiện hữu
- Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
- Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
- Bộ chống sét LA hiện hữu
- Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

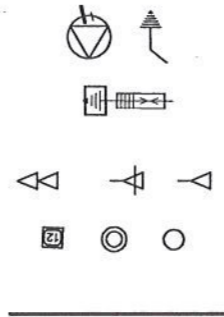

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 395/QĐ-KH0PC
 Ngày: 14 tháng 4 năm 2026
 TT. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH
 TRẠM NGỌC AN

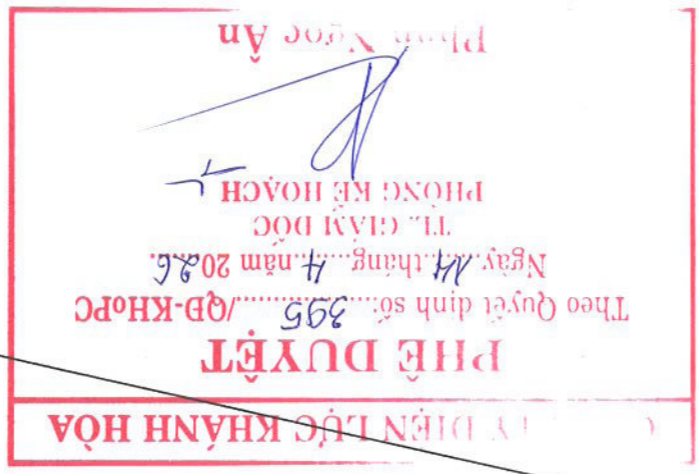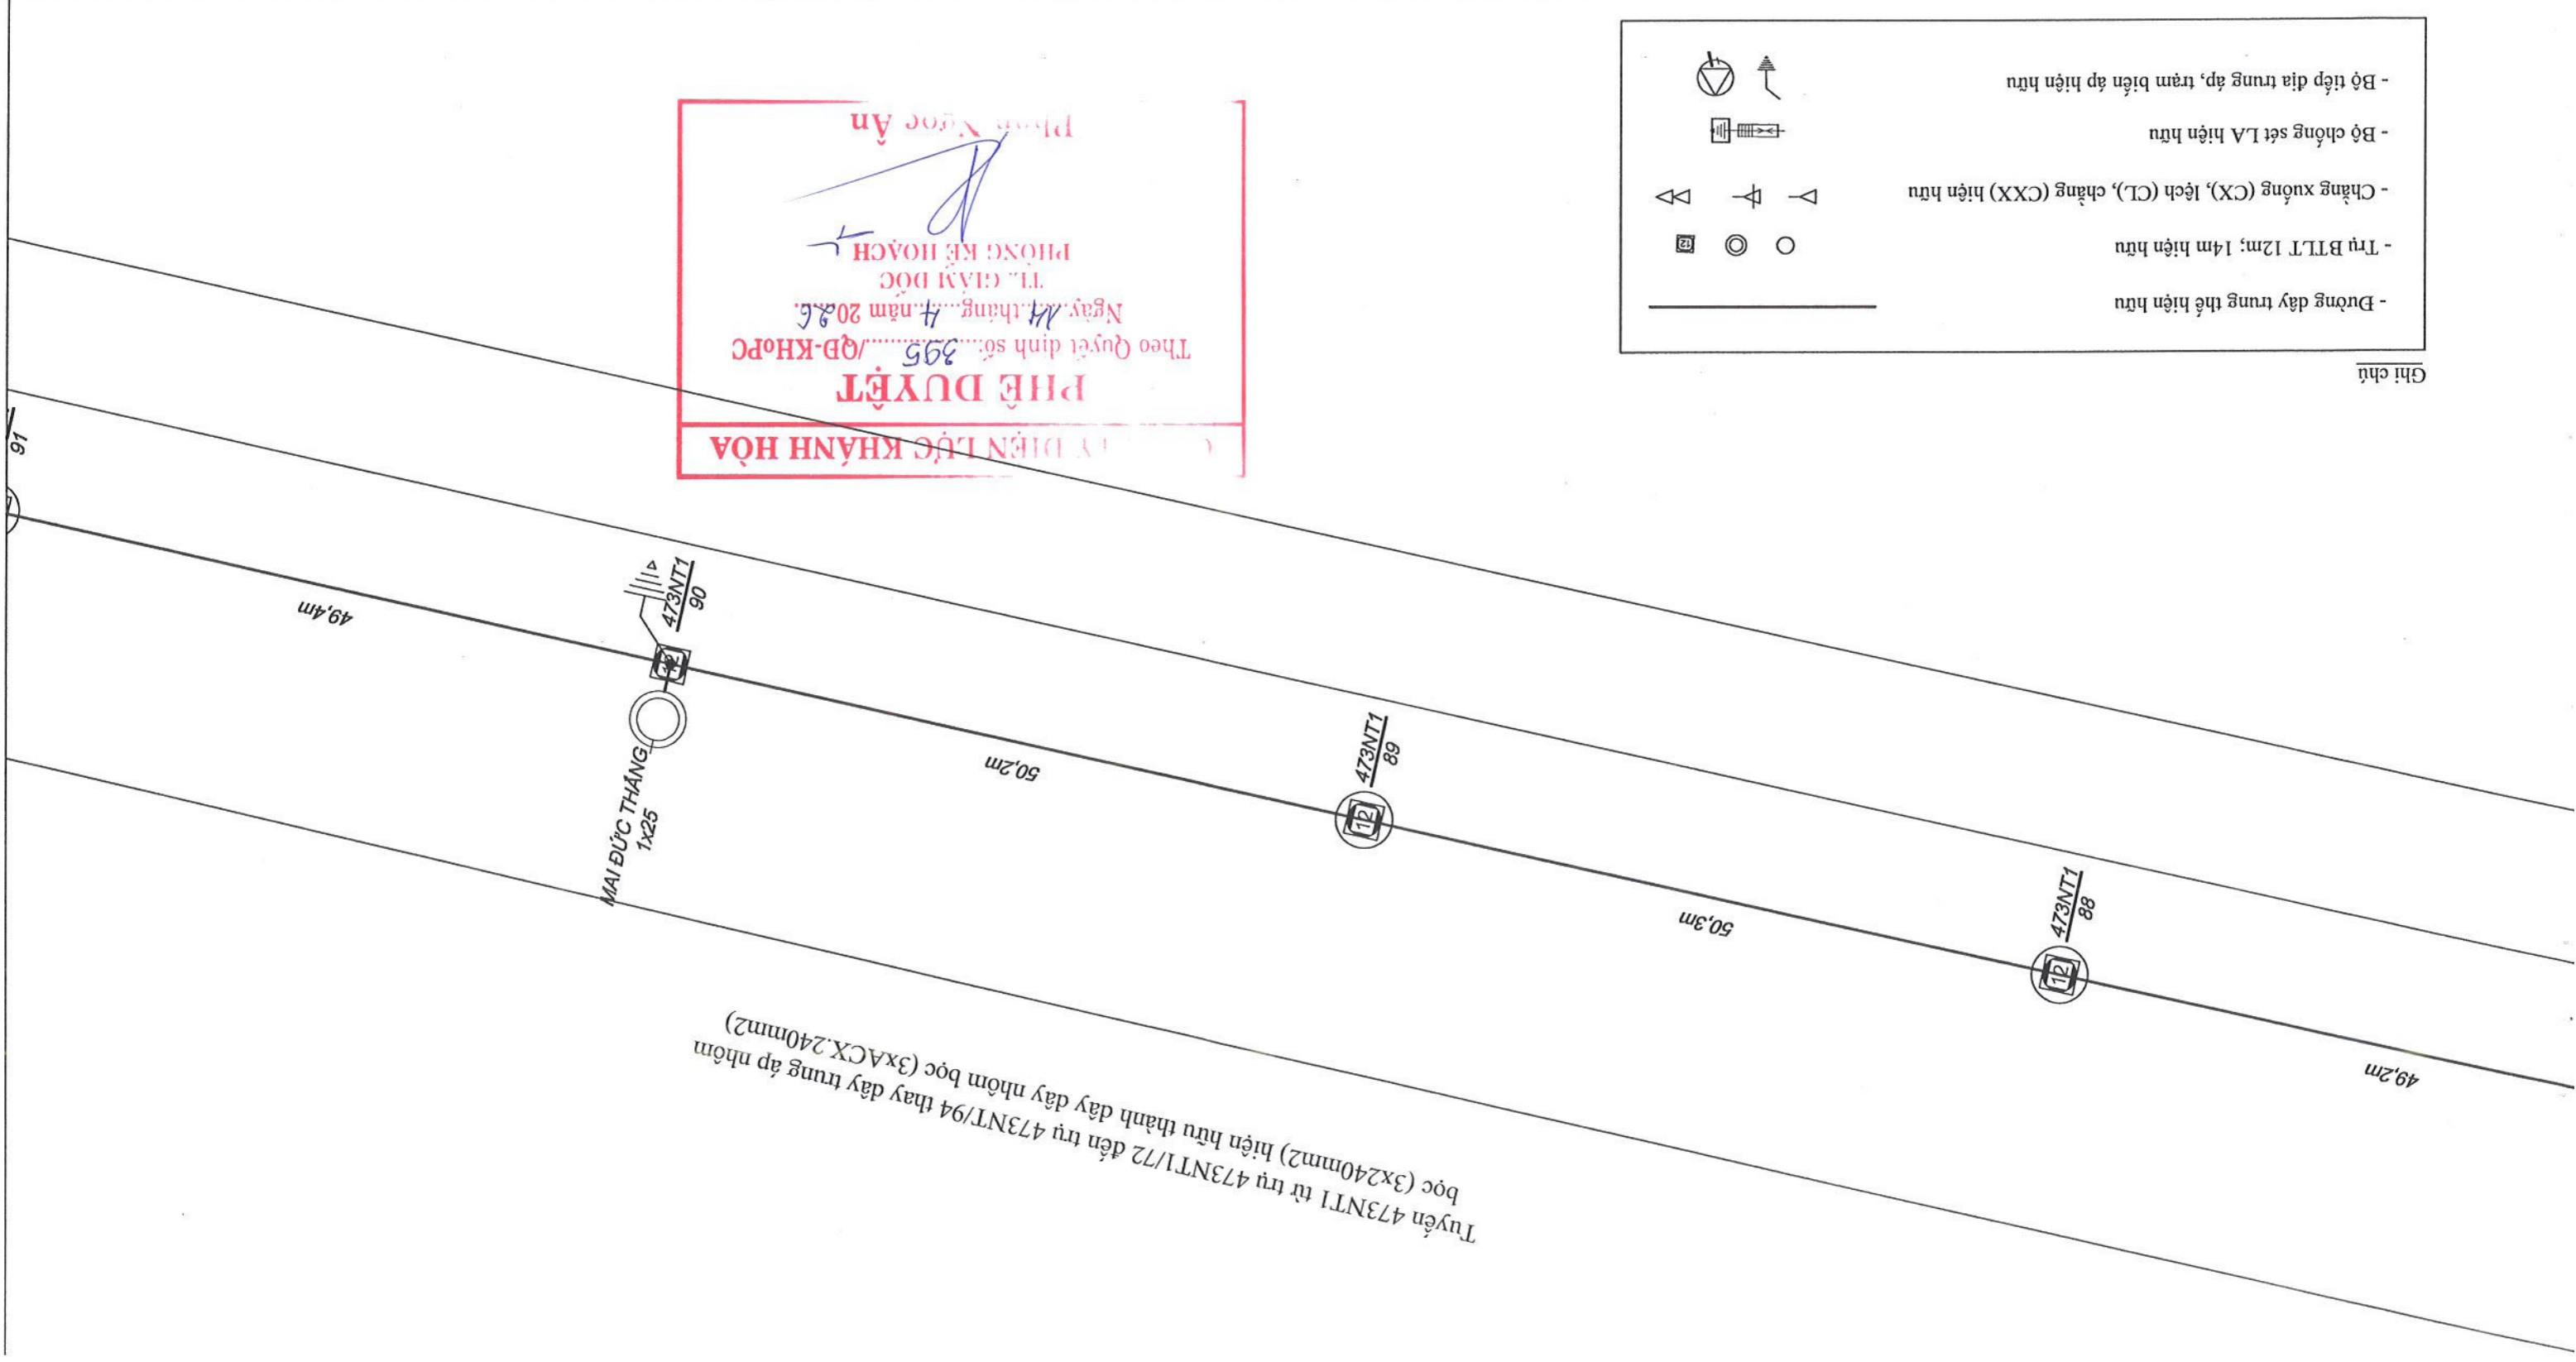
Tuyến 473NT1 từ trụ 473NT1/72 đến trụ 473NT1/94 thay dây trung áp nhóm bọc (3x240mm²) hiện hữu thành dây nhóm bọc (3xACX.240mm²)

THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DŨNG		TỶ LỆ	/...../2026	KHOPC - 2026	3/6
THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN		DT SCL	NGÀY KÝ		SỐ BV
TT. TỜ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG		MẬT BẢNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYẾN 473NT1			
PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ					
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐIỆN LỰC THUAN NAM		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLP THUAN NAM (BỘT 2 NĂM 2026)				

PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định số: 805/QĐ-KHOPC
 Ngày 14 tháng 4 năm 2026.
 T.L. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

 Phan Ngọc Ân

- Ghi chú
- Đường dây trung thế hiện hữu
 - Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
 - Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
 - Bộ chống sét LA hiện hữu
 - Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

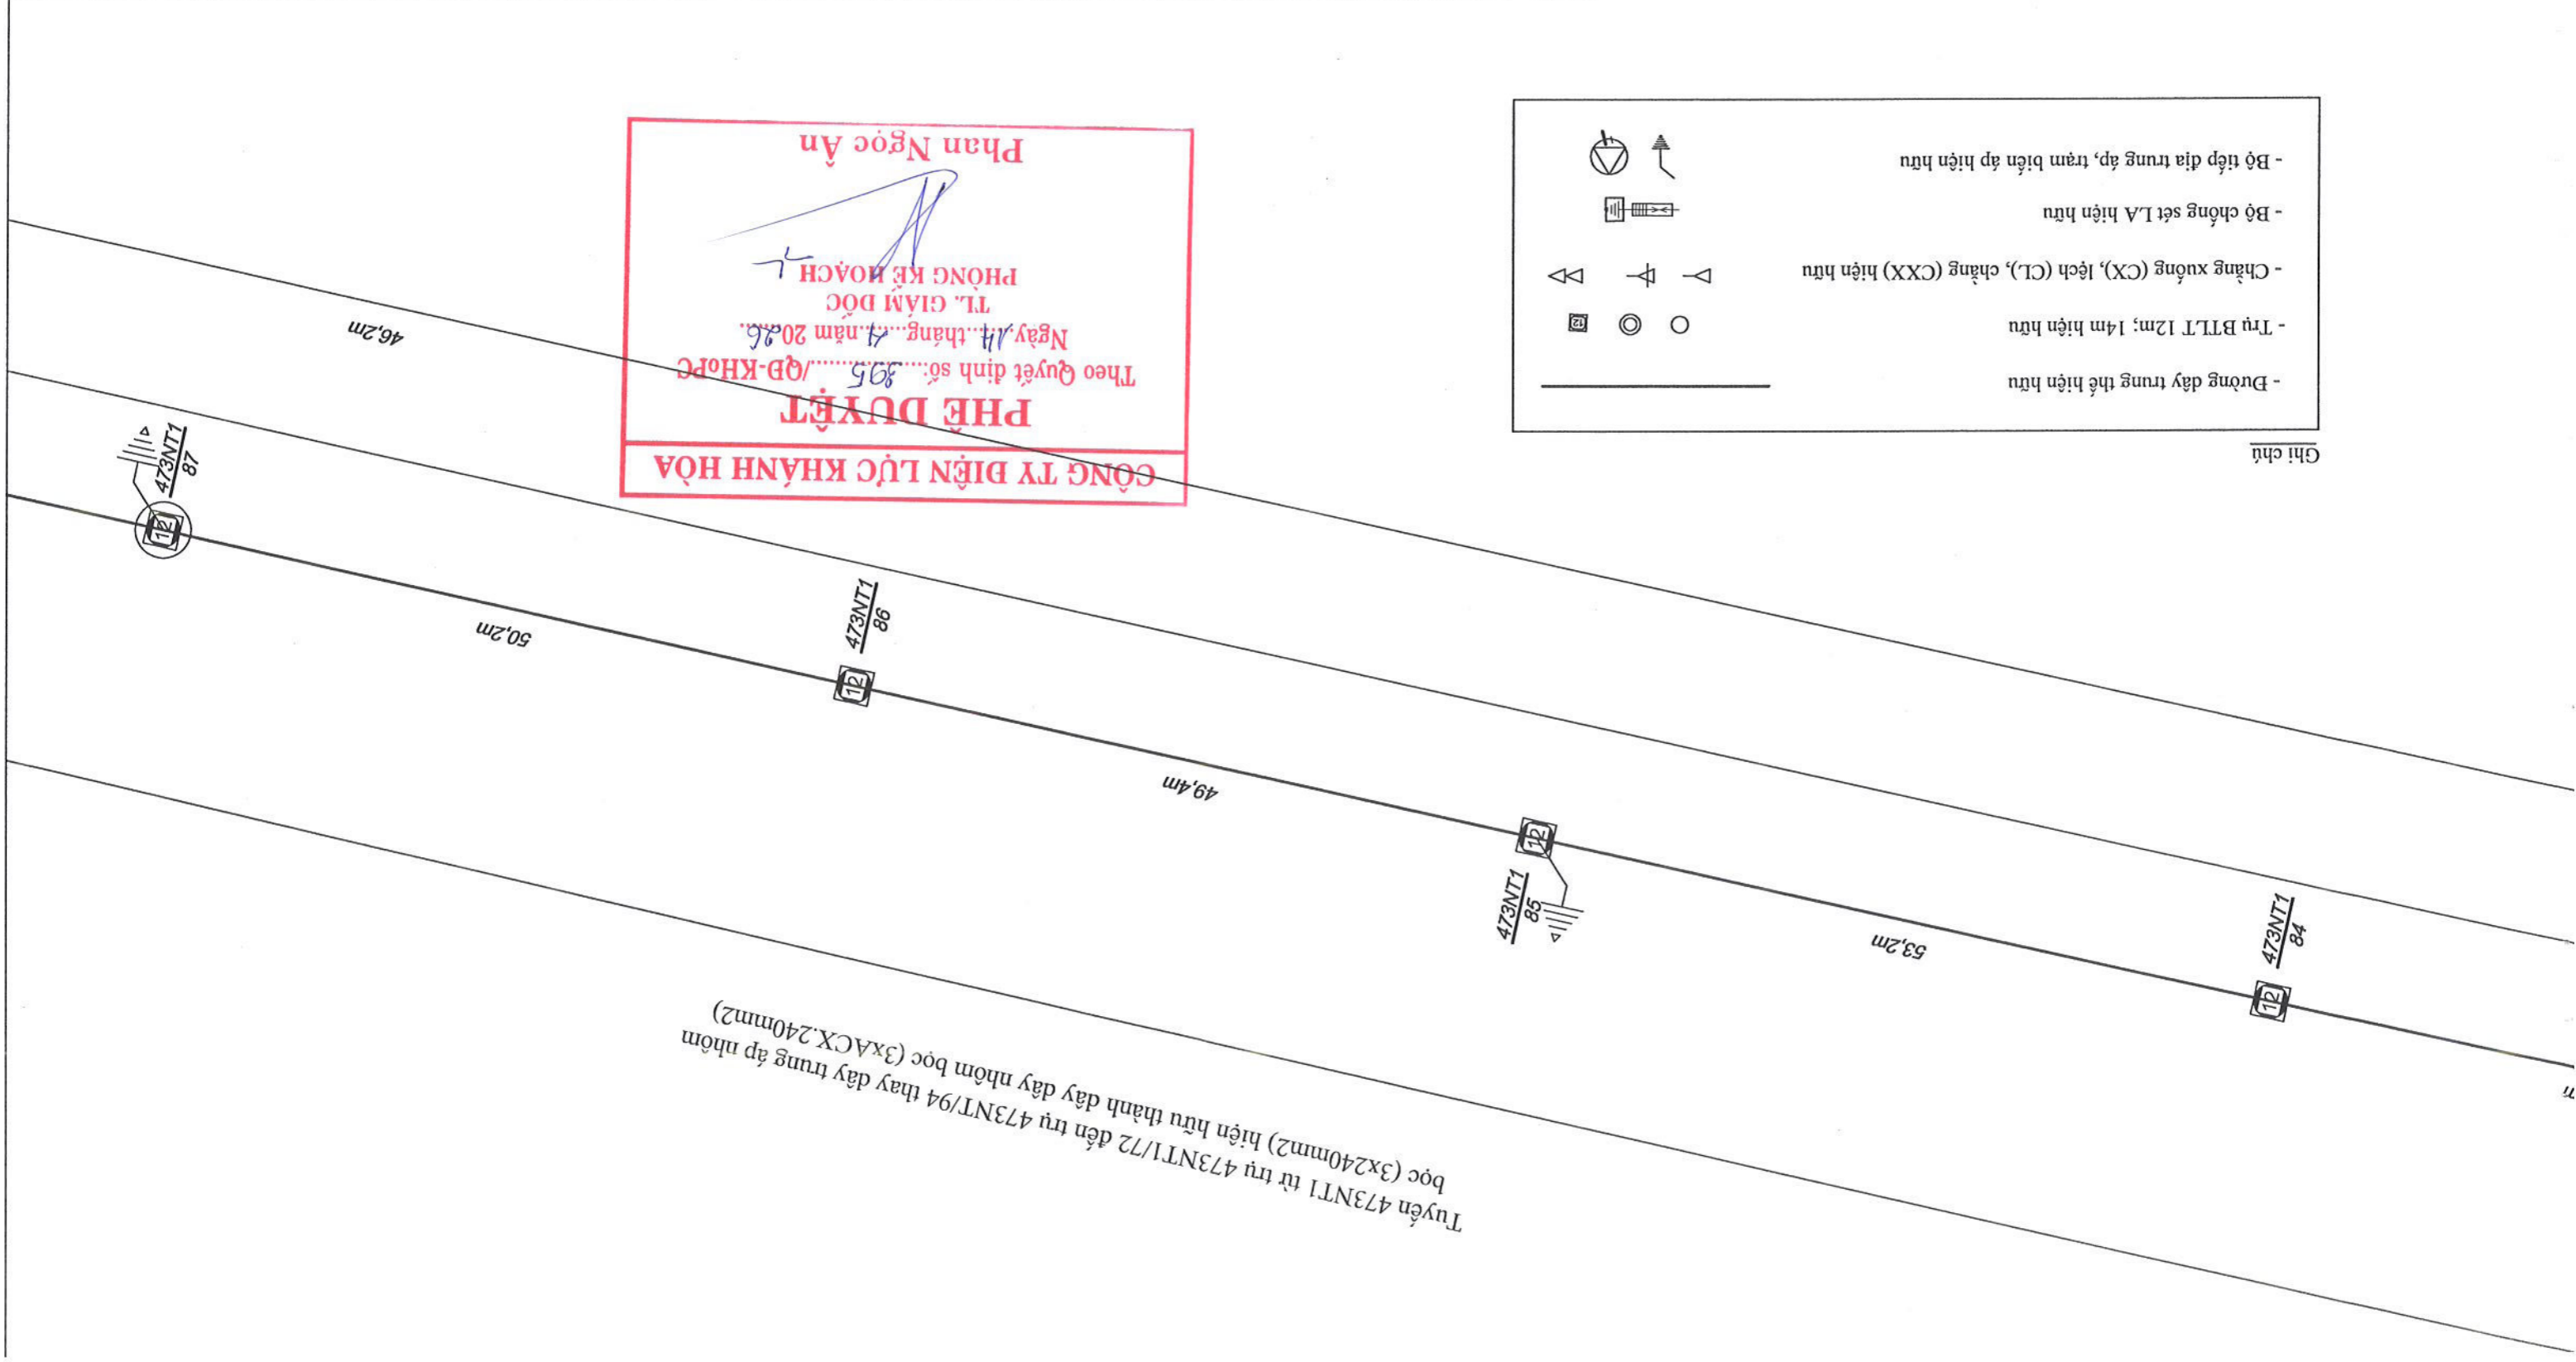


THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DŨNG		TỶ LỆ	/...../2026	
THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN		DT SCL	NGÀY KÝ	KH0PC - 2026
TT. TỔ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG		MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYẾN 473NT1		
PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ				
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐIỆN LỰC THUAN NAM		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QĐ THUAN NAM (BỘT 2 NĂM 2026)			

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định số: 895...../QĐ-KH0PC
 Ngày 14 tháng 7 năm 2026
 TL. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

 Phan Ngọc Ân

- Ghi chú
- Đường dây trung thế hiện hữu
 - Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
 - Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
 - Bộ chống sét LA hiện hữu
 - Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

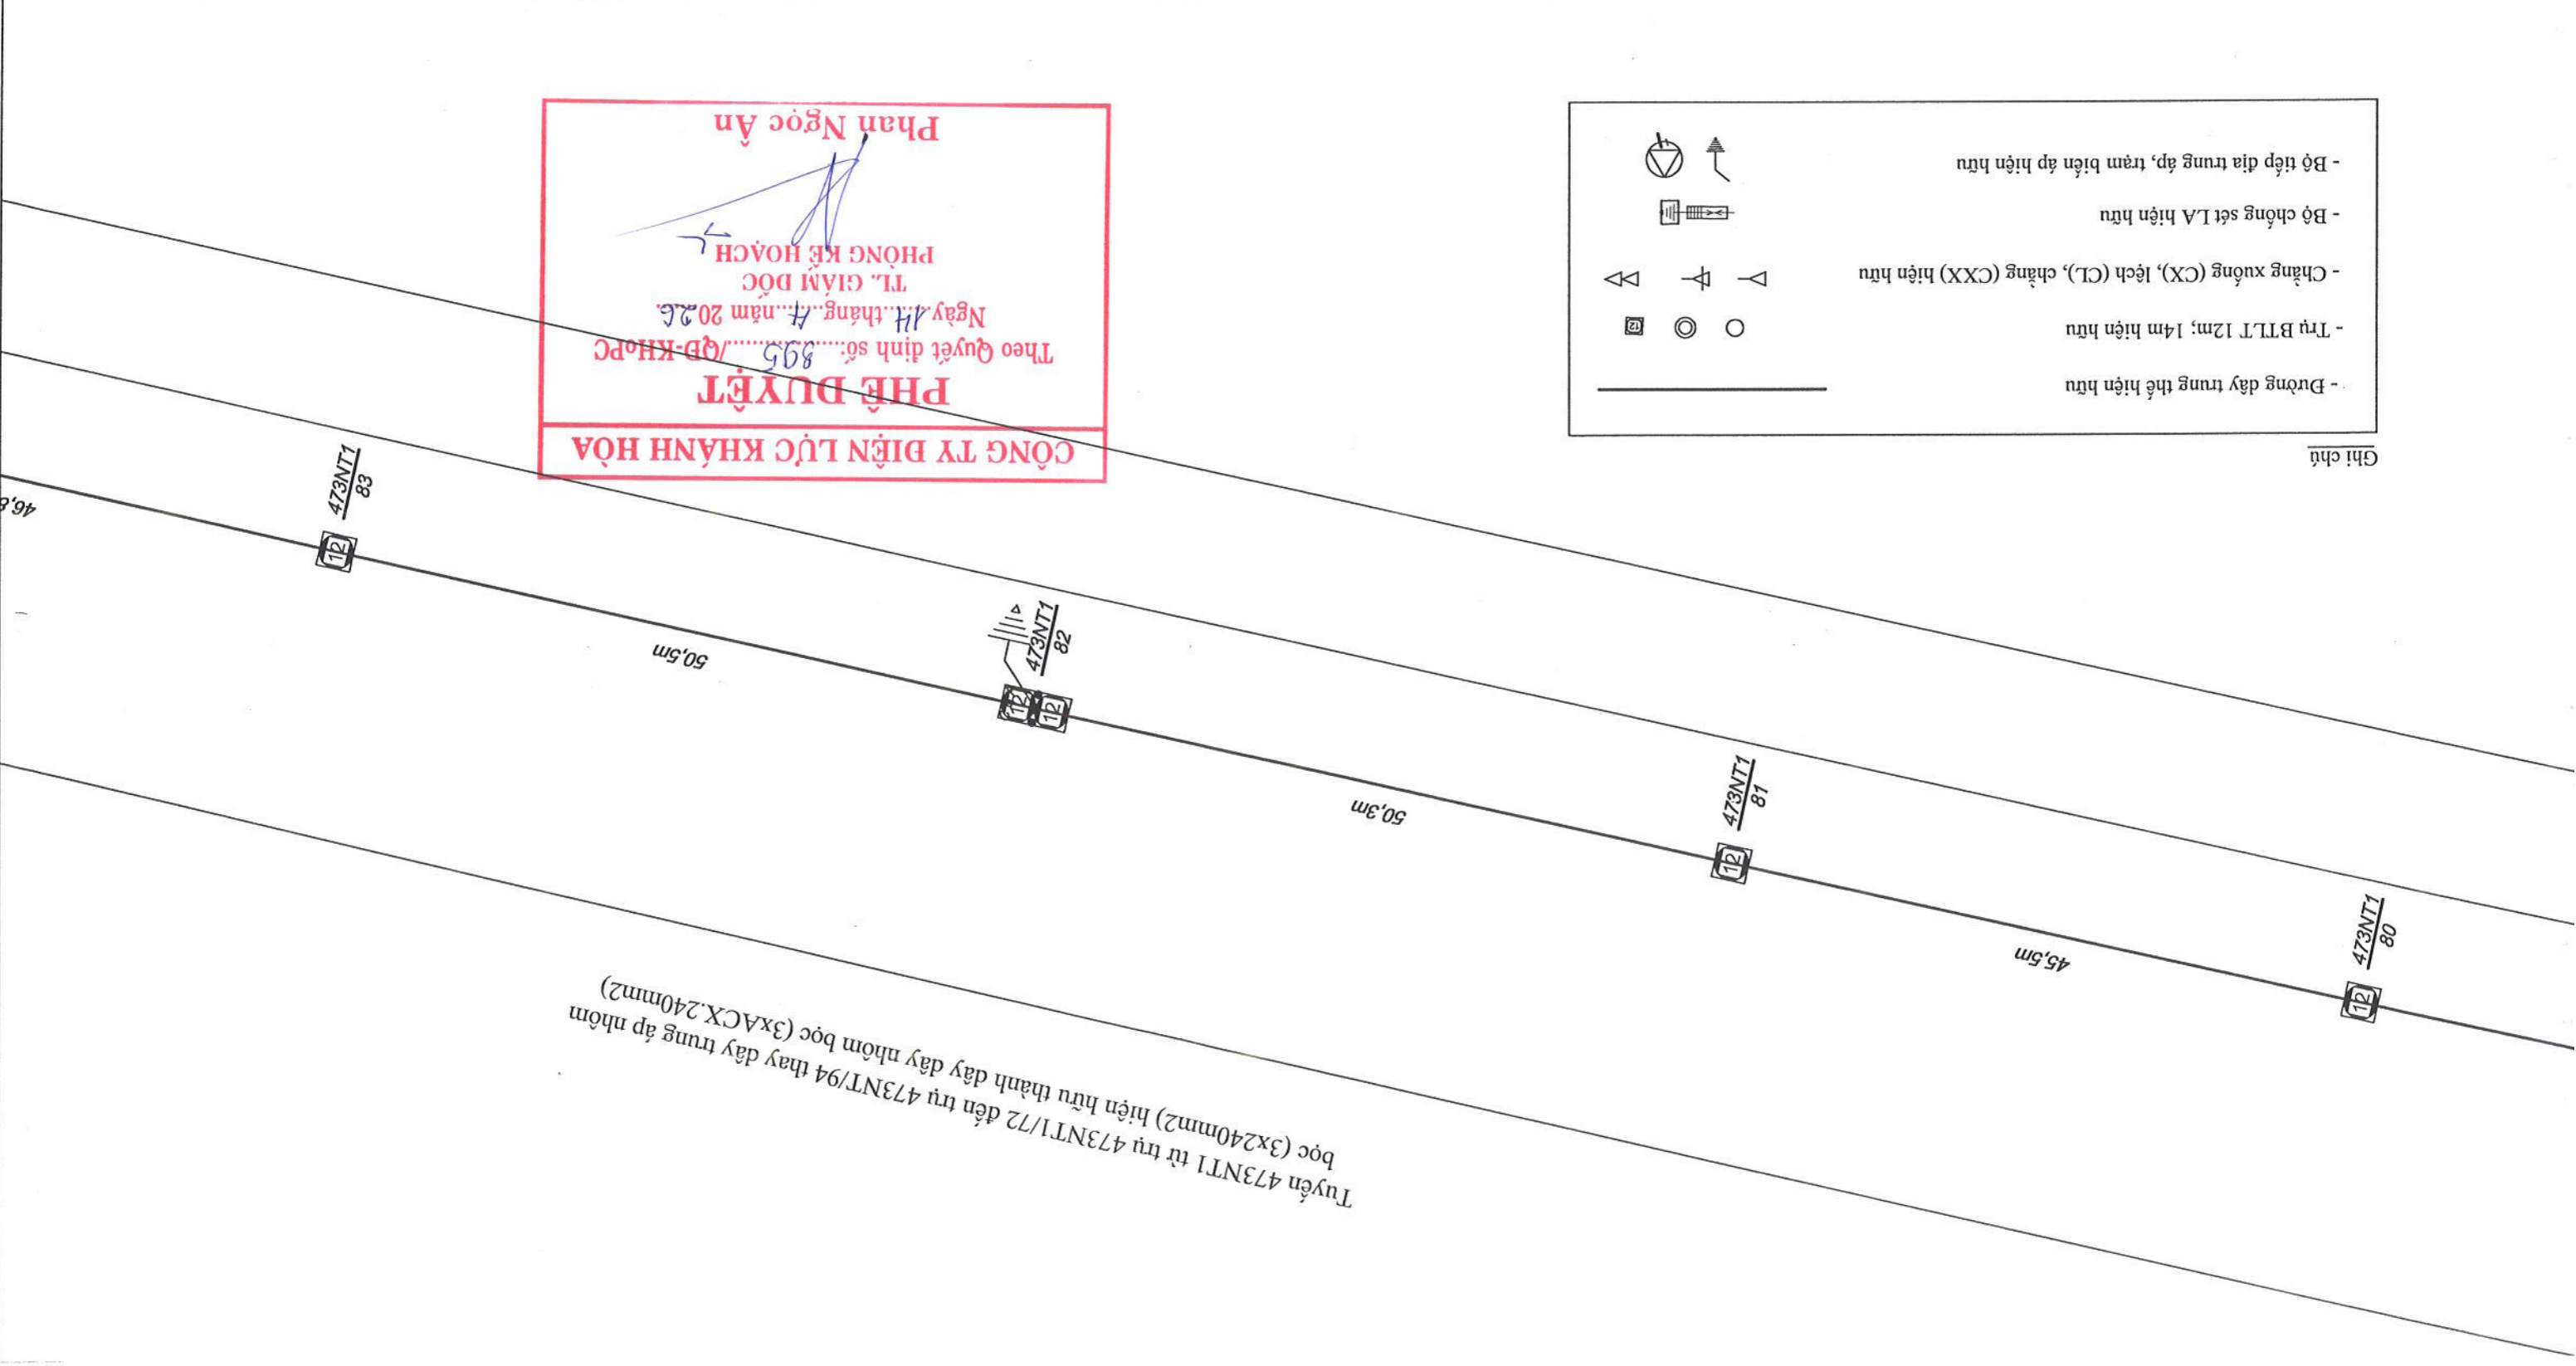



THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DUNG		TỶ LỆ	/...../2026	KHOPC - 2026	5/6
THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN		DT SCL	NGÀY KÝ		SỐ BV
TT. TỜ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG		MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYẾN 473NT1			
PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ					
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐIỆN LỰC THUAN NAM		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUAN NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)				

PHÊ DUYẾT
 Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
 Ngày: 14 tháng 4 năm 2026.
 TL. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

 Phan Ngọc Ân



- Ghi chú
- Đường dây trung thế hiện hữu
 - Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
 - Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
 - Bộ chống sét LA hiện hữu
 - Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

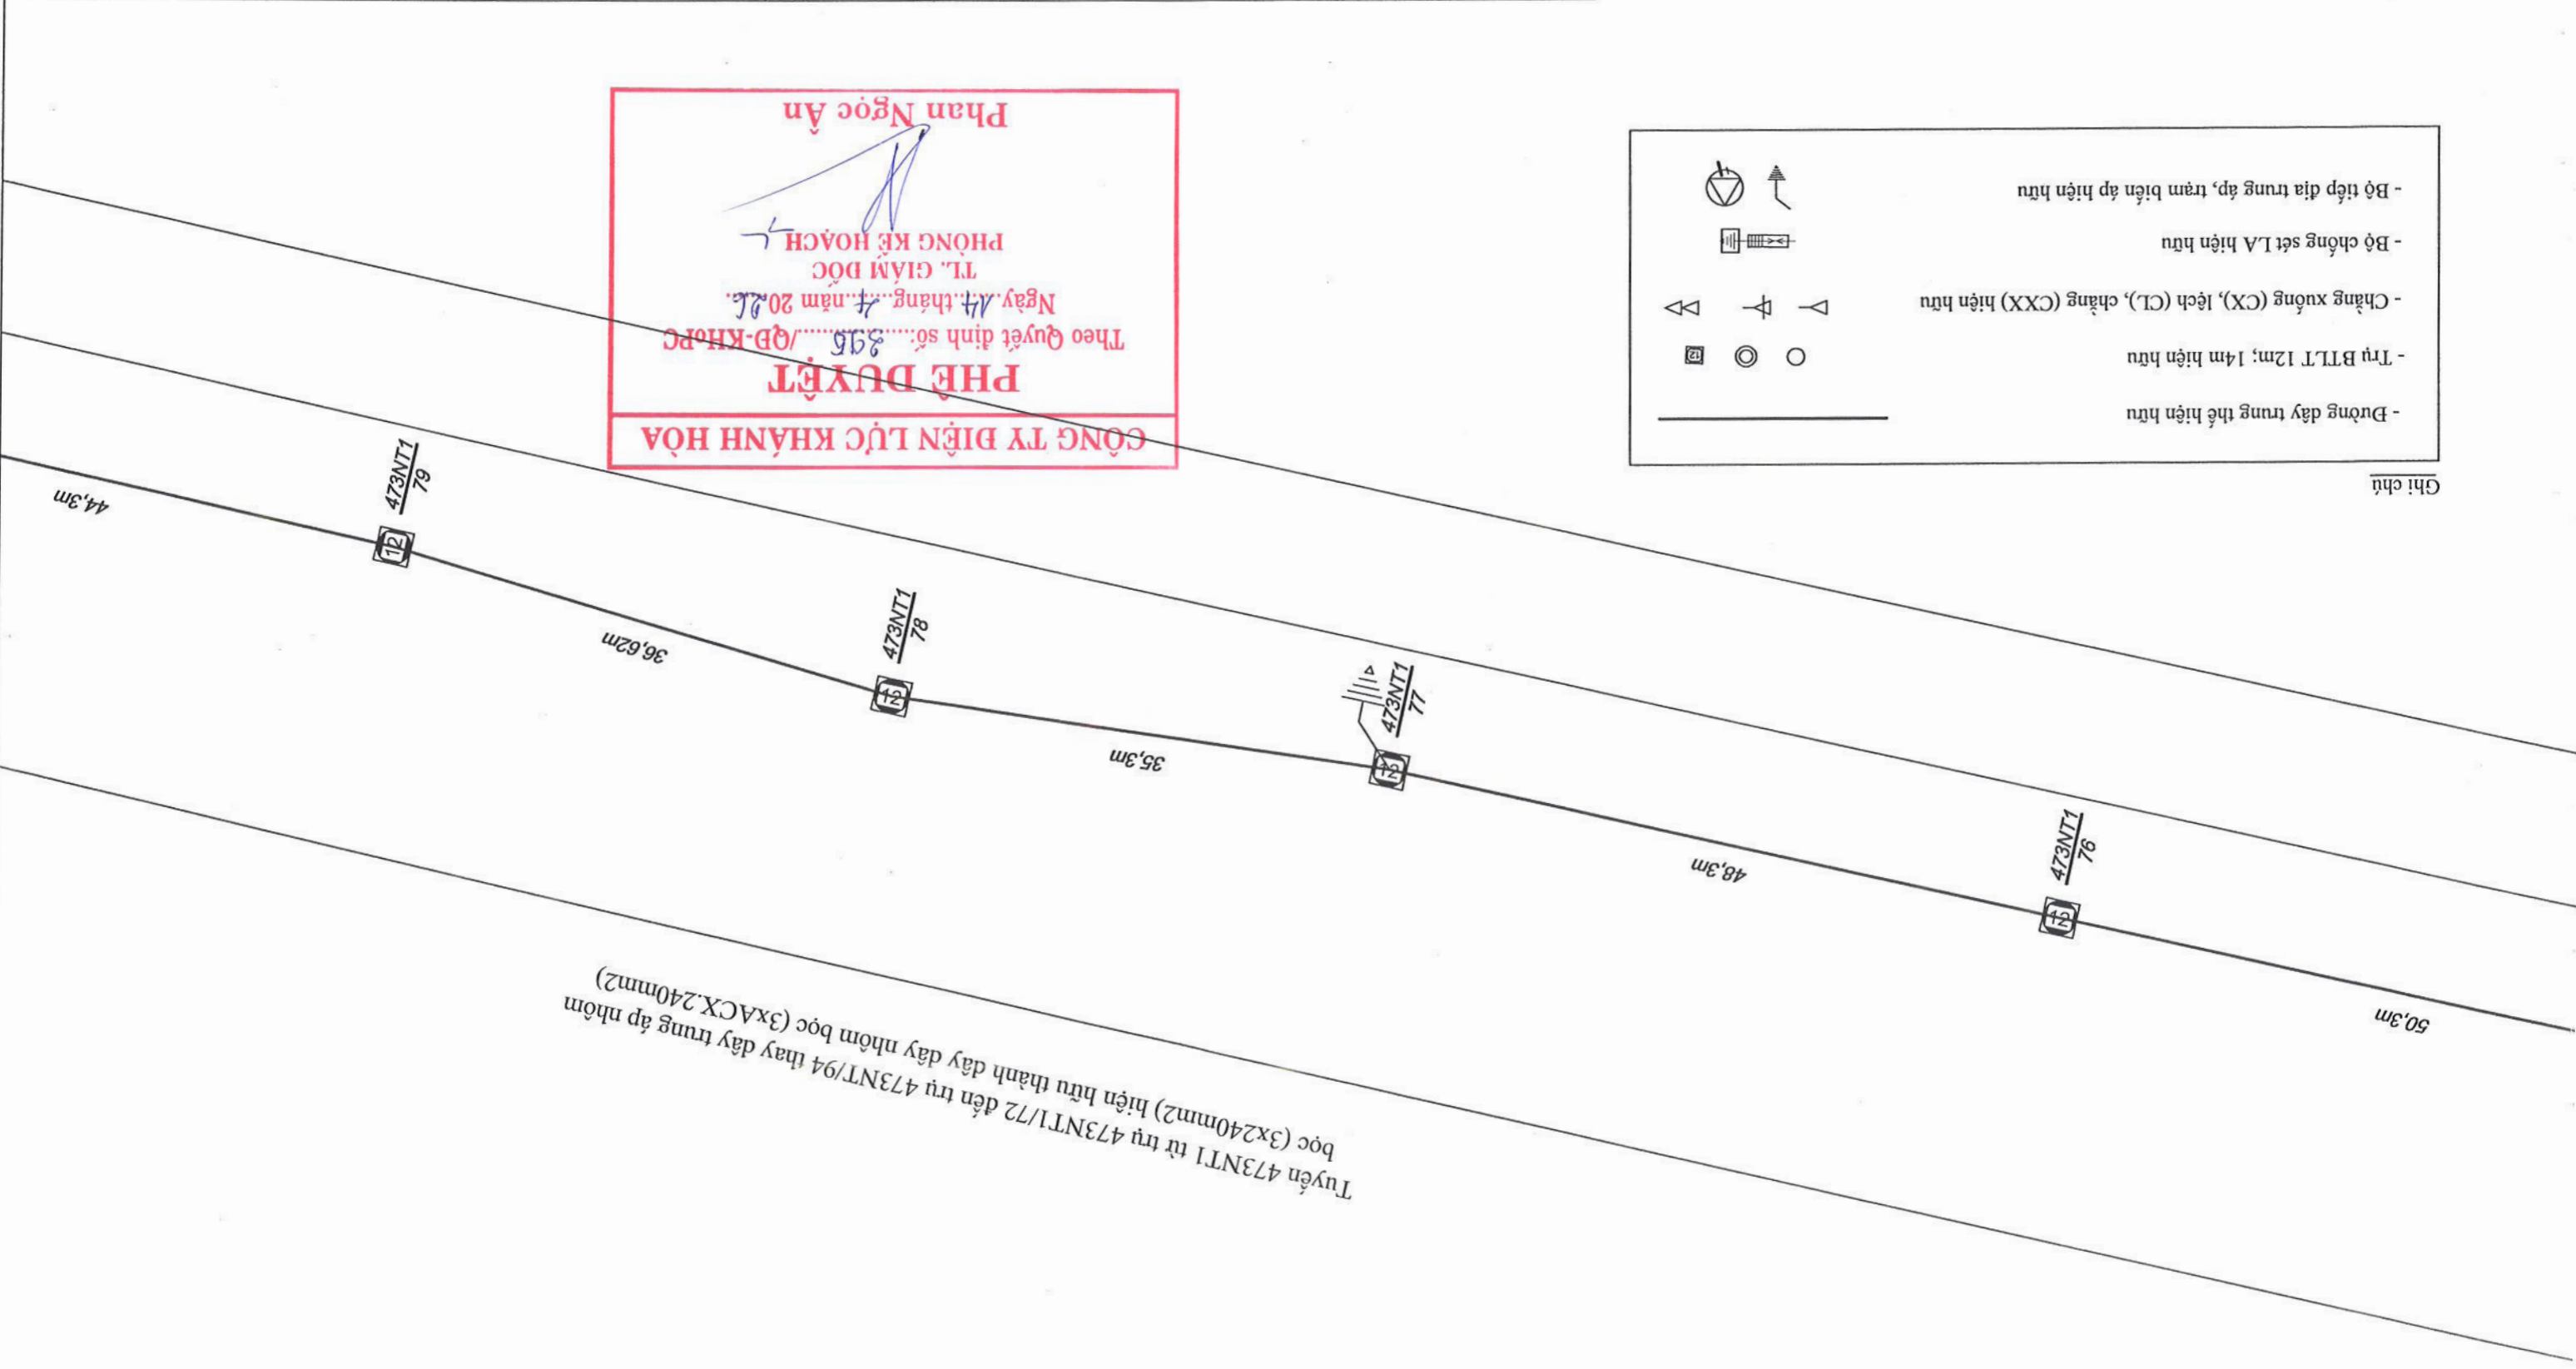


THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DŨNG		TỶ LỆ	/...../2026		6/6
THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN		DT SCL	NGÀY KÝ	KH0PC - 2026	SỐ BV
TT. TỜ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG		MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TUYẾN 473NT1			
PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ					
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘT 2 THẬN NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)				

Ghi chú

- Đường dây trung thế hiện hữu
- Trụ BTLT 12m; 14m hiện hữu
- Chằng xuống (CX), lệch (CL), chằng (CXX) hiện hữu
- Bộ chống sét LA hiện hữu
- Bộ tiếp địa trung áp, trạm biến áp hiện hữu

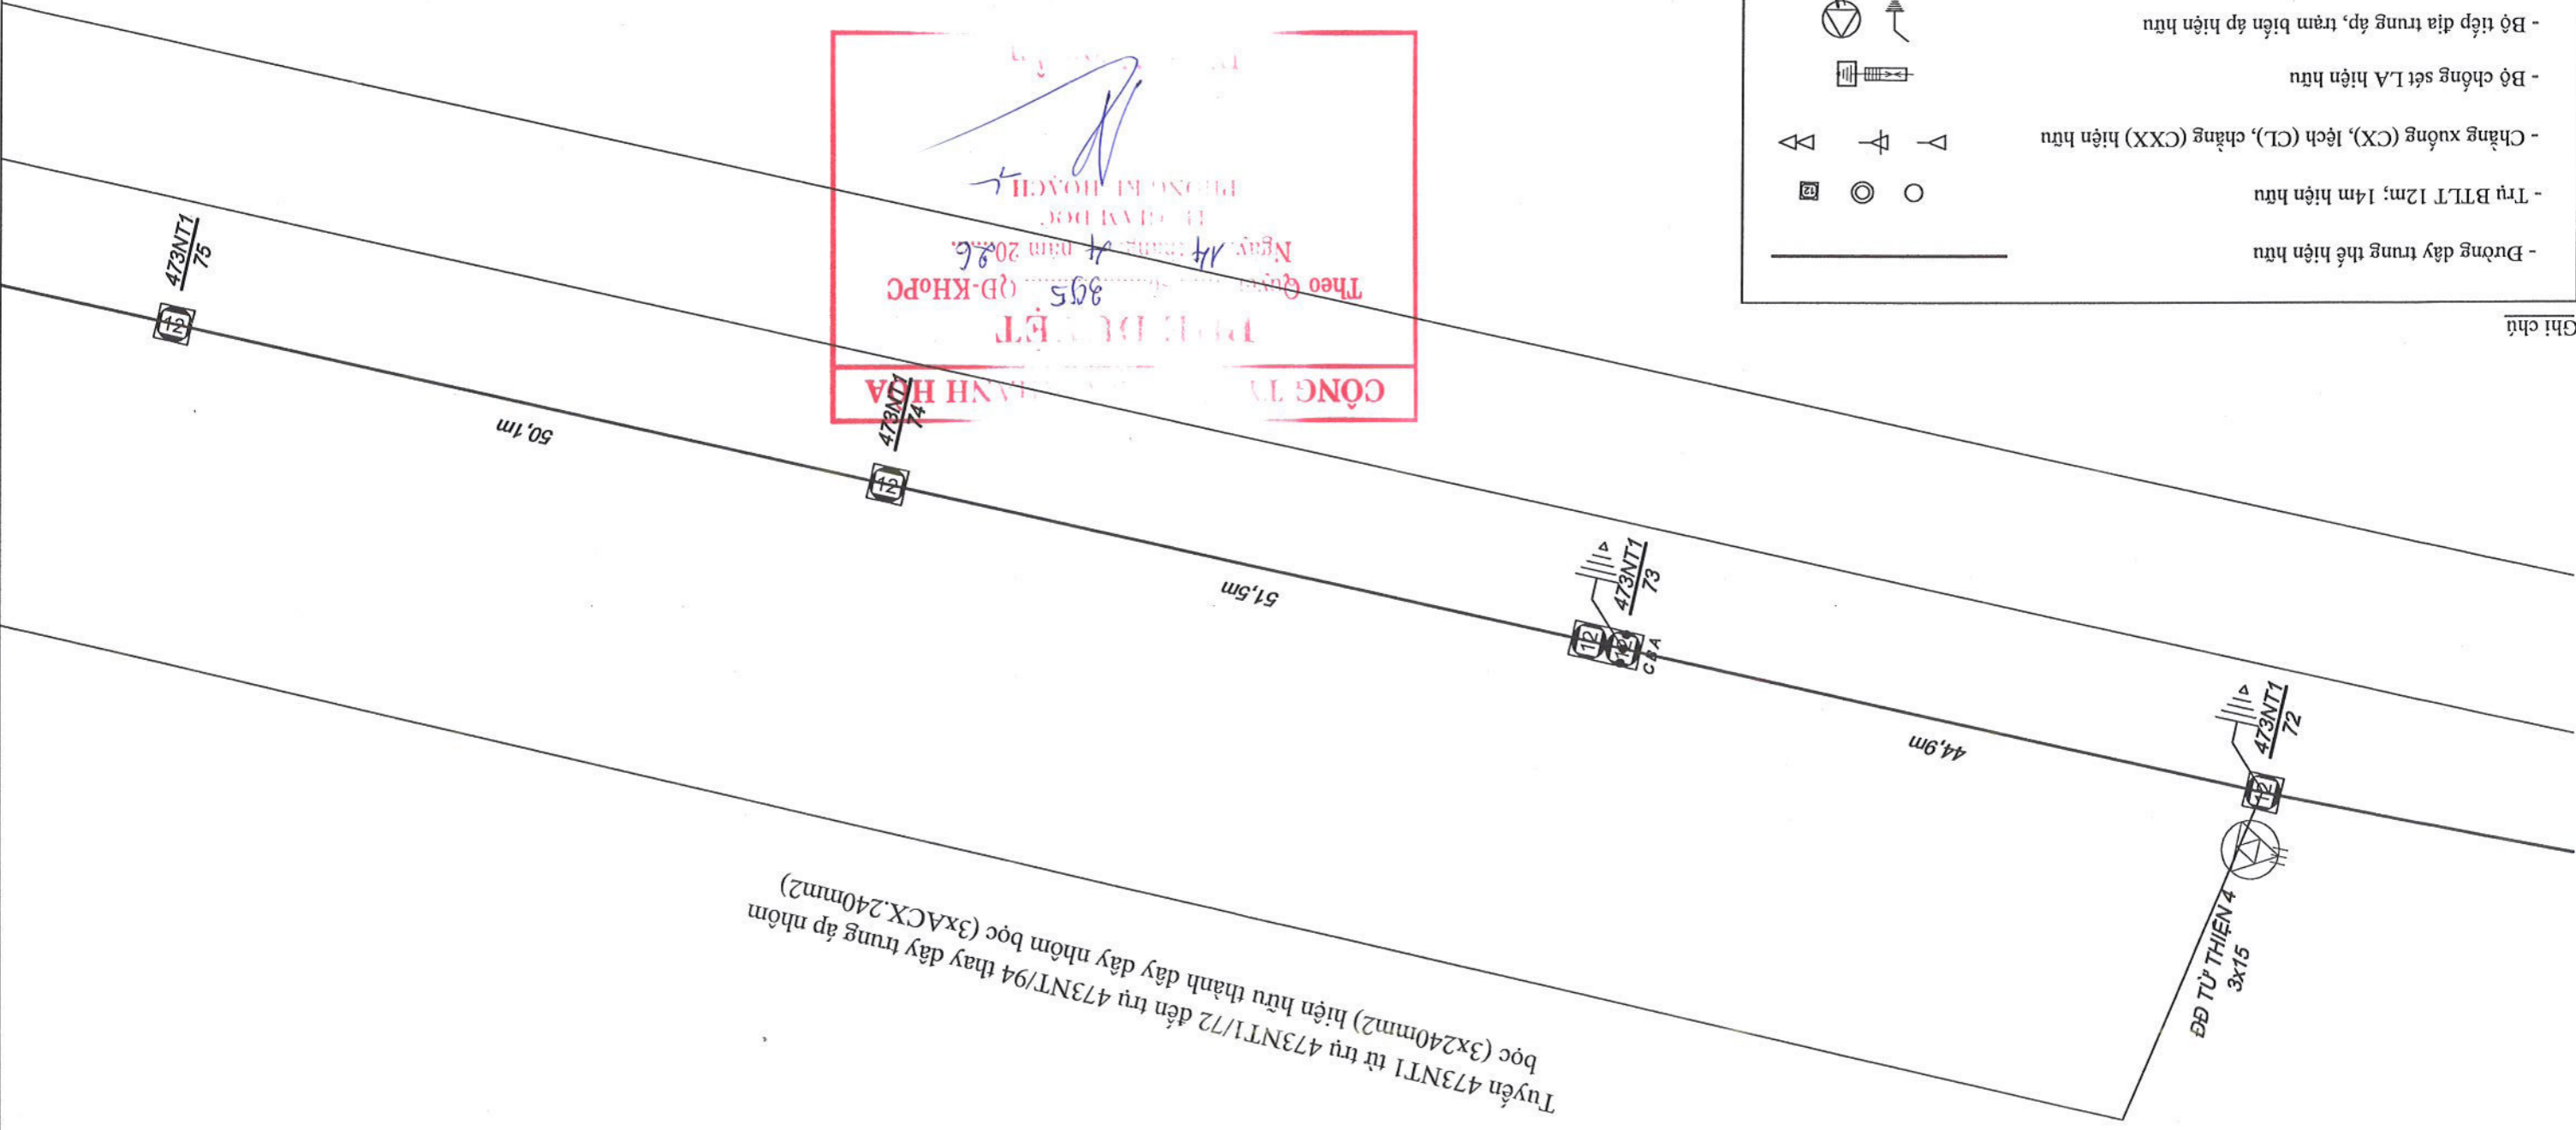Tuyến 473NT1 từ trụ 473NT1/72 đến trụ 473NT1/94 thay dây trung áp nhóm bọc (3x240mm²) hiện hữu thành dây nhóm bọc (3xACX.240mm²)

SỐ BV	KHOPC - 2026	/...../2026	TỶ LỆ	PHAN XUÂN DŨNG	THIẾT LẬP, VẼ
		NGÀY KÝ	DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ
(NHANH TRÂM TỪ THIÊN 17) THAY TRỪ TỪ 477NT1/18/12 ĐẾN TRỪ 477NT1/18/1912				ĐÀO MINH HỒNG	TT. TỐ QLKT
				TRƯƠNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC BỘT 2 NĂM 2026			CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA BIÊN LỰC THUẬN NAM		



CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
Ngày: 14 tháng 4 năm 2026

T.L. GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân

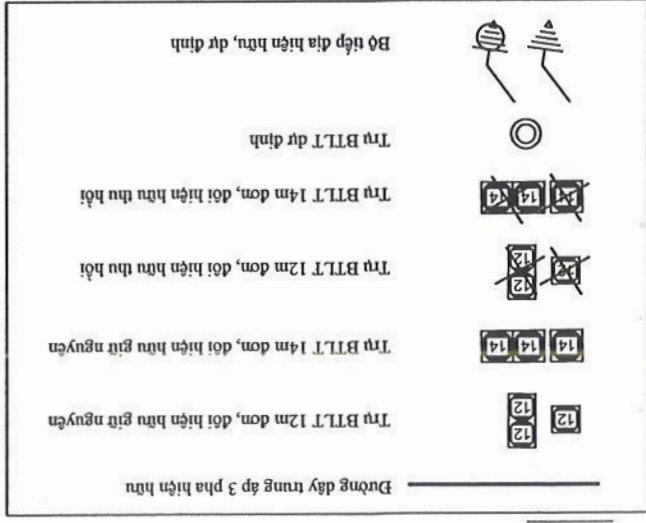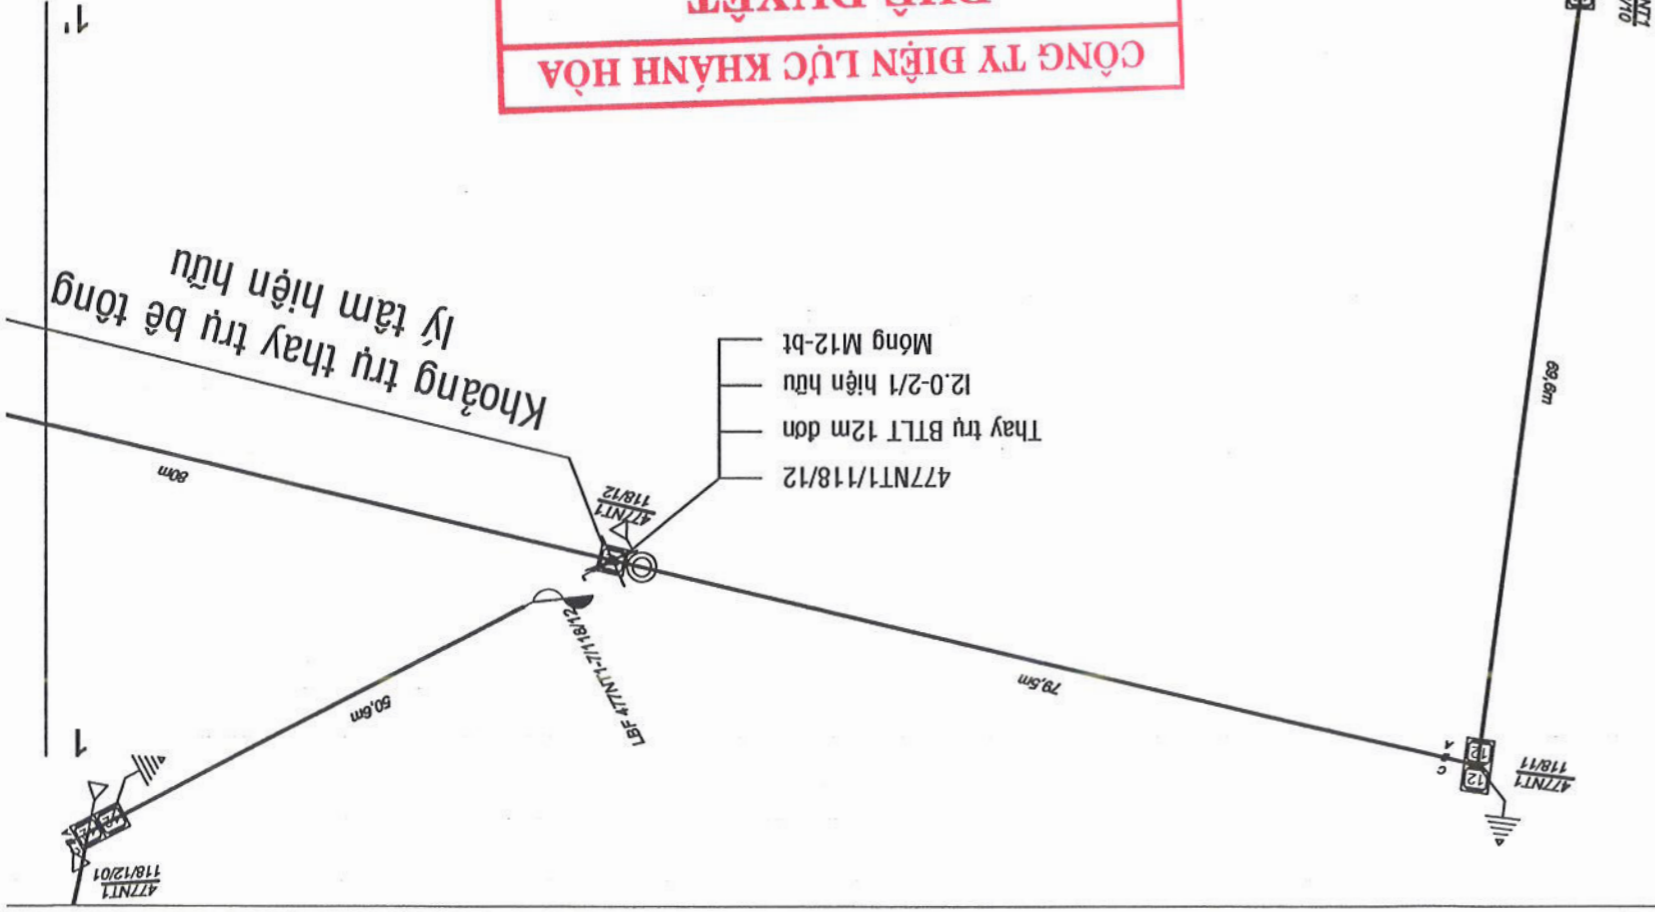

SỐ BV	KHOPC - 2026	TY LỆ	PHAN XUAN DUNG	THIẾT LẬP, VẼ	CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
		NGÀY KÝ		PHAN XUAN DUNG	
		DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ	
		THAY TRỪ TỪ 477NT1/118/12 ĐẾN TRỪ 477NT1/118/1512 (NHẢNH TRĂM TỪ THIÊN 17)	TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC	
		(ĐỢT 2 NĂM 2026)	TRƯỜNG NGỌC VŨ	TT. TỔ QLKT	
		SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỢT 2 NĂM 2026	TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

PHÊ DUYỆT


Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
Ngày: 14 tháng 4 năm 2026

TL. GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân

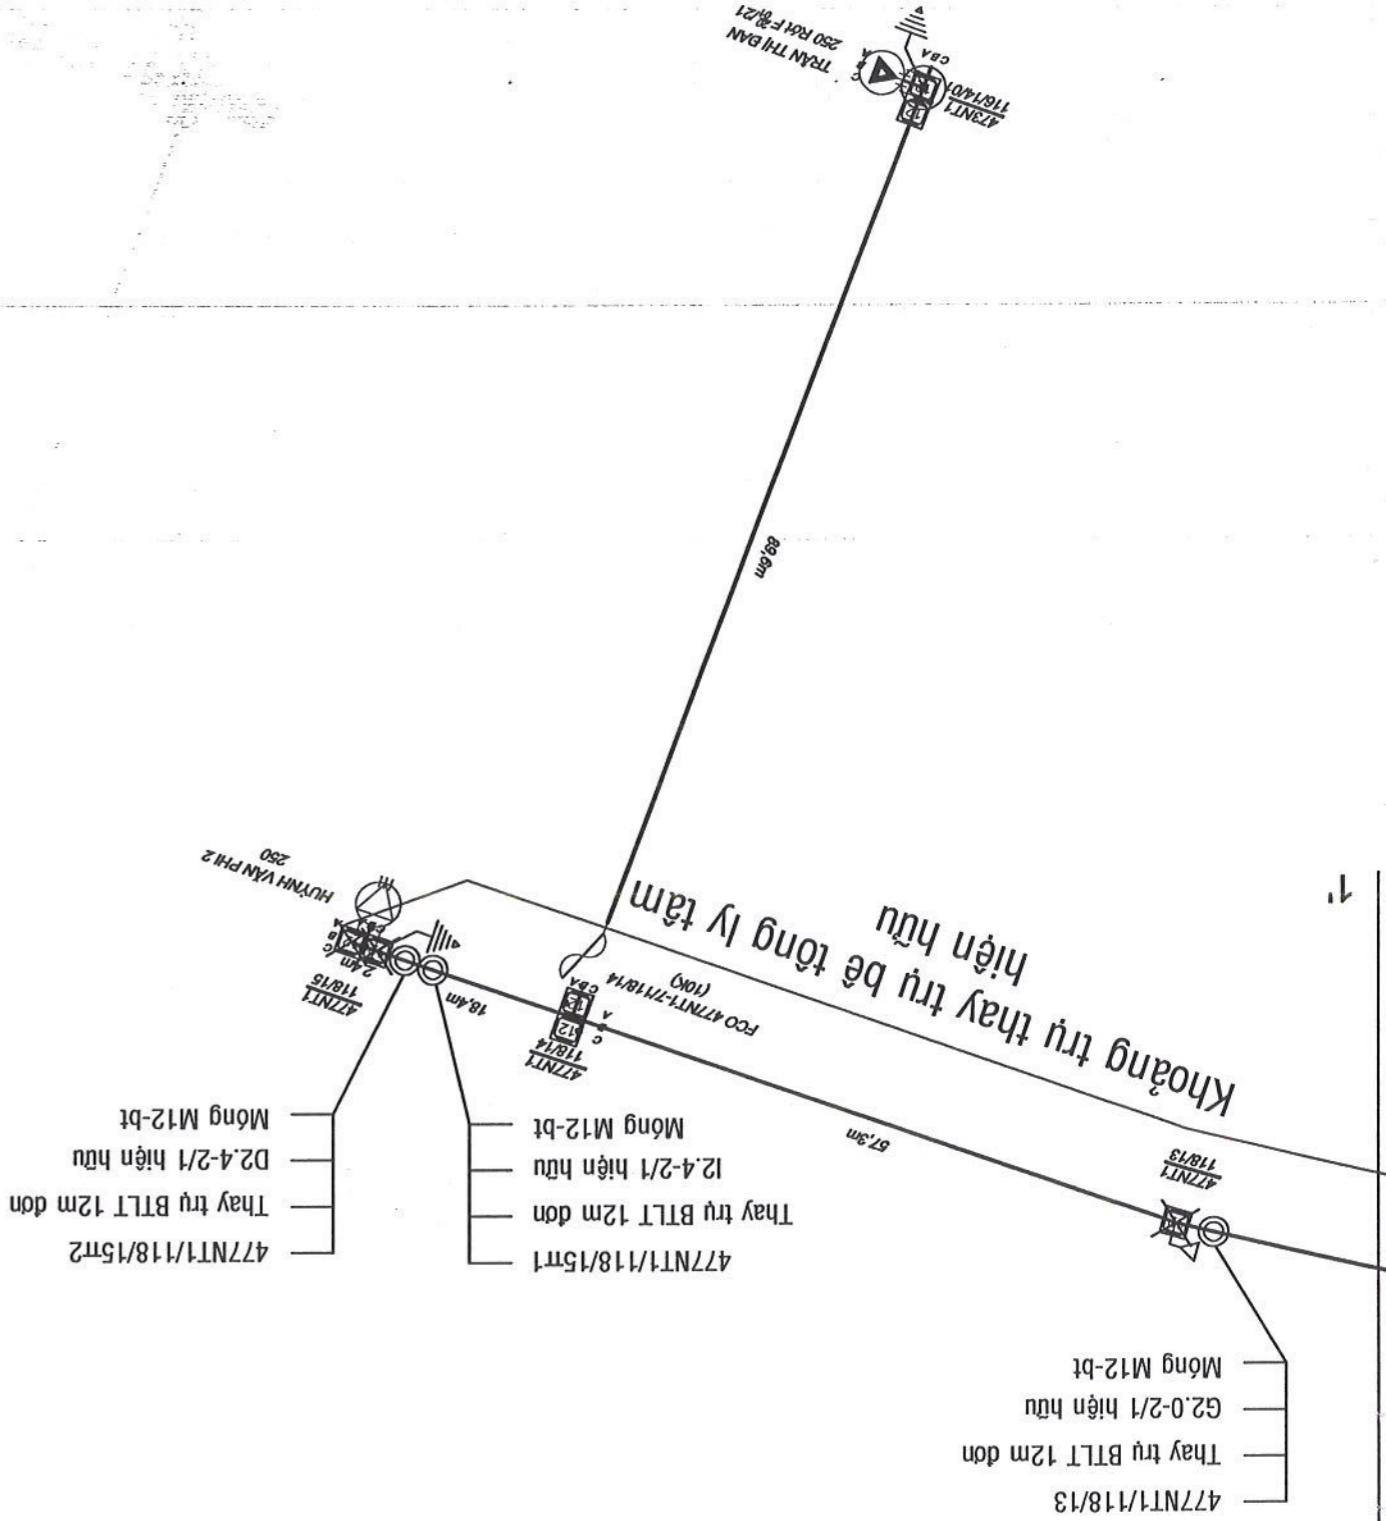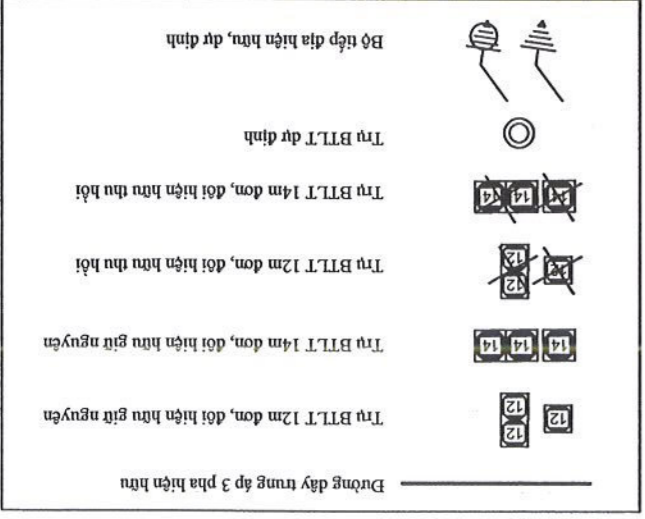

SỐ BV	KHOPC - 2026	NGÀY KÝ	TY LỆ		PHAN XUAN DUNG	THIẾT LẬP, VẼ
		DT SCL			BÀ TRUNG TUYEN	THIẾT KẾ
		MƯỜI NHIN THUAN 2			ĐÀO MINH HONG	TT. TỐ QLKT
		THAY TRỤ TỪ 475NP/239/56/01 ĐẾN TRỤ 475NP/239/56/1112 (CẤP ĐIỆN TRÂM)			TRƯƠNG NGỌC VU	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỢT 2 NĂM 2026				CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA		
BIÊN LỤC THUẬN NAM				BIÊN LỤC THUẬN NAM		

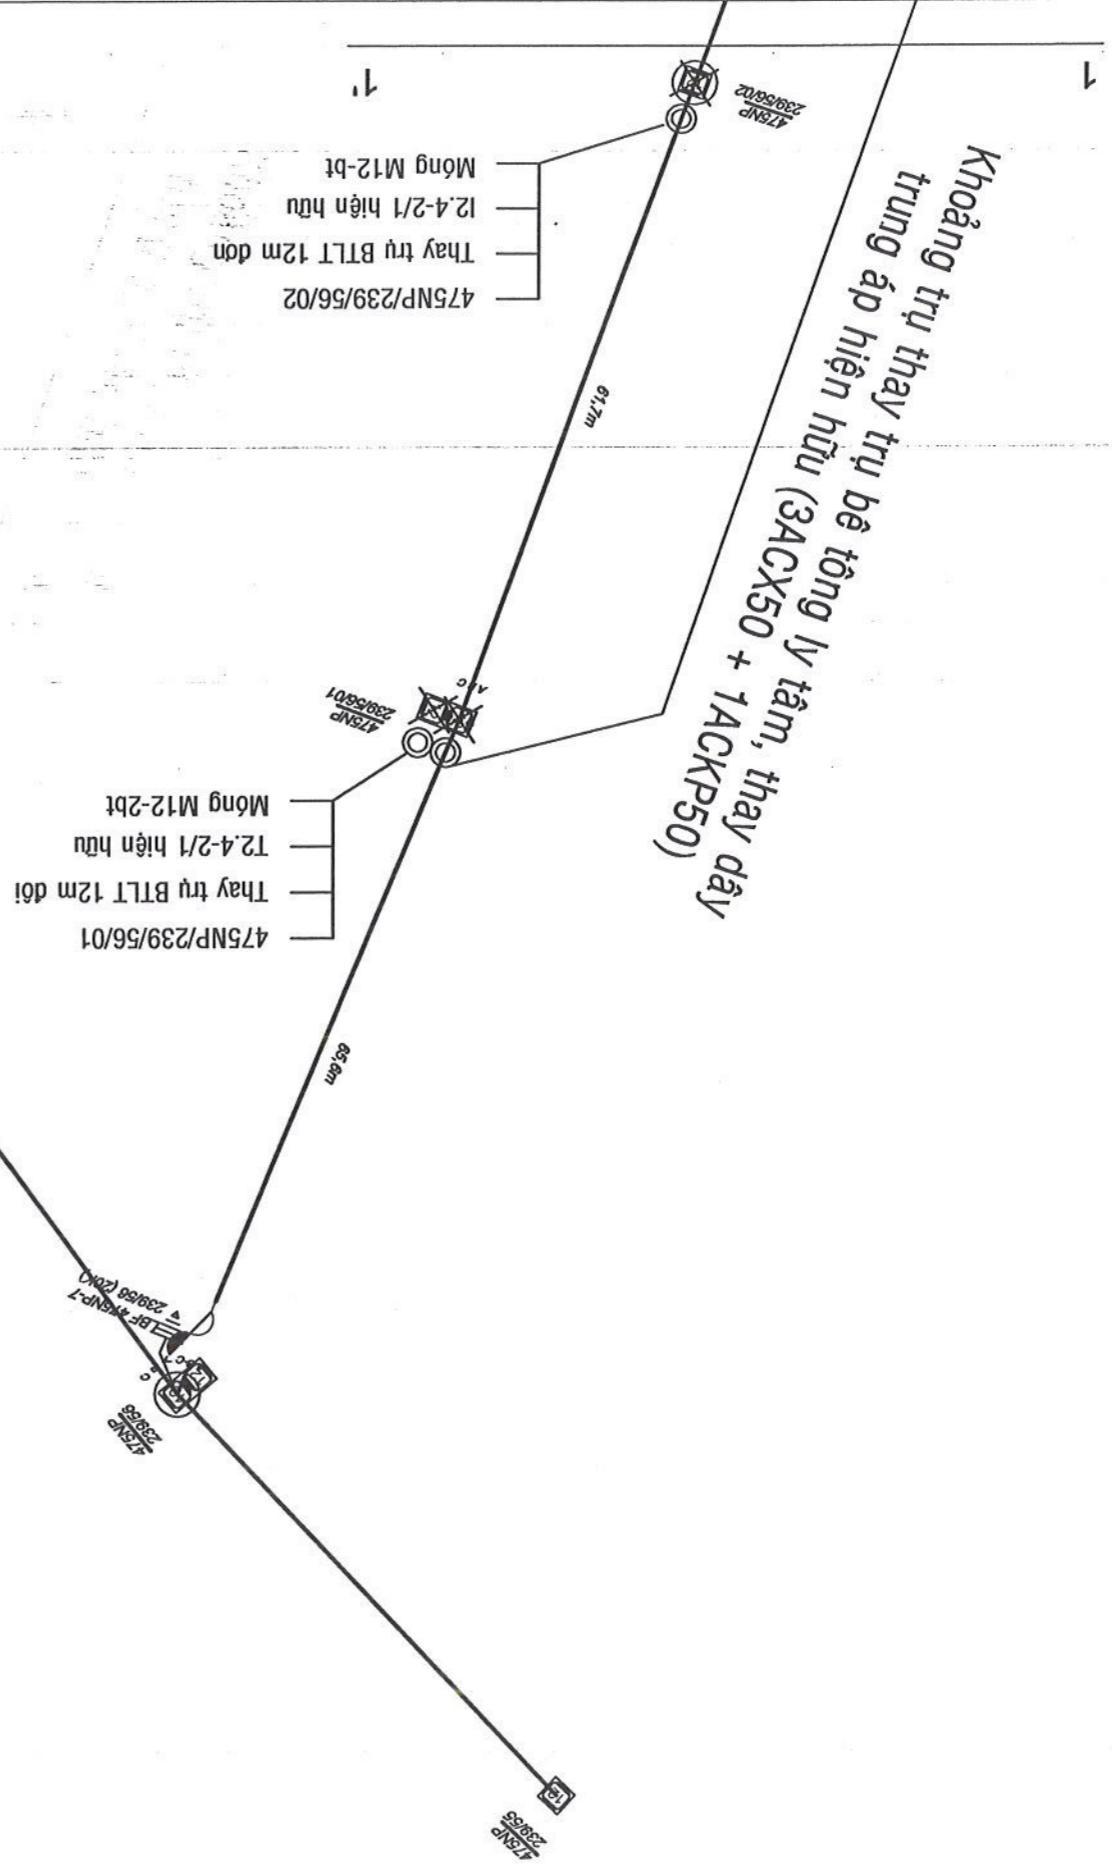

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số: 895/QĐ-KHOPC

Ngày 14 tháng 4 năm 2026


T. GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân

Ghi chú:

- Đường dây trung áp 3 pha hiện hữu
- Trụ BTLT 12m đơn, đôi hiện hữu giữ nguyên
- Trụ BTLT 14m đơn, đôi hiện hữu giữ nguyên
- Trụ BTLT 12m đơn, đôi hiện hữu thu hồi
- Trụ BTLT 14m đơn, đôi hiện hữu thu hồi
- Trụ BTLT dự định
- Bộ tiếp địa hiện hữu, dự định

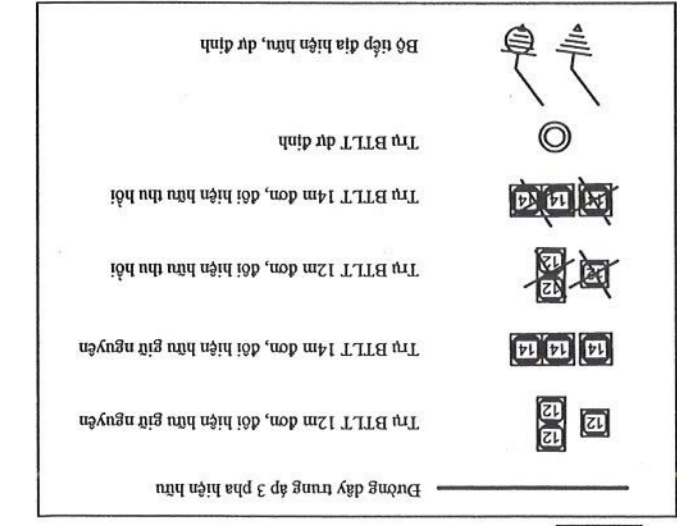


CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA


PHE DUYẾT

Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
 Ngày: 14 tháng 4 năm 2026
 T. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH
 Phan Ngọc Ân

SỐ BV	KHOPC - 2026	NGÀY KÝ	TY LỆ	THIẾT LẬP, VẼ
		/...../2026		PHAN XUÂN DŨNG
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THỦY NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)	THAY TRỤ TỪ 475NP/239/56/01 ĐẾN TRỤ 475NP/239/56/1112 (CẤP ĐIỆN TRÂM MƯỜI MINH THUẬN 2)	TRƯỜNG NGỌC VŨ	TT. TỒI QLKT	THIẾT KẾ
	CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	TRƯỜNG NGỌC VŨ	ĐẠO MINH HỒNG	THIẾT KẾ
			DT SCL	

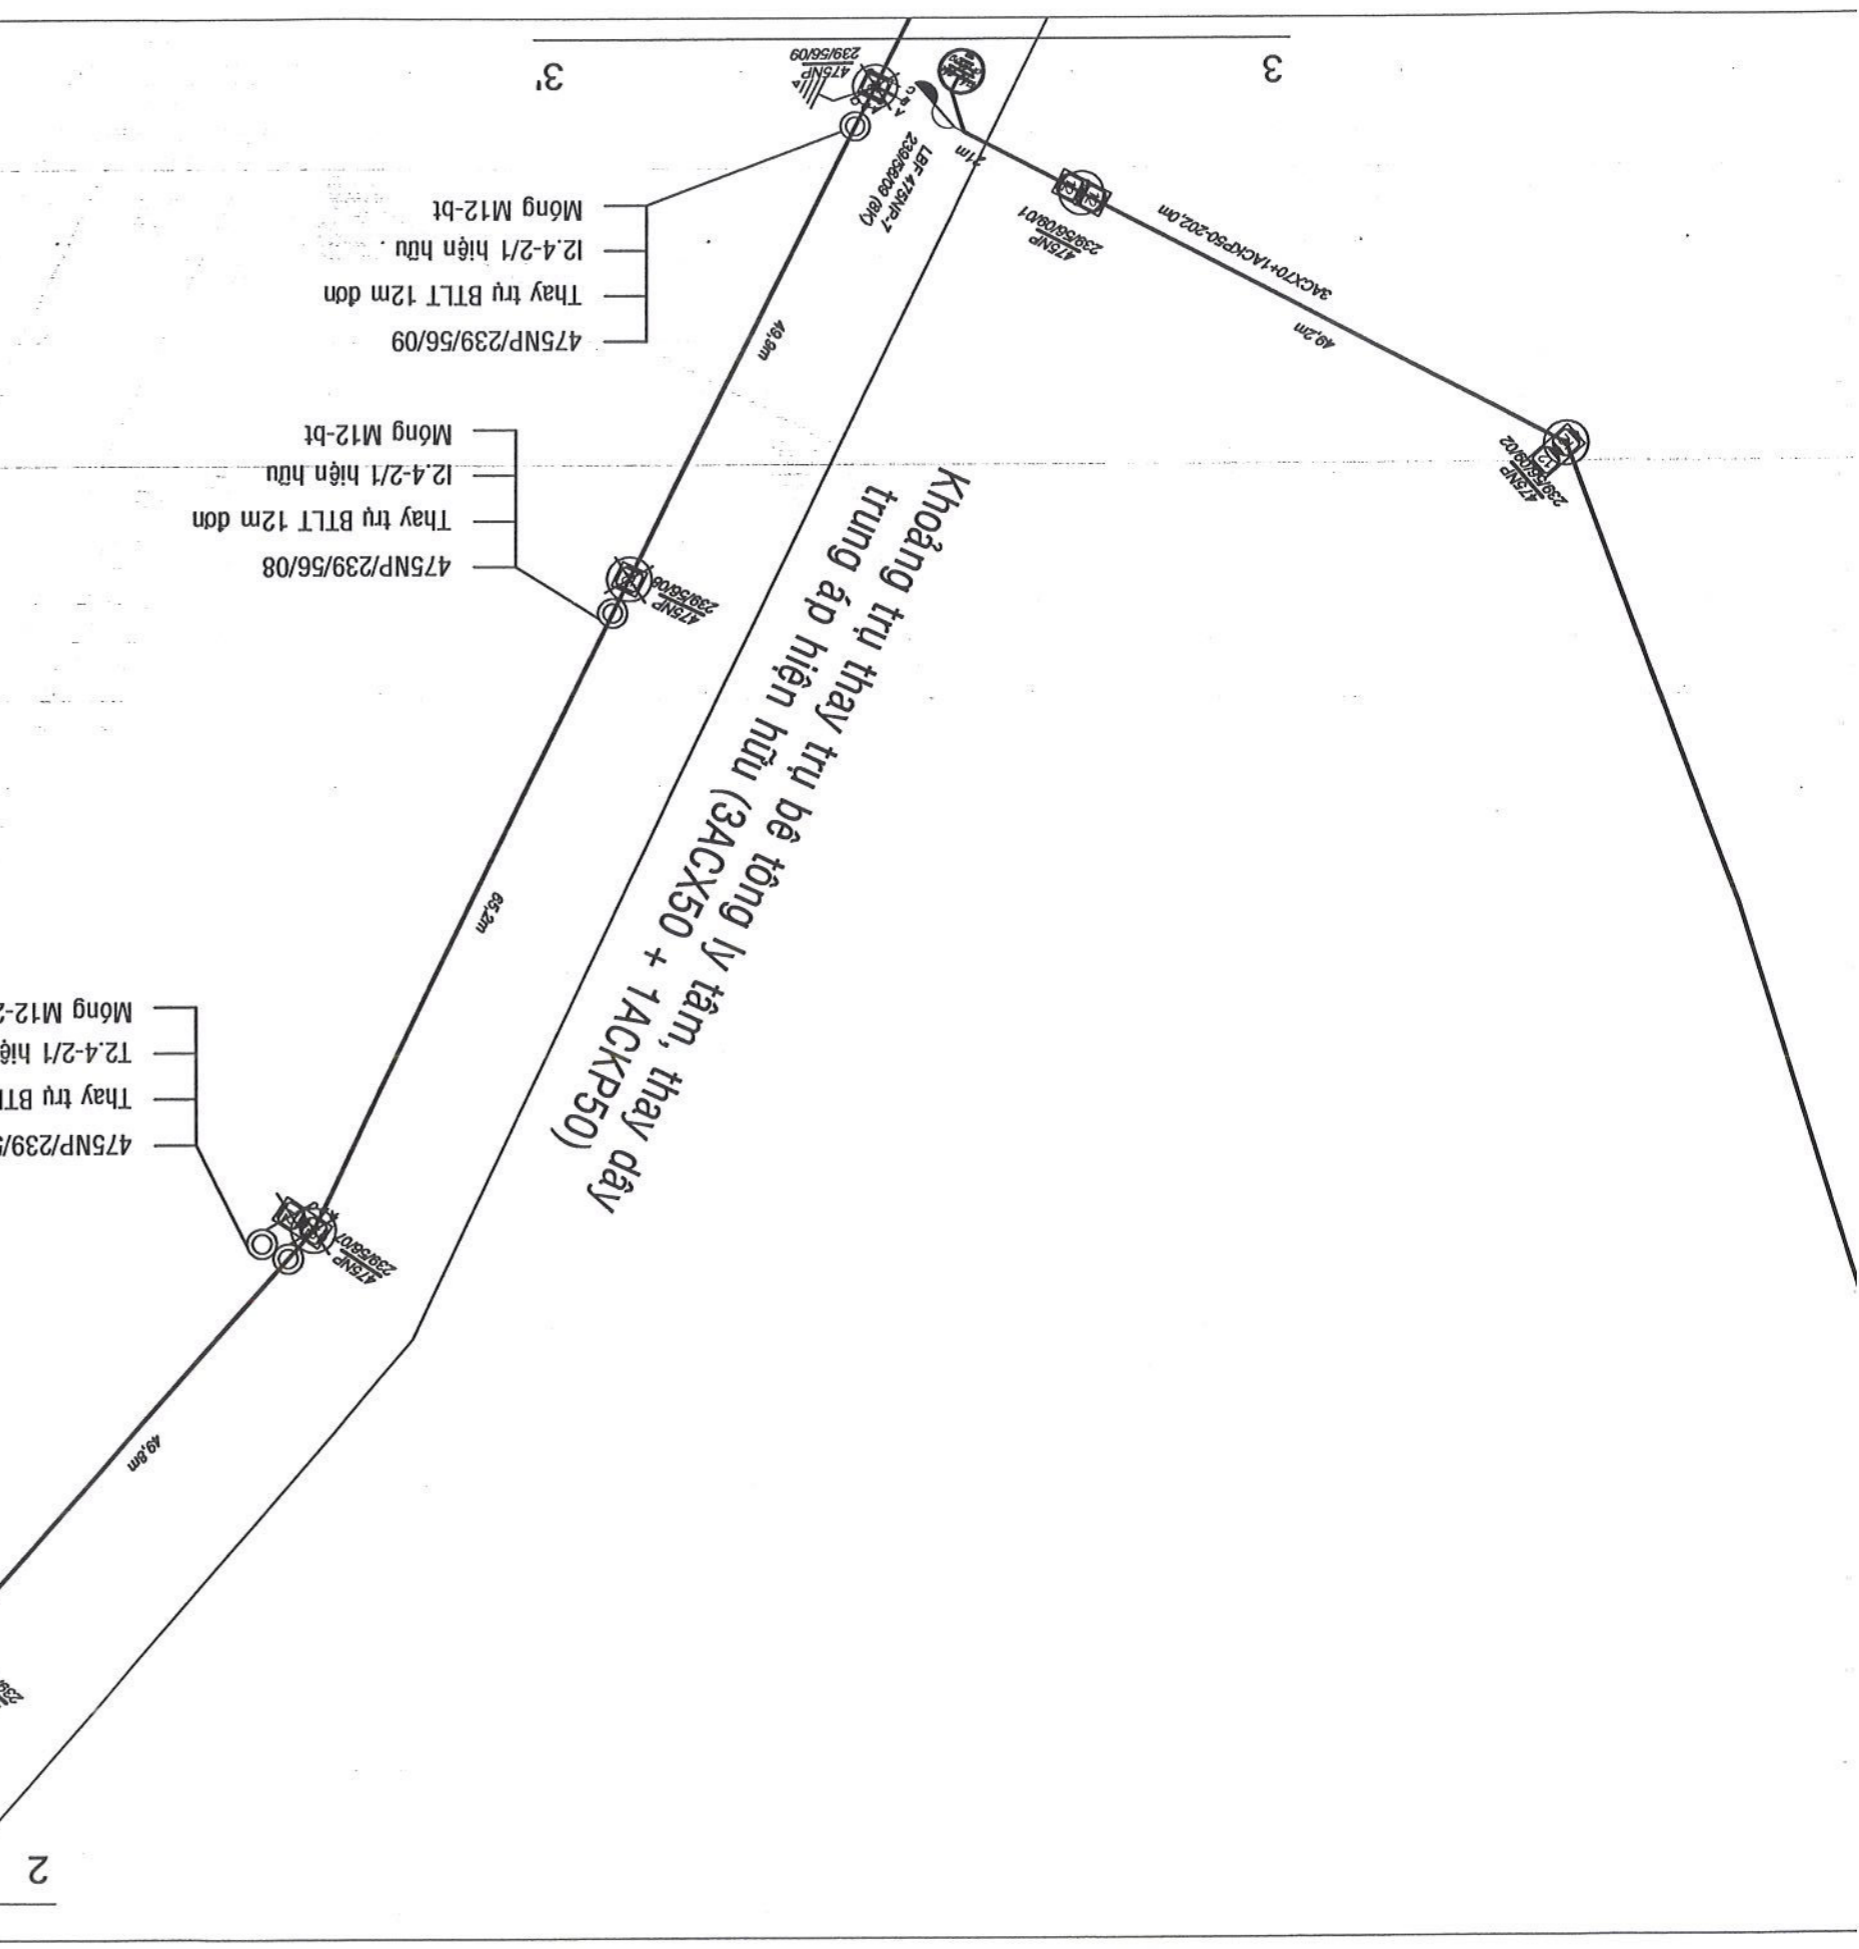


SỐ BV	KHOPC - 2026	TY LỆ	PHAN XUÂN DŨNG	THIẾT LẬP, VẼ
		NGÀY KÝ	/...../2026	
THAY TRỮ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1			DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN
			TRƯỜNG NGỌC VŨ	TH. TỐ QLKT
			TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỢT 2 NĂM 2026			CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	

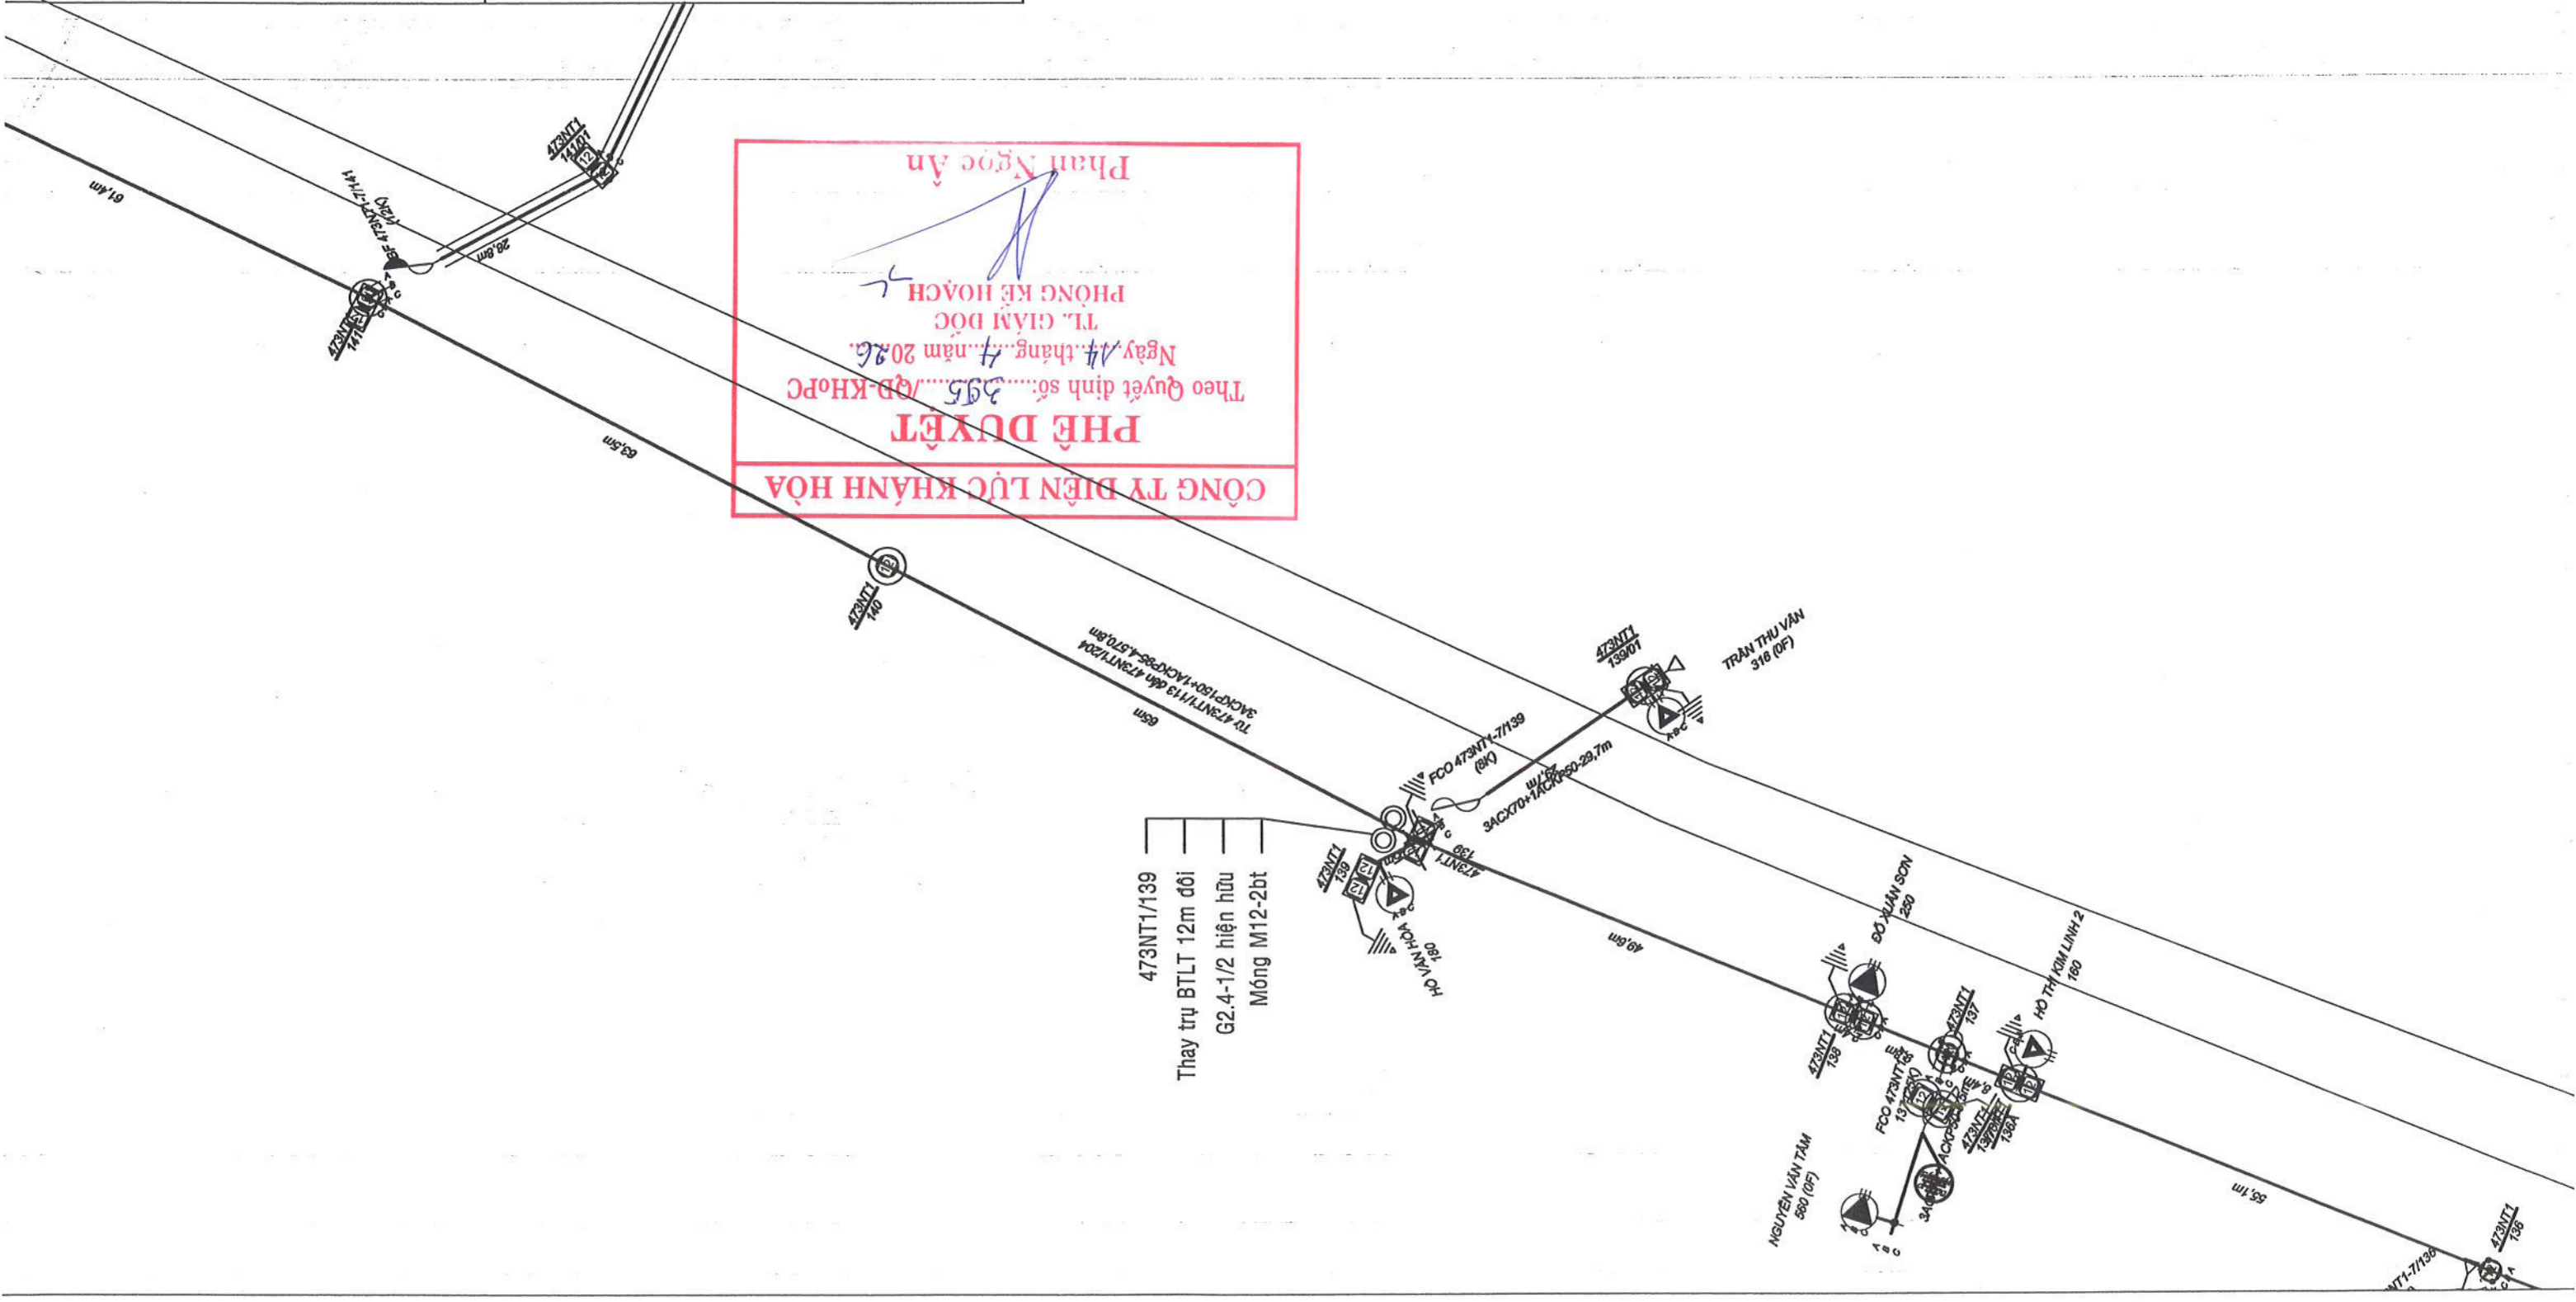


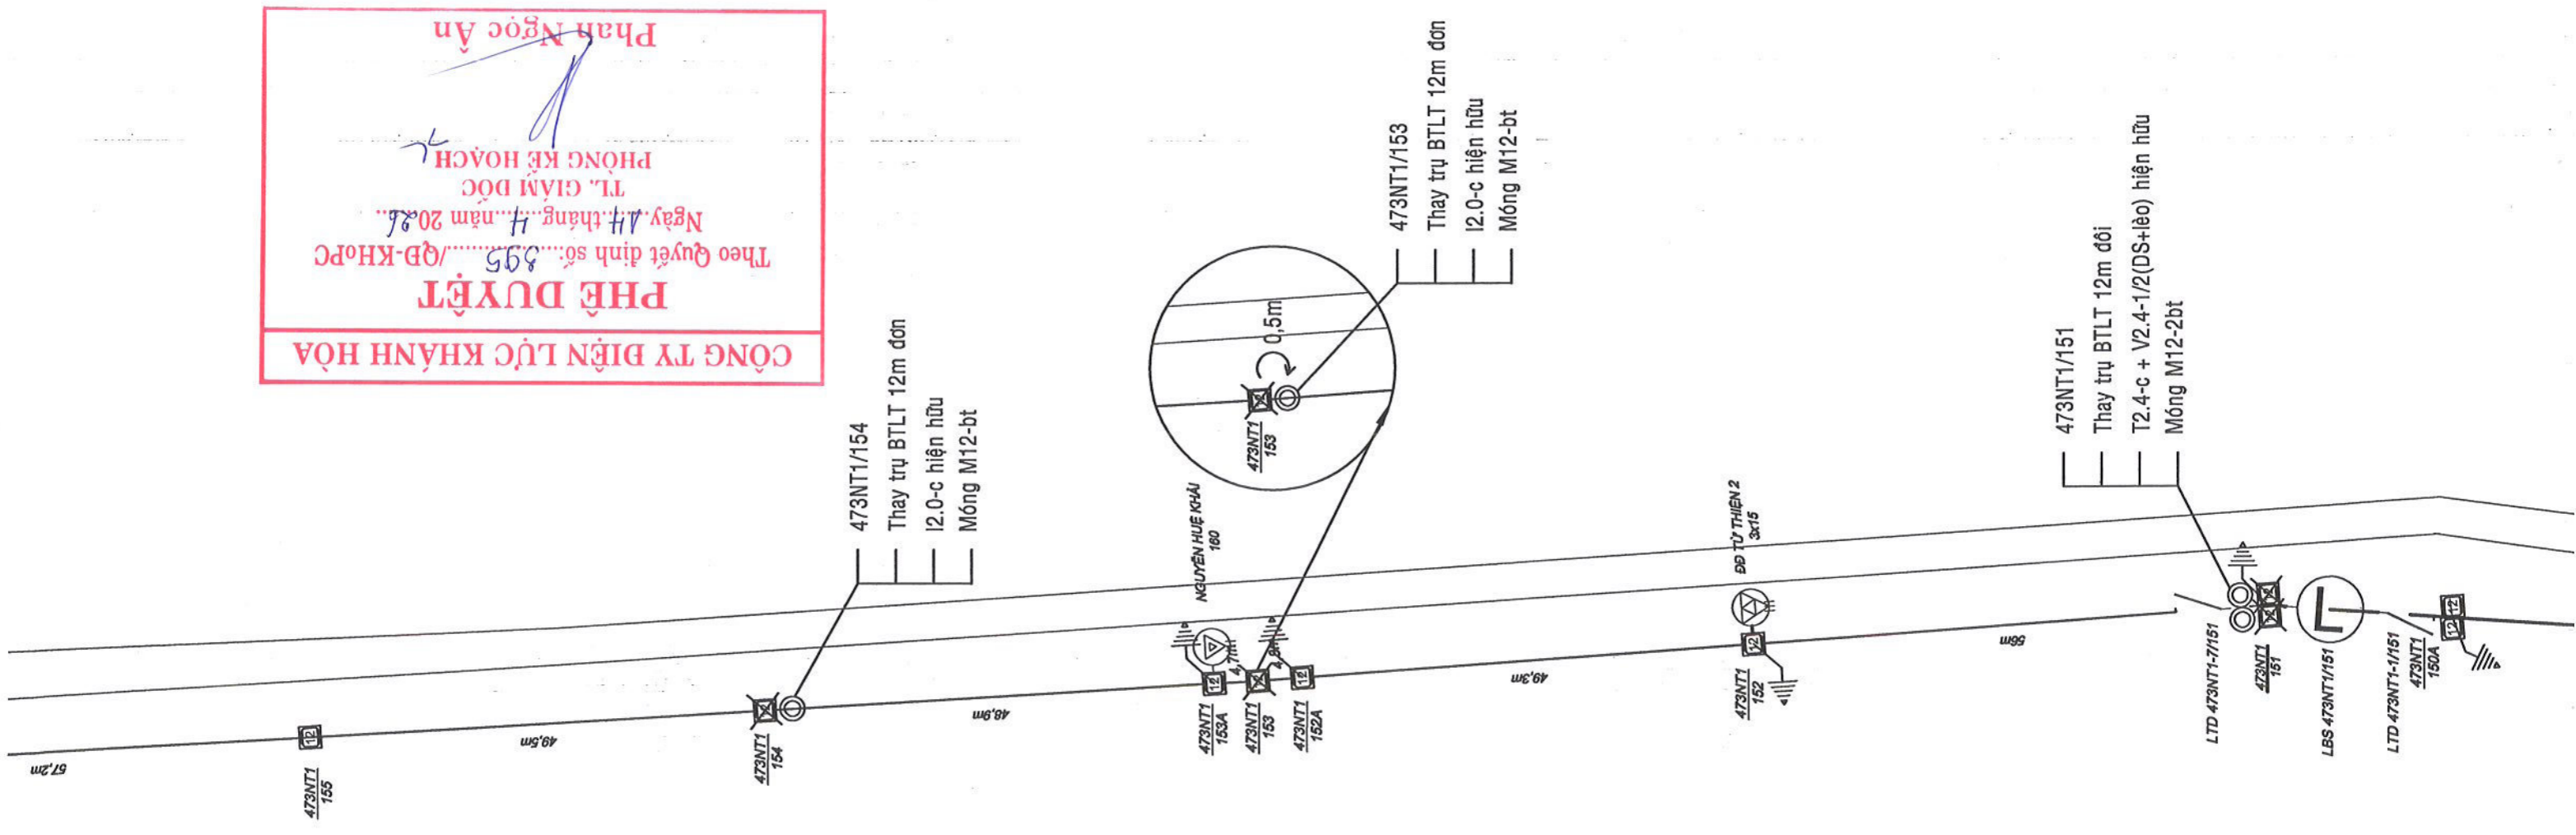
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
PHE DUYET
 Theo Quyết định số: 395/QĐ-KHOPC
 Ngày 14 tháng 7 năm 2026
 TH. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH
 Phan Ngọc Ân

473NT1/139
 Thay trụ BTLT 12m đôi
 G2.4-1/2 hiện hữu
 Móng M12-2bt

SỐ BV	KHOPC - 2026	NGÀY KÝ	TY LỆ	THIẾT LẬP, VẼ
		DT SCL	PHAN XUAN DUNG	THIẾT KẾ
THAY TRỤ BẾ TÔNG LY TẦM TUYẾN 473NT1				TT. TỔ QLKT
				TRƯỜNG NGỌC VŨ
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘI QLĐ THỦY NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)		CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA		PH. ĐIỆN LỰC
		ĐIỆN LỰC THỦY NAM		

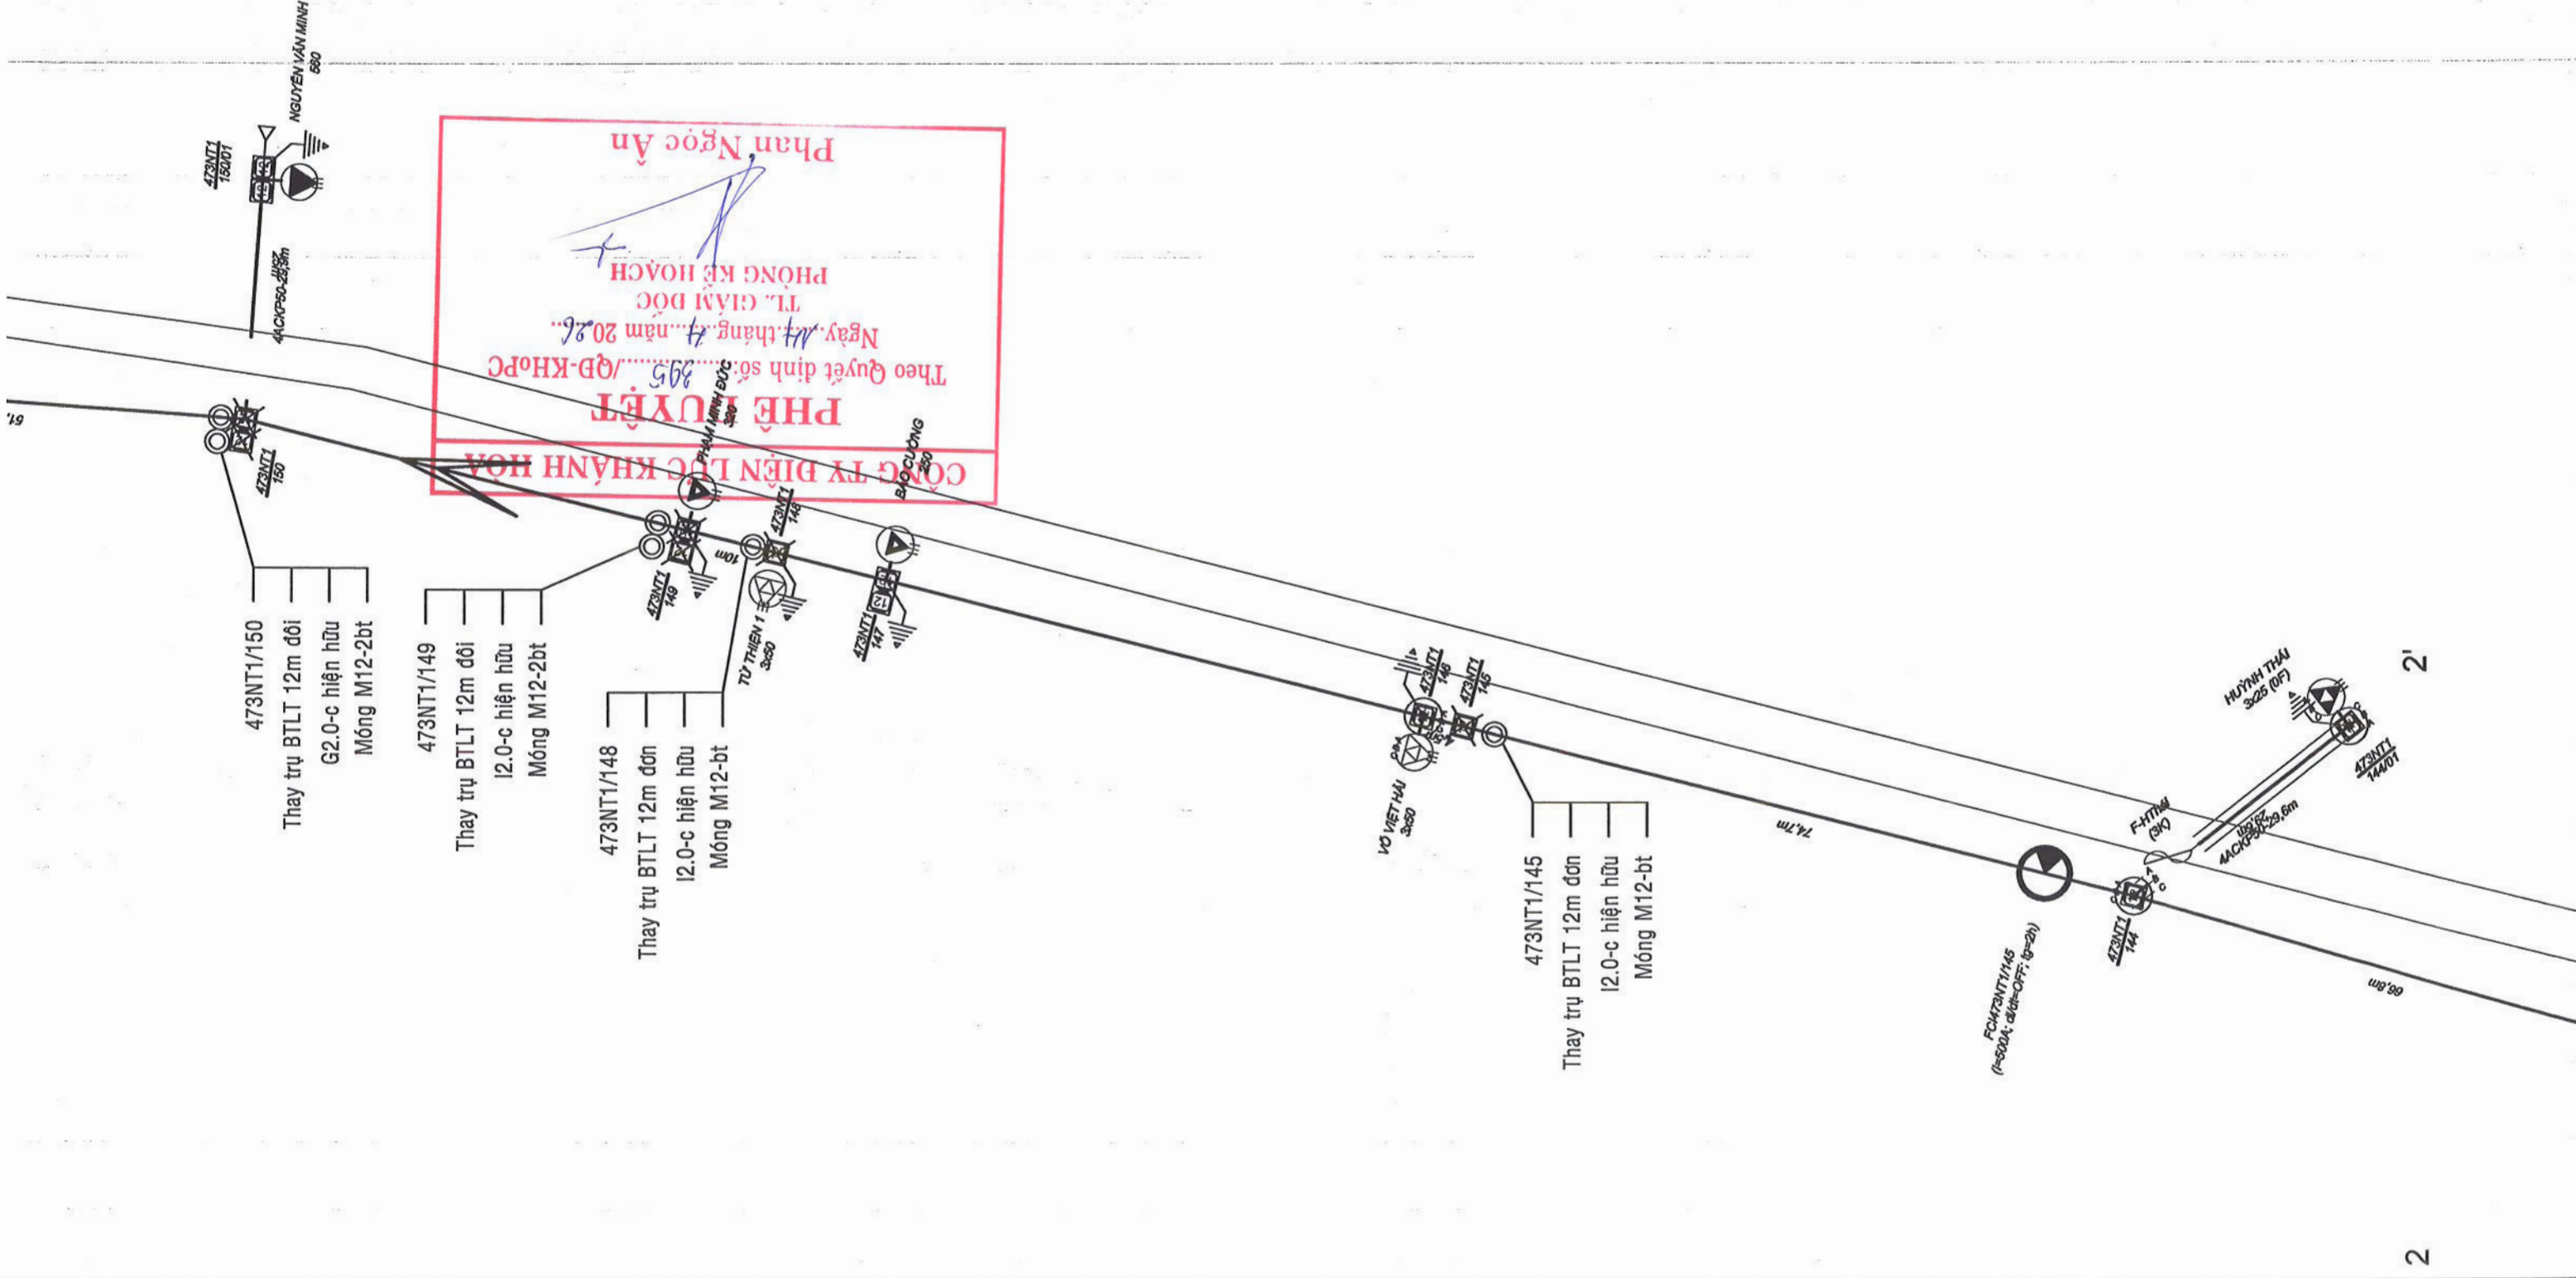

SỐ BV	KHOPC - 2026	NGÀY KÝ	TY LỆ	PHAN XUAN DUNG	THIẾT LẬP, VẼ
		DT SCL		BÀ TRUNG TUYEN	THIẾT KẾ
THAY TRÚ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1				BÀO MINH HONG	TT. TỐ QLKT
				TRUONG NGOC VU	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC BỘT 2 NĂM 2026			CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA		 CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐIỆN LỰC THUAN NAM









CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 395...../QB-KHOPC
 Ngày 14 tháng 4 năm 2026
 TL. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân


SỐ BV	KHOPC - 2026	THAY TRỤ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1	PHAN XUAN DUNG	THIẾT LẬP, VẼ
		NGÀY KÝ	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ
		TRƯỜNG NGỌC VŨ	ĐẠO MINH HỒNG	TT. TỒ QLKT
		TRƯỜNG NGỌC VŨ	TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUAN NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)		CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA		
		ĐIỆN LỰC THUAN NAM		
				
				
				
				
				

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA


PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số: 895/QĐ-KHOPC
 Ngày 14 tháng 4 năm 2026
 TL. GIÁM ĐỐC
 PHÒNG KẾ HOẠCH

Phan Ngọc Ân

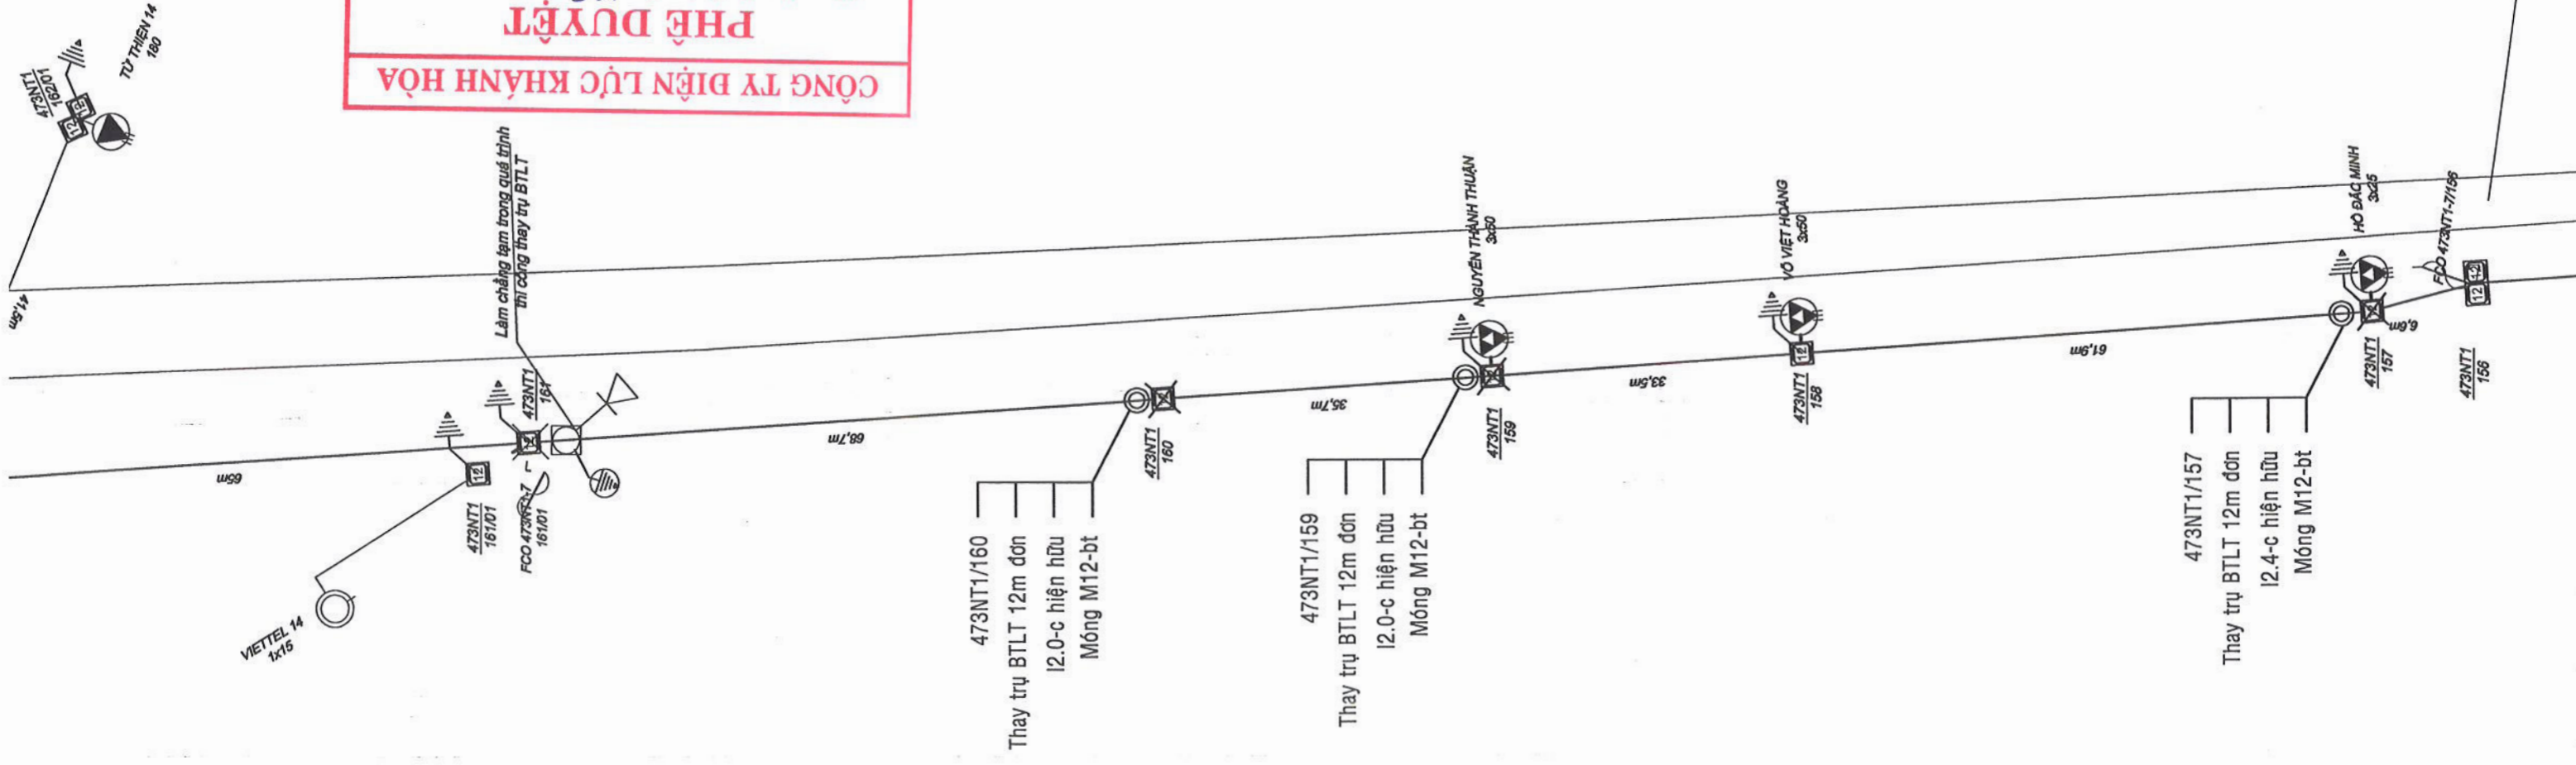

SỐ BV	KHOPC - 2026/...../2026	TY LỆ	PHAN XUAN DUNG	THIẾT LẬP, VẼ
		NGÀY KÝ	DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ
THAY TRỮ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1			TRƯỜNG NGỌC VŨ	ĐẠO MINH HỒNG	TT. TỜ QLKT
			TRƯỜNG NGỌC VŨ	TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUAN NAM (BỘT 2 NĂM 2026)			CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA		
			ĐIÊN LỰC THUAN NAM		

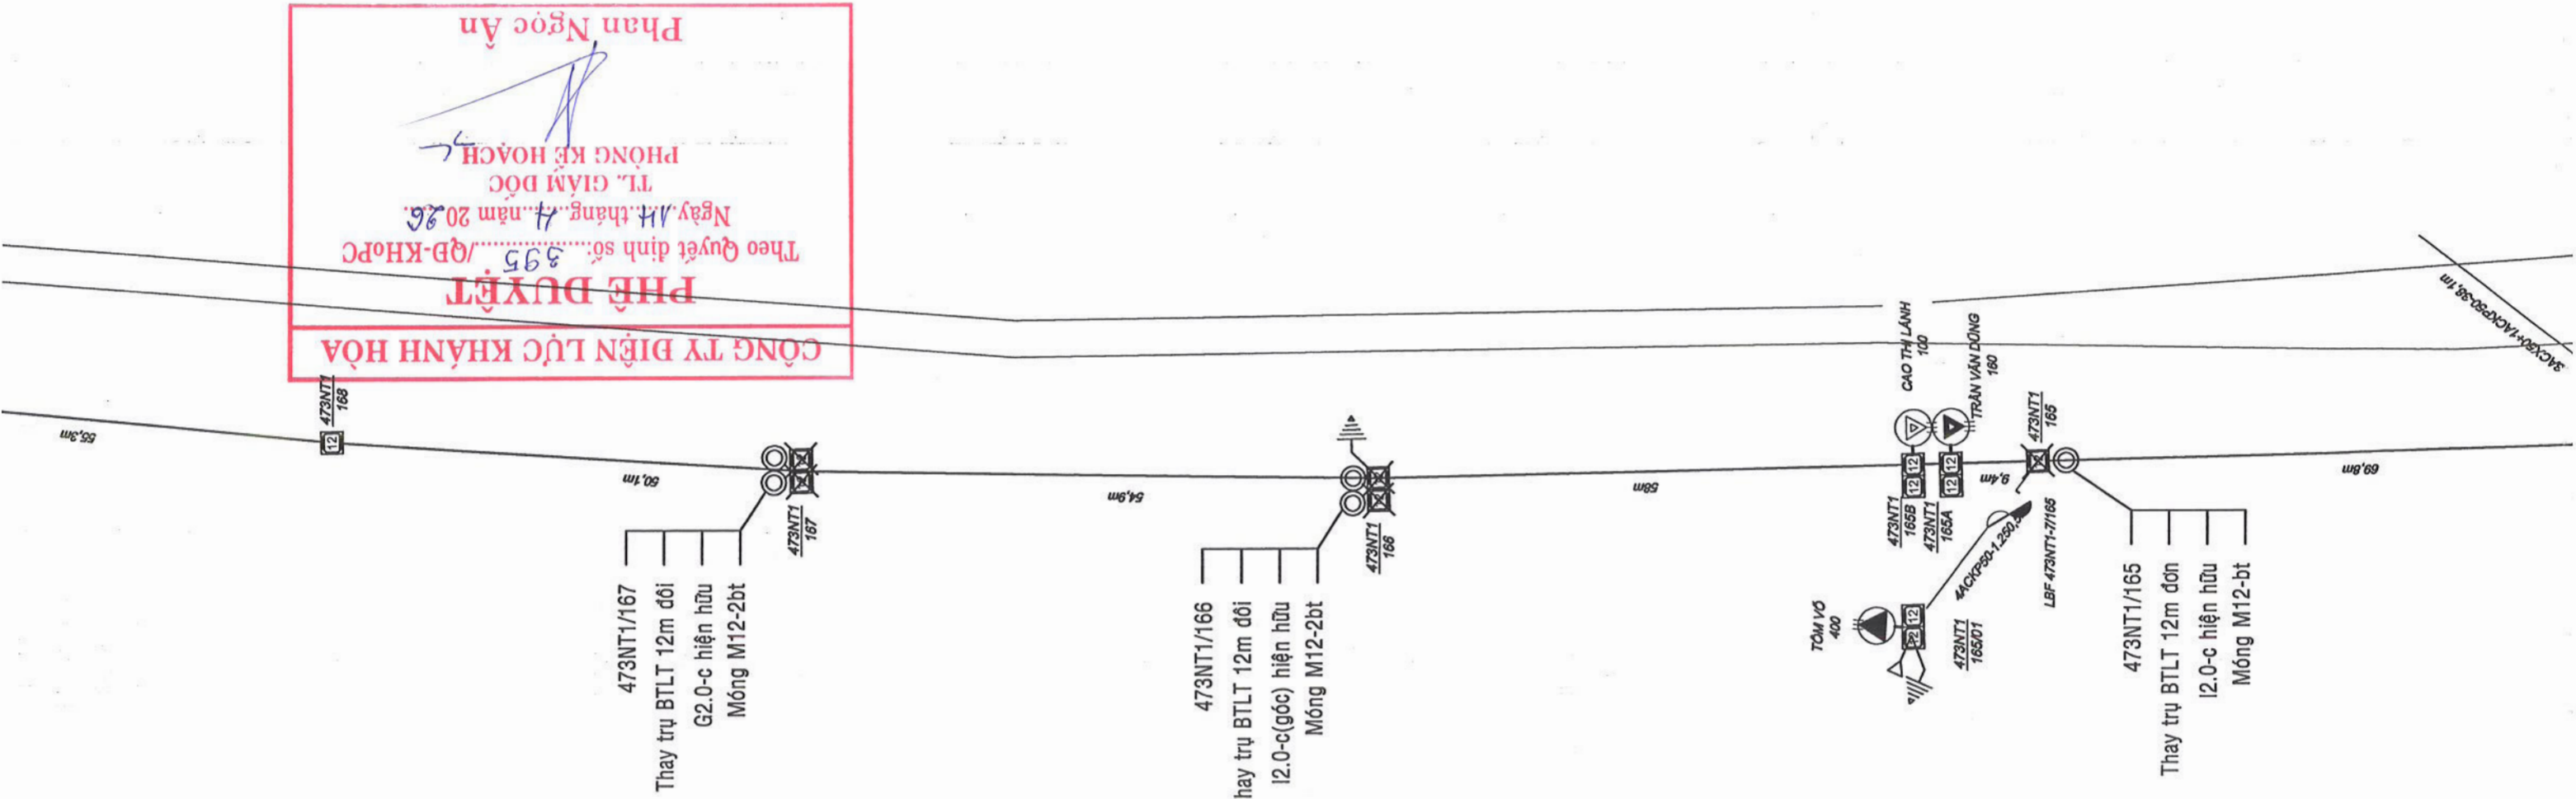



SỐ BV	KHOPC - 2026	THAY TRỤ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1	TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC	TRƯỜNG NGỌC VŨ
		NGÀY KÝ	ĐÀO MINH HỒNG	TT. TỔ QLKT	ĐÀO MINH HỒNG
	/...../2026	DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ	BÀ TRUNG TUYẾN
		TỶ LỆ	PHAN XUÂN DŨNG	THIẾT LẬP, VẼ	PHAN XUÂN DŨNG

SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC
 ĐỢT 2 NĂM 2026



CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
 ĐIỆN LỰC THUAN NAM

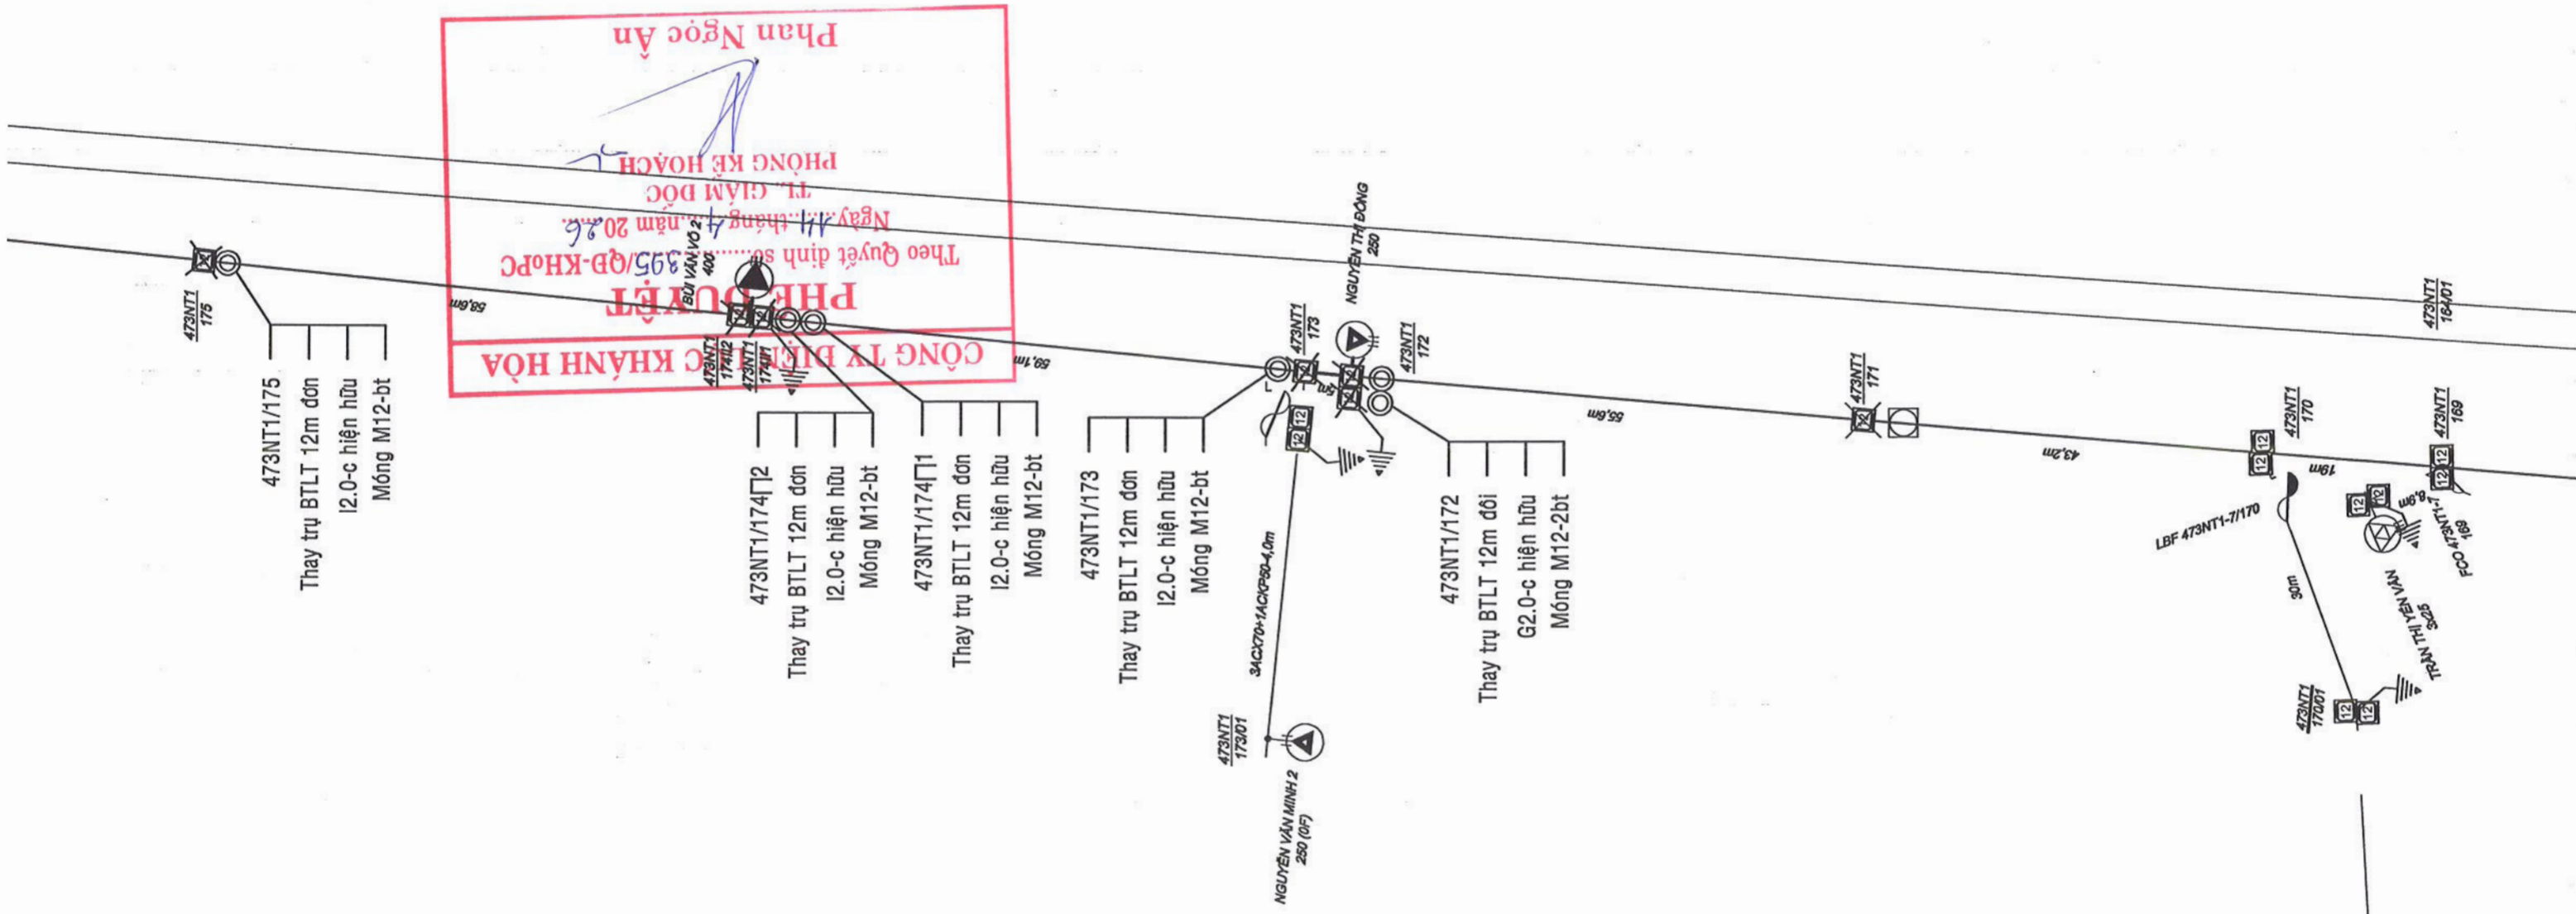

SỐ BV	KH0PC - 2026	/...../2026	TỶ LỆ	PHAN XUÂN DŨNG	THIẾT LẬP, VẼ
		NGÀY KÝ	DT SCL	BÀ TRUNG TUYẾN	THIẾT KẾ
THAY TRỮ BẾ TÔNG LY TÂM TUYẾN 473NT1				ĐÀO MINH HỒNG	TT. TỐ QLKT
SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THẠ KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUYÊN NAM (ĐỢT 2 NĂM 2026)				TRƯỜNG NGỌC VŨ	PT. ĐIỆN LỰC
				CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	

PHÊ DUYẾT
Theo Quyết định số: 895/QĐ-KH0PC
Ngày: 14 tháng 4 năm 2026.
T.L. GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH
Phan Ngọc Ân

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

